


ESTUDIO DE VENTILACIÓN POR AULAS

Estudio nº 5 · Aula C20 · Día 17/11/20 · De 10:30 a 12:00 · Materia: Análisis

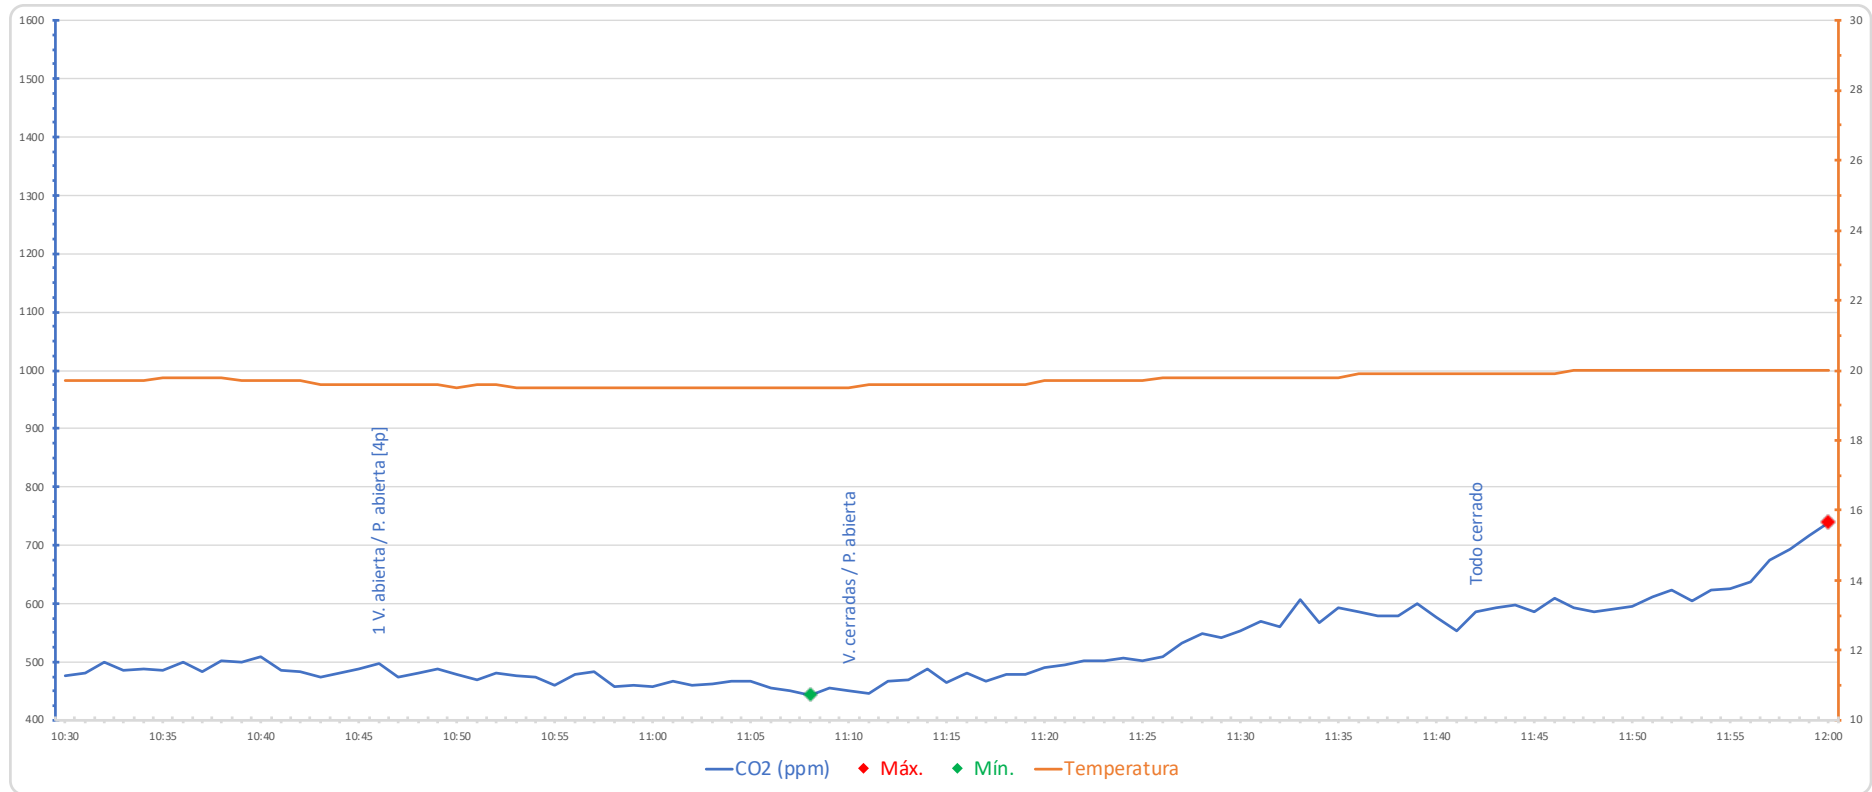

Leyenda de las etiquetas: p = personas / V = ventana (si hay más de una ventana: V1, V2...) / P = puerta / PE = puerta exterior / PI = puerta interior

Concentración de CO2 (ppm)

Máximo: **739** Mínimo: **443**

C. recomendada: hasta 700-800ppm / C. exterior: 420ppm aprox.

Temperatura (grados)

Máxima: **20** Mínima: **19,5**

Temperatura recomendada de confort: 18-21 grados