


# ESTUDIO DE VENTILACIÓN POR AULAS

Estudio nº 54 · Aula B6 · Día 09/12/20 · De 18:03 a 19:00 · Materia: Piano

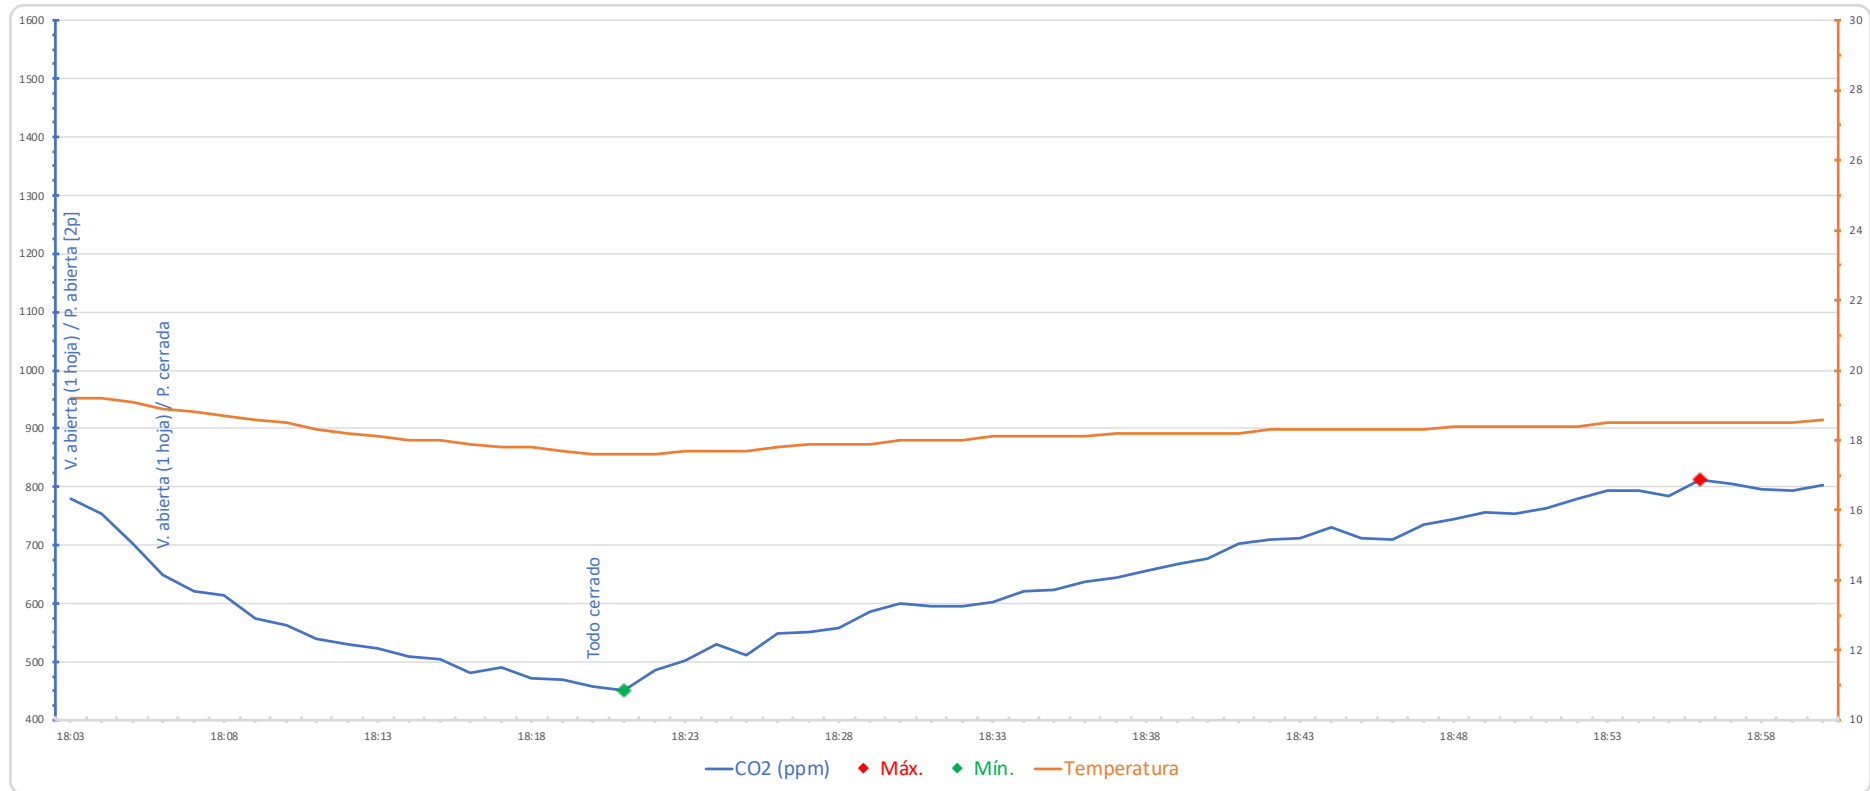

Leyenda de las etiquetas: p = personas / V = ventana (si hay más de una ventana: V1, V2...) / P = puerta / PE = puerta exterior / PI = puerta interior

## Concentración de CO2 (ppm)

Máximo: **812**    Mínimo: **451**

C. recomendada: hasta 700-800ppm / C. exterior: 420ppm aprox.

## Temperatura (grados)

Máxima: **19,2**    Mínima: **17,6**

Temperatura recomendada de confort: 18-21 grados