


ESTUDIO DE VENTILACIÓN POR AULAS

Estudio nº 56 · Aula C20 · Día 10/12/20 · De 8:07 a 9:00 · Materia: Gestión cultural en las artes audiovisuales

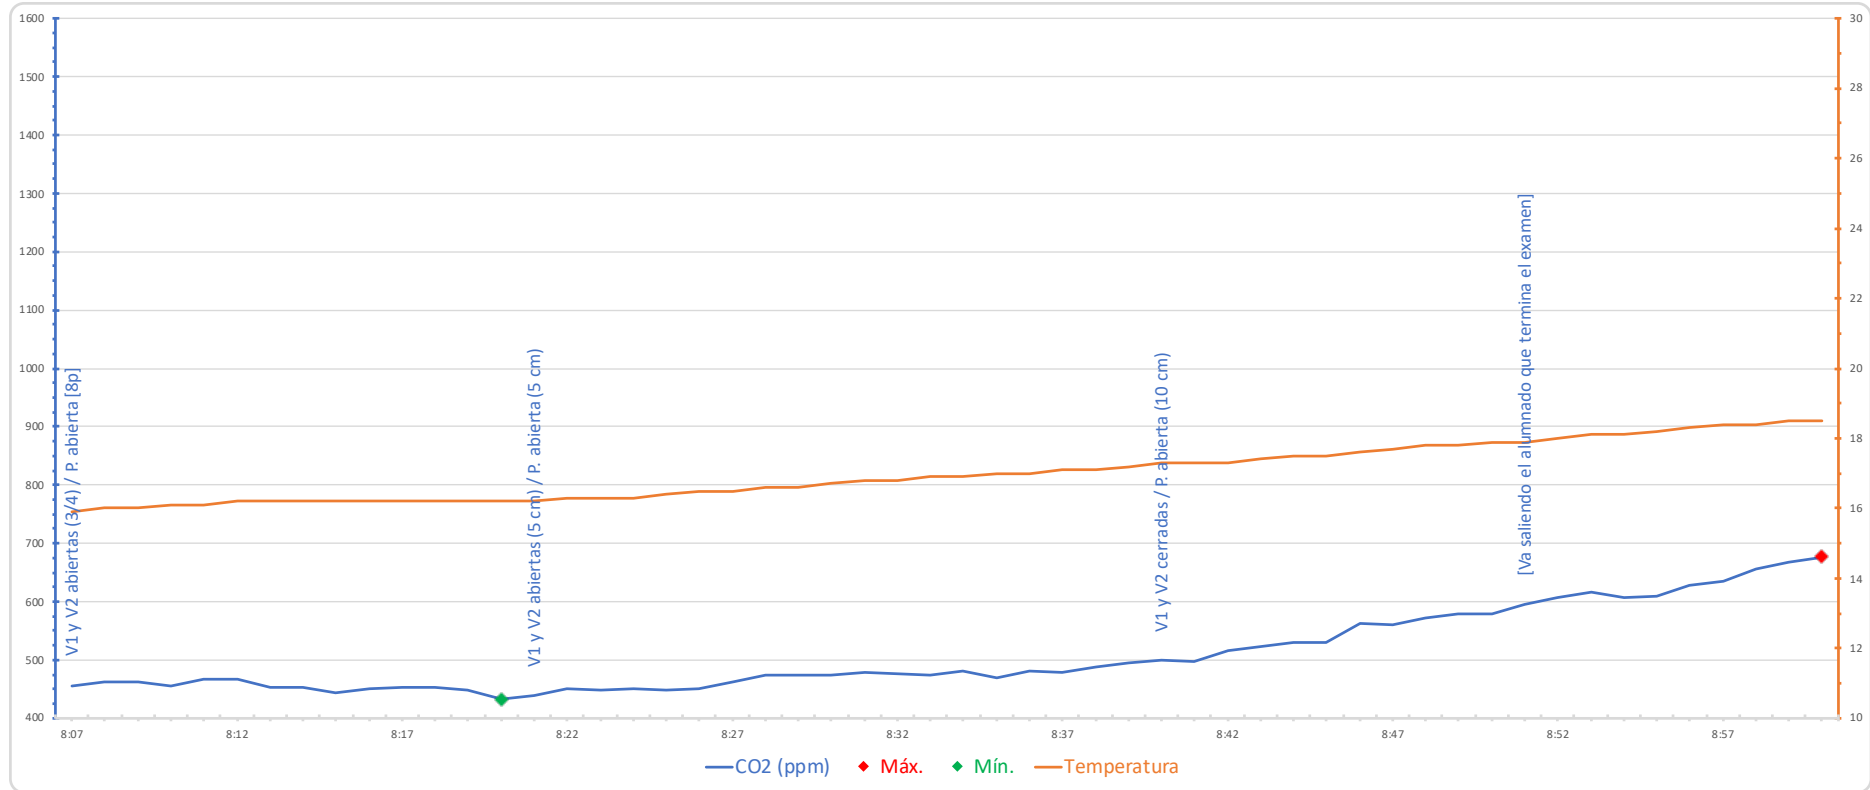

Leyenda de las etiquetas: p = personas / V = ventana (si hay más de una ventana: V1, V2...) / P = puerta / PE = puerta exterior / PI = puerta interior

Concentración de CO2 (ppm)

Máximo: **676** Mínimo: **433**

C. recomendada: hasta 700-800ppm / C. exterior: 420ppm aprox.

Temperatura (grados)

Máxima: **18,5** Mínima: **15,9**

Temperatura recomendada de confort: 18-21 grados