


# ESTUDIO DE VENTILACIÓN POR AULAS

Estudio nº 70 · Aula C20 · Día 14/12/20 · De 10:34 a 12:00 · Materia: Análisis

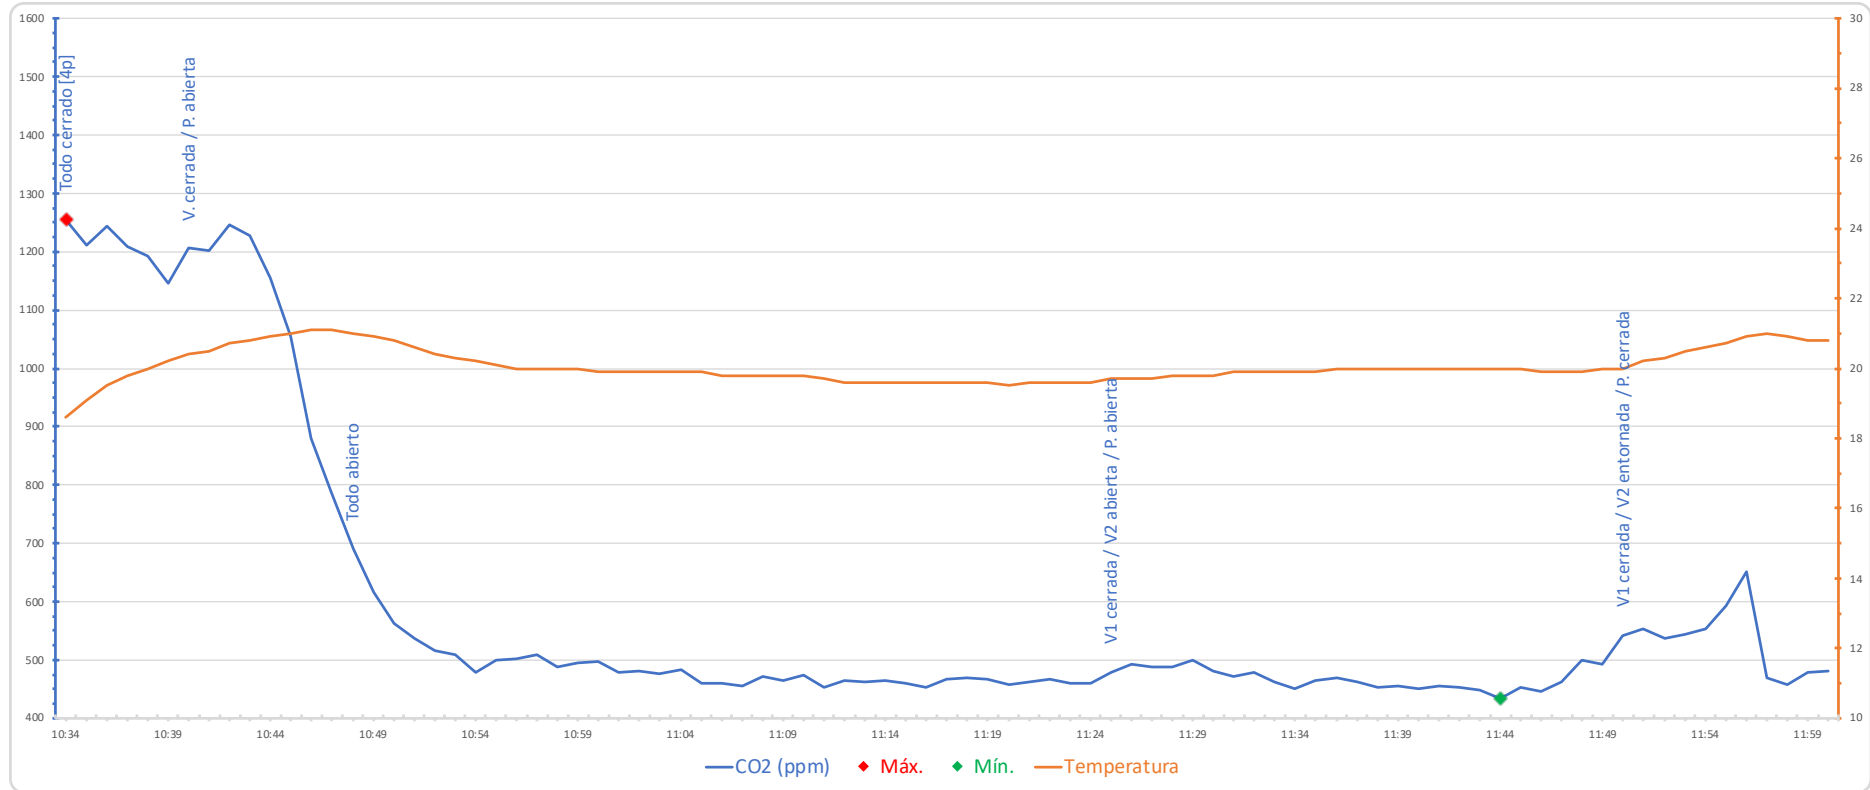

Leyenda de las etiquetas: p = personas / V = ventana (si hay más de una ventana: V1, V2...) / P = puerta / PE = puerta exterior / PI = puerta interior

## Concentración de CO2 (ppm)

Máximo: 1255    Mínimo: 434

C. recomendada: hasta 700-800ppm / C. exterior: 420ppm aprox.

## Temperatura (grados)

Máxima: 21,1    Mínima: 18,6

Temperatura recomendada de confort: 18-21 grados