


# ESTUDIO DE VENTILACIÓN POR AULAS

Estudio nº 74 · Aula C20 · Día 15/12/20 · De 9:00 a 10:30 · Materia: Análisis

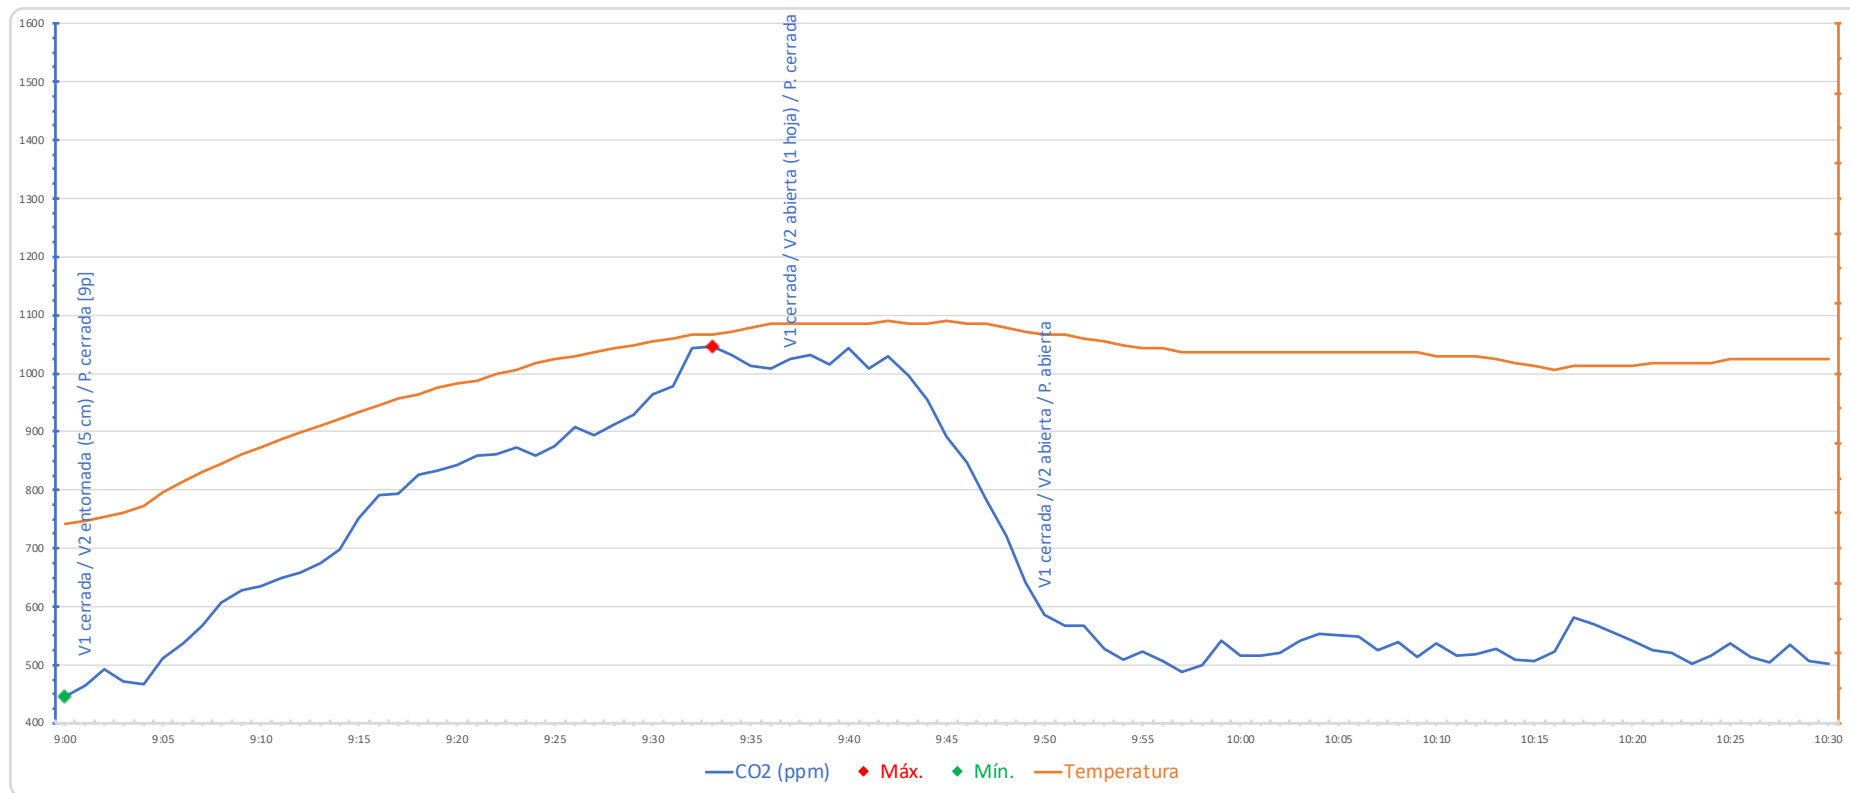

Leyenda de las etiquetas: p = personas / V = ventana (si hay más de una ventana: V1, V2...) / P = puerta / PE = puerta exterior / PI = puerta interior

## Concentración de CO2 (ppm)

Máximo: **1046**   Mínimo: **446**

C. recomendada: hasta 700-800ppm / C. exterior: 420ppm aprox.

## Temperatura (grados)

Máxima: **21,5**   Mínima: **15,7**

Temperatura recomendada de confort: 18-21 grados