


# ESTUDIO DE VENTILACIÓN POR AULAS

Estudio nº 86 · Aula B2 · Día 18/12/20 · De 17:33 a 18:31 · Materia: Oboe

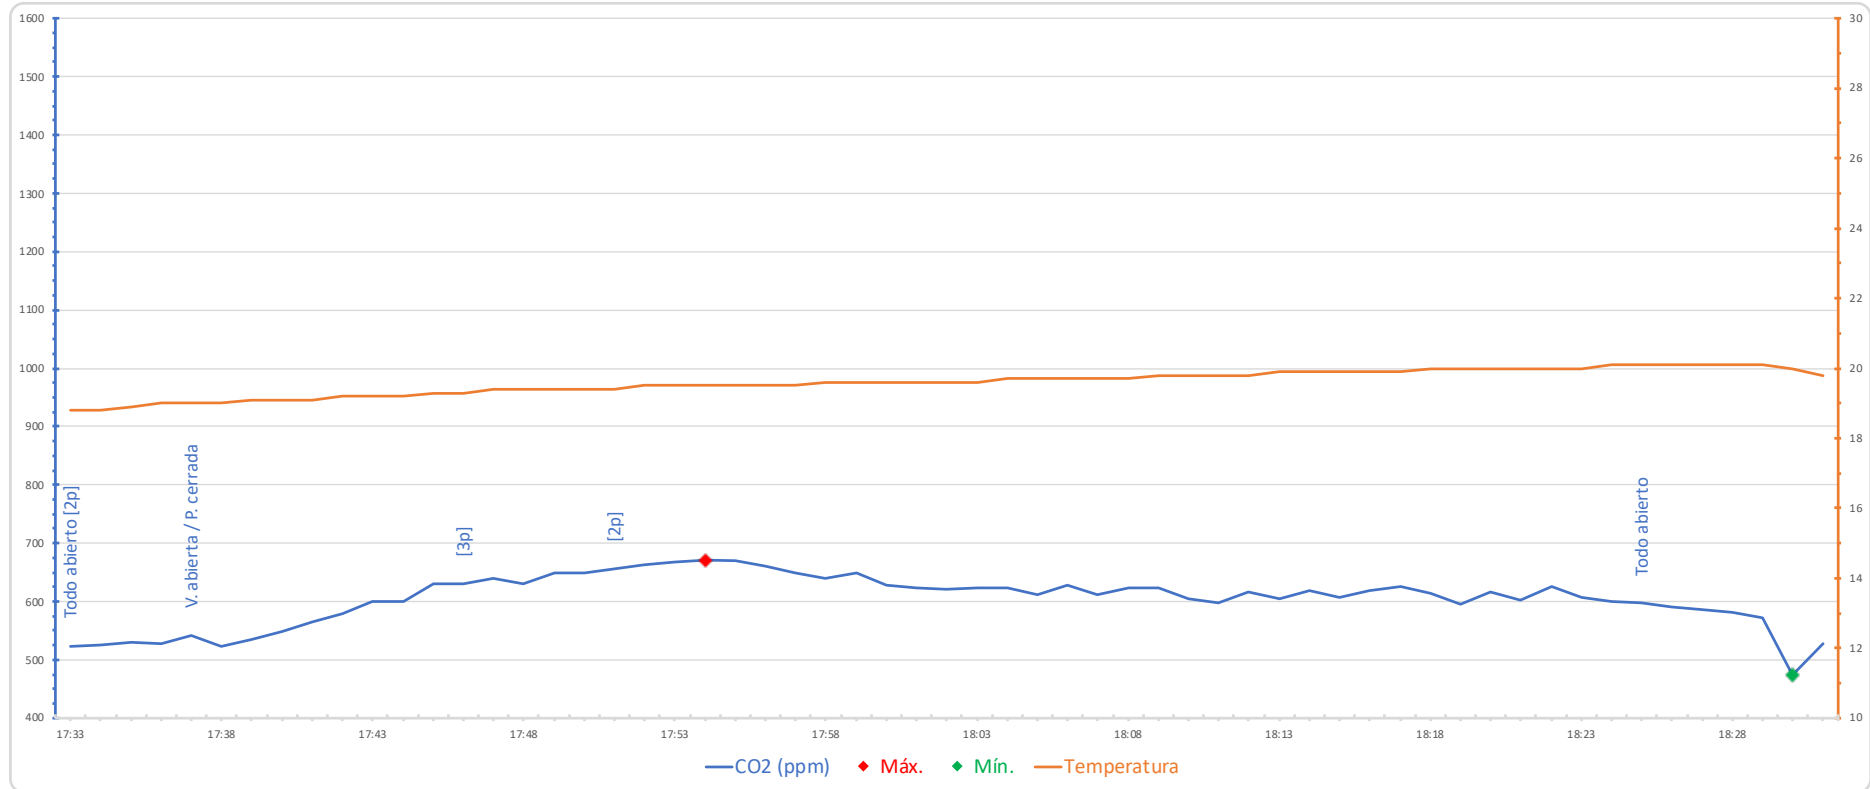

Leyenda de las etiquetas: p = personas / V = ventana (si hay más de una ventana: V1, V2...) / P = puerta / PE = puerta exterior / PI = puerta interior

## Concentración de CO2 (ppm)

Máximo: **671**    Mínimo: **474**

C. recomendada: hasta 700-800ppm / C. exterior: 420ppm aprox.

## Temperatura (grados)

Máxima: **20,1**    Mínima: **18,8**

Temperatura recomendada de confort: 18-21 grados