ESTUDIO DE VENTILACIÓN POR AULAS

Estudio nº 1 · Aula Paraninfo · Día 16/11/20 · De 10:00 a 11:35 · Materia: Grabación

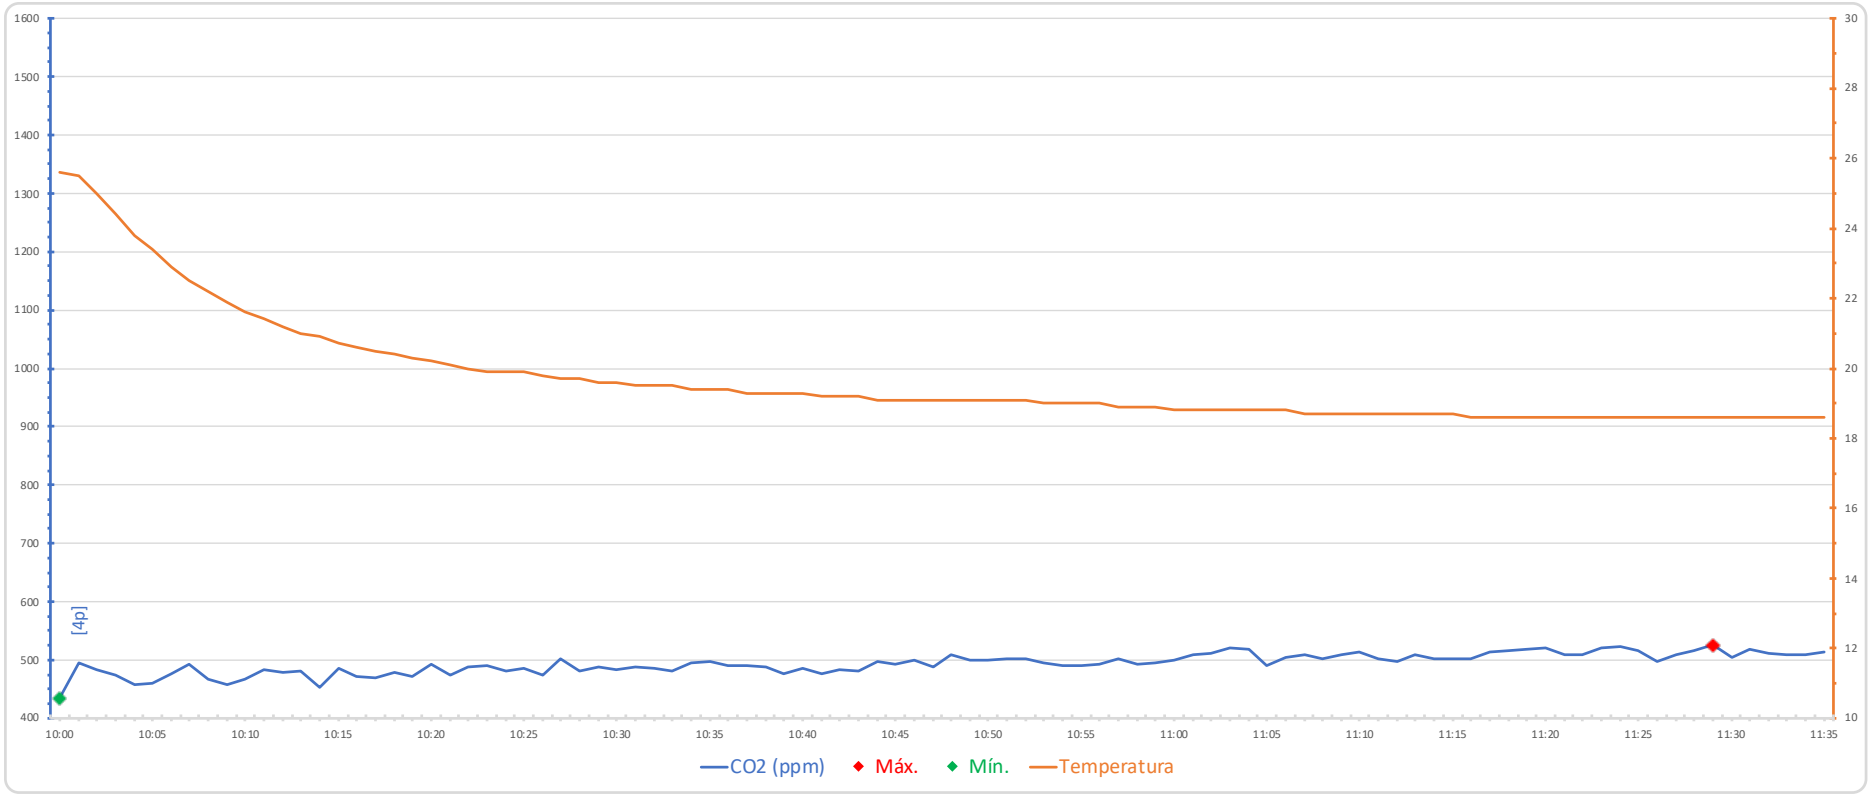

Leyenda de las etiquetas: p = personas / V = ventana (si hay más de una ventana: V1, V2...) / P = puerta / PE = puerta exterior / PI = puerta interior

Concentración de CO2 (ppm)

Máximo: 526 Mínimo: 435

C. recomendada: hasta 700-800ppm / C. exterior: 420ppm aprox.

Temperatura (grados)

Máxima: 25,6 Mínima: 18,6

Temperatura recomendada de confort: 18-21 grados