# ESTUDIO DE VENTILACIÓN POR AULAS

Estudio nº 100 · Aula D13 · Día 20/01/21 · De 16:55 a 17:55 · Materia: Piano

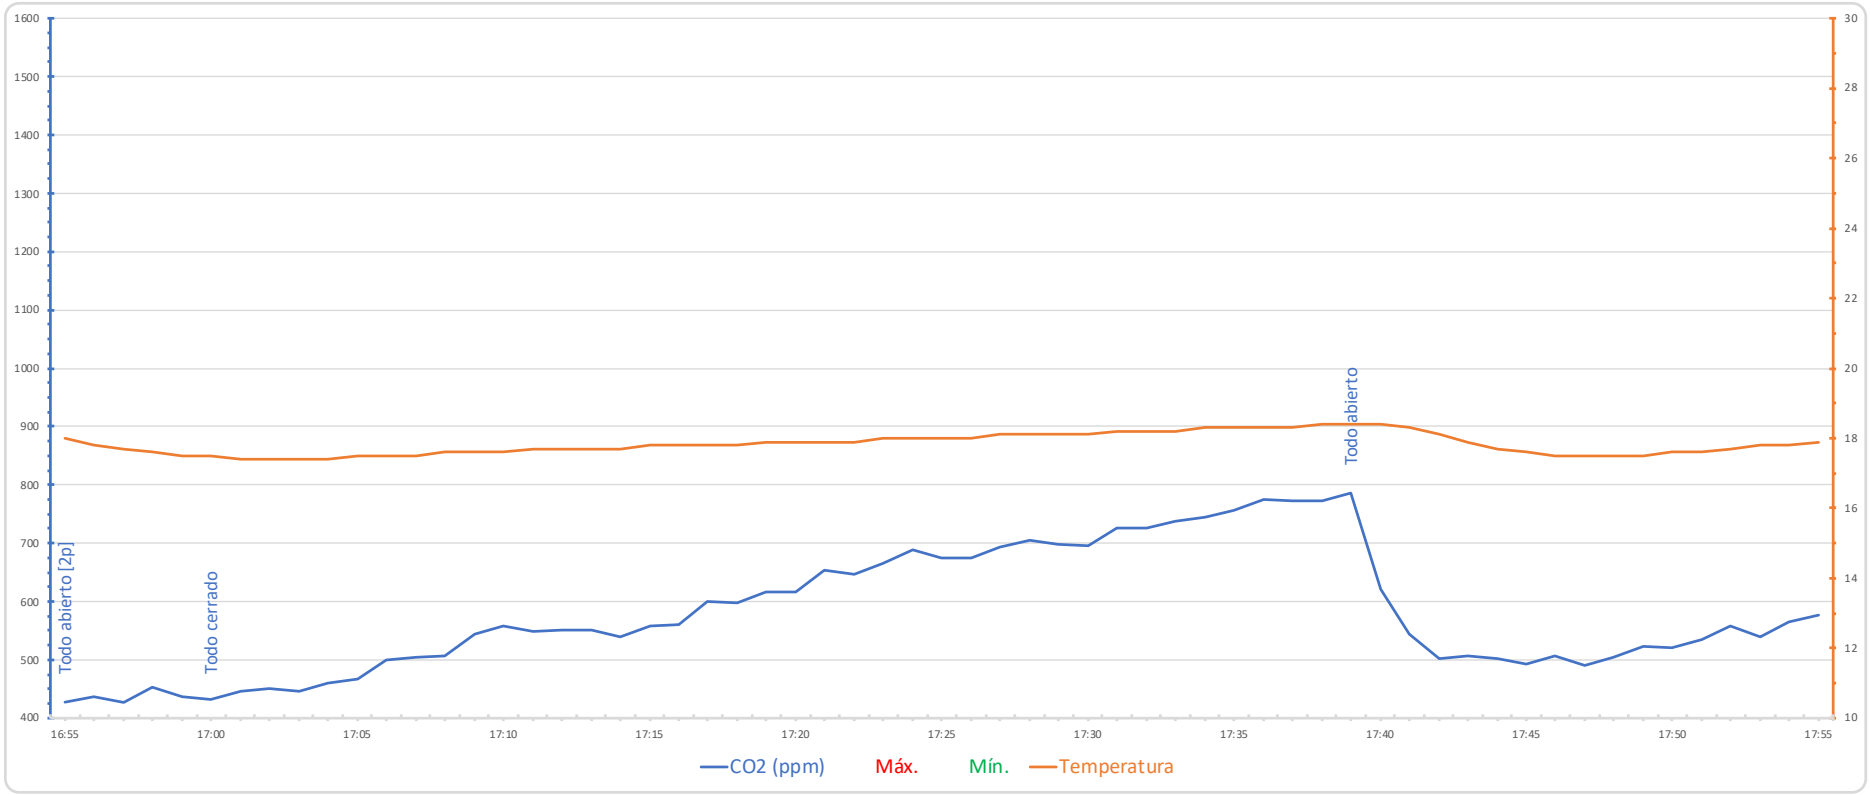


Leyenda de las etiquetas: p = personas / V = ventana (si hay más de una ventana: V1, V2...) / P = puerta / PE = puerta exterior / PI = puerta interior

## Concentración de CO2 (ppm)

Máximo: 786 Mínimo: 427

C. recomendada: hasta 700-800ppm / C. exterior: 420ppm aprox.

## Temperatura (grados)

Máxima: 18,4 Mínima: 17,4

Temperatura recomendada de confort: 18-21 grados