ESTUDIO DE VENTILACIÓN POR AULAS

Estudio nº 12 · Aula Paraninfo · Día 18/11/20 · De 18:00 a 18:45 · Materia: Audición de flauta

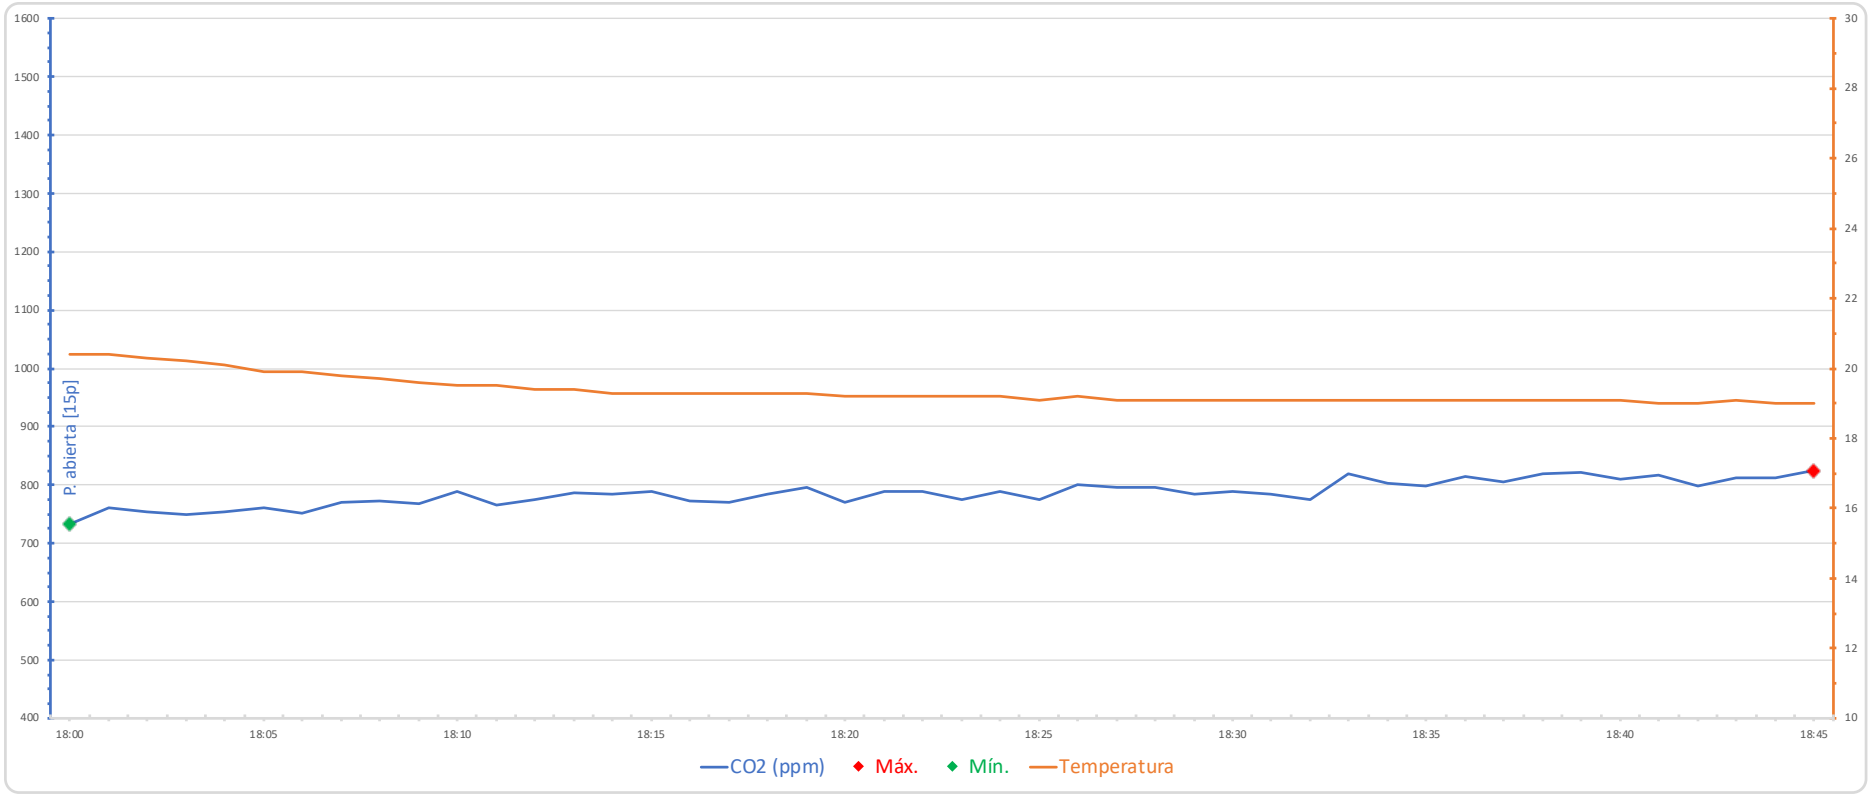

Leyenda de las etiquetas: p = personas / V = ventana (si hay más de una ventana: V1, V2...) / P = puerta / PE = puerta exterior / PI = puerta interior

Concentración de CO2 (ppm)

Máximo: 825 Mínimo: 733

C. recomendada: hasta 700-800ppm / C. exterior: 420ppm aprox.

Temperatura (grados)

Máxima: 20,4 Mínima: 19

Temperatura recomendada de confort: 18-21 grados