ESTUDIO DE VENTILACIÓN POR AULAS

Estudio nº 13 · Aula C10 · Día 18/11/20 · De 19:00 a 20:30 · Materia: Lenguaje musical

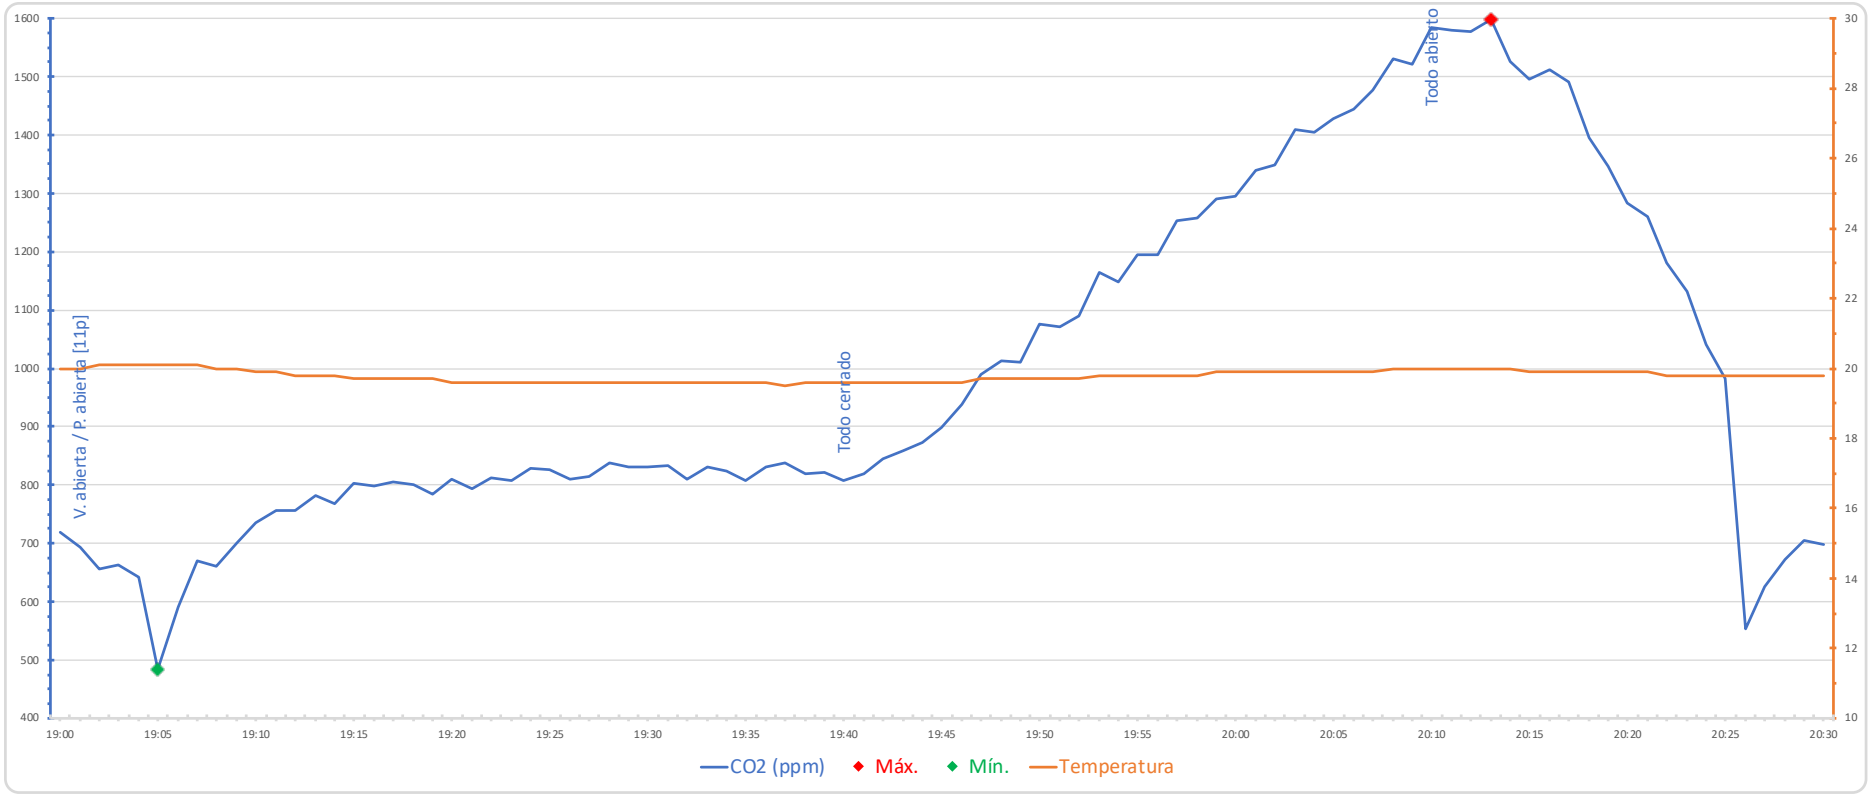

Leyenda de las etiquetas: p = personas / V = ventana (si hay más de una ventana: V1, V2...) / P = puerta / PE = puerta exterior / PI = puerta interior

Concentración de CO2 (ppm)

Máximo: 1598 Mínimo: 484

C. recomendada: hasta 700-800ppm / C. exterior: 420ppm aprox.

Temperatura (grados)

Máxima: 20,1 Mínima: 19,5

Temperatura recomendada de confort: 18-21 grados