ESTUDIO DE VENTILACIÓN POR AULAS

Estudio nº 14 · Aula B8 · Día 19/11/20 · De 9:10 a 12:09 · Materia: Piano

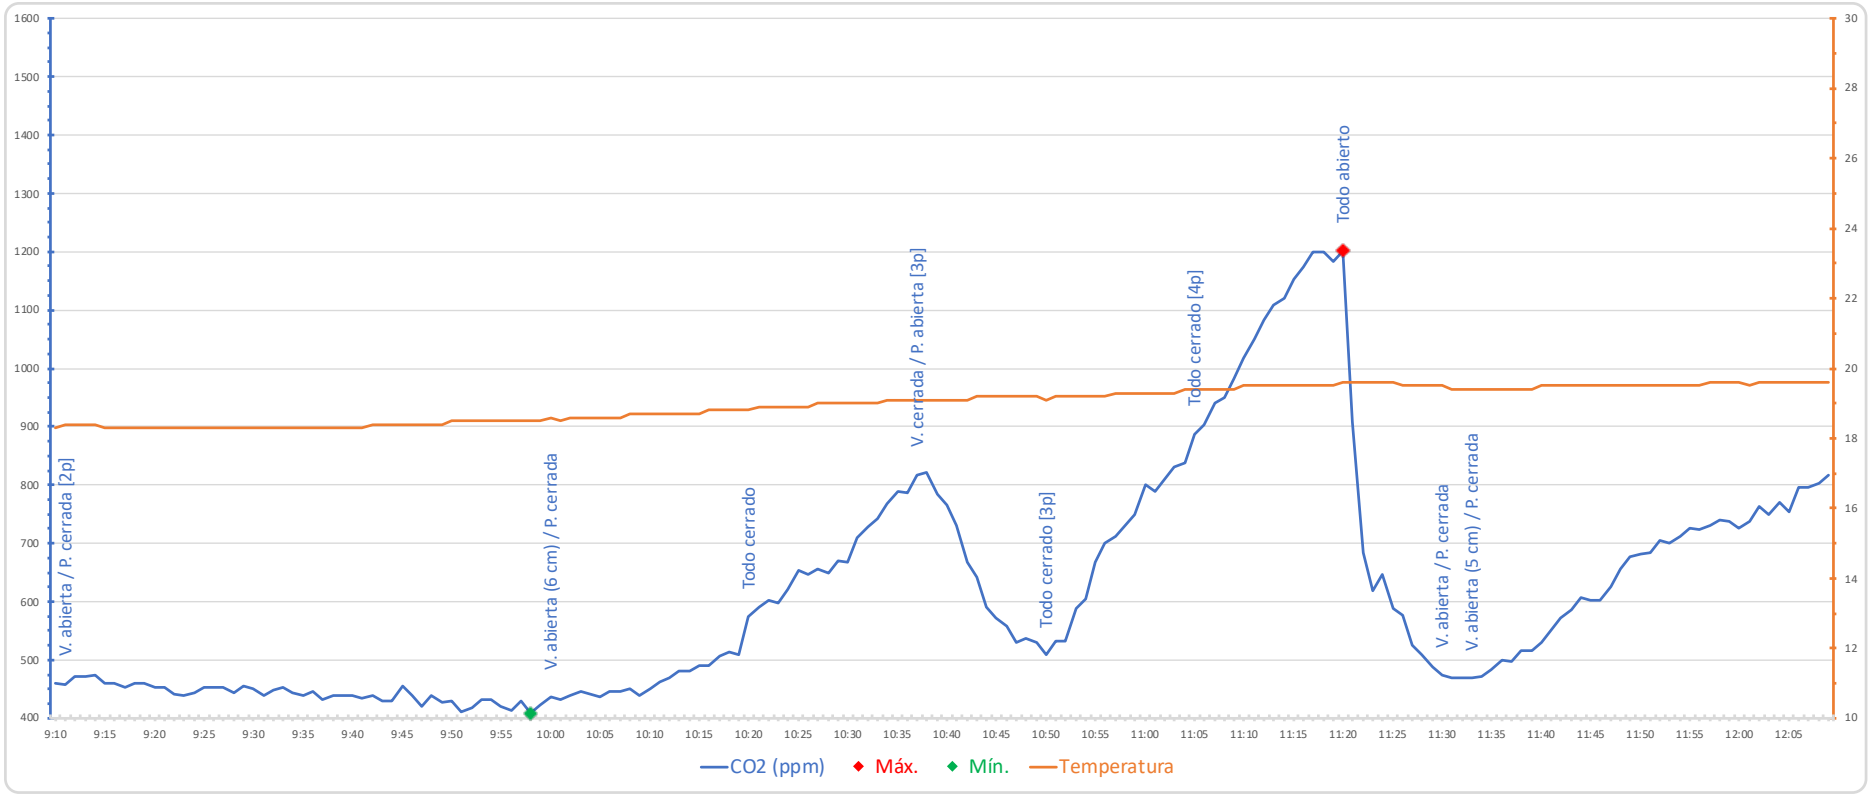

Leyenda de las etiquetas: p = personas / V = ventana (si hay más de una ventana: V1, V2...) / P = puerta / PE = puerta exterior / PI = puerta interior

Concentración de CO2 (ppm)

Máximo: 1201 Mínimo: 409

C. recomendada: hasta 700-800ppm / C. exterior: 420ppm aprox.

Temperatura (grados)

Máxima: 19,6 Mínima: 18,3

Temperatura recomendada de confort: 18-21 grados