ESTUDIO DE VENTILACIÓN POR AULAS

Estudio nº 17 · Aula C18 · Día 24/11/20 · De 10:44 a 12:00 · Materia: Fundamentos de mecánica de viento

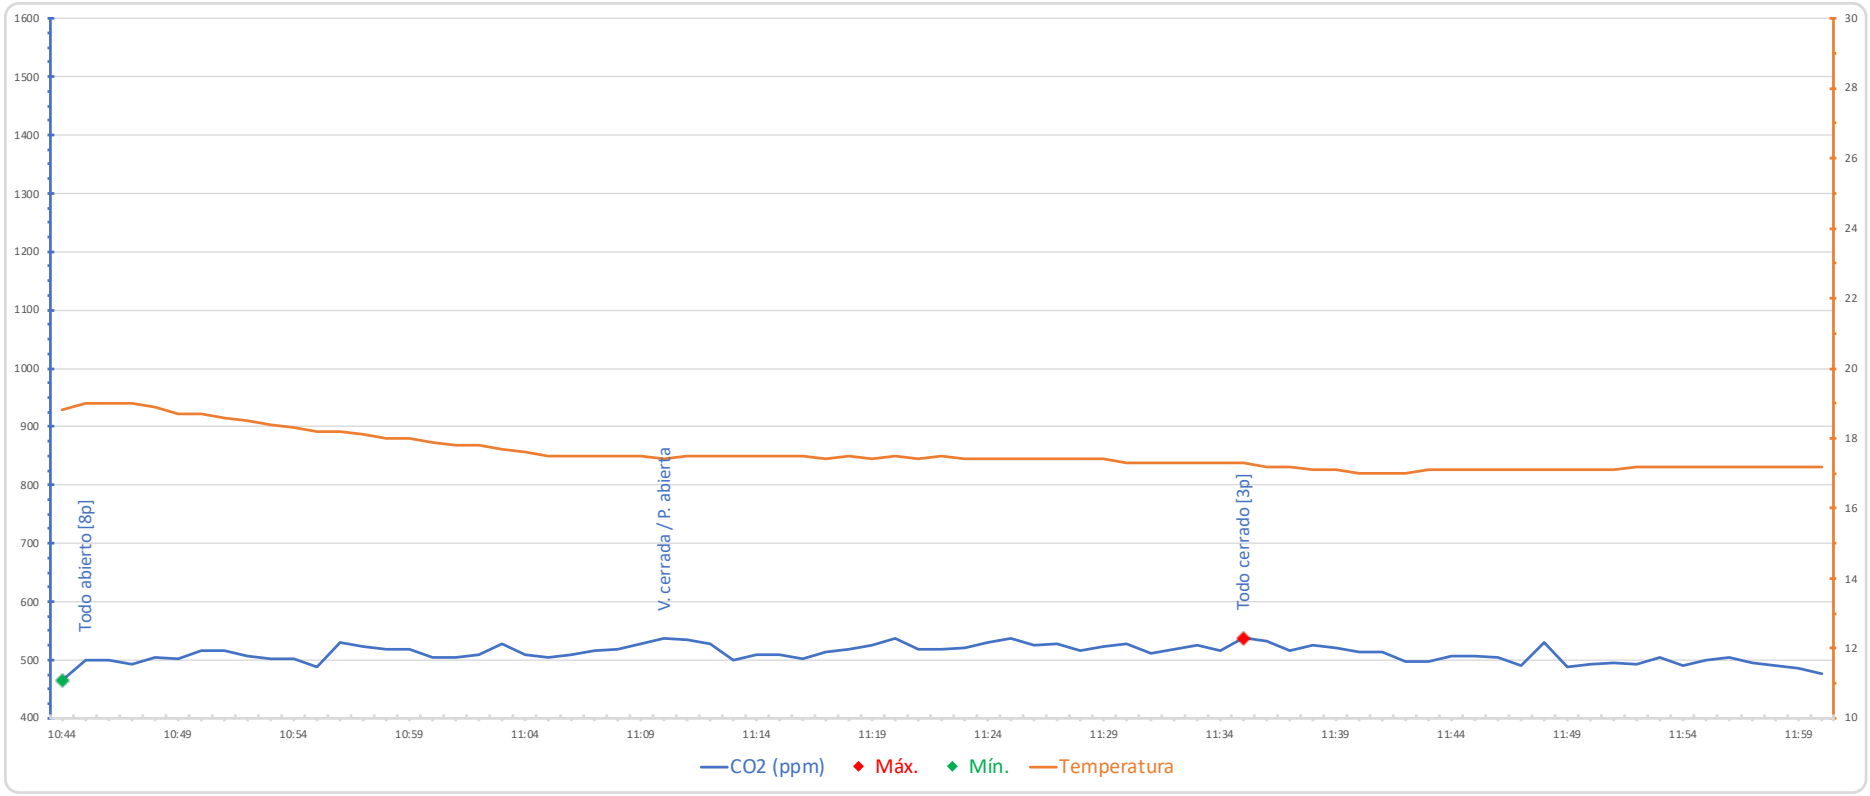

Leyenda de las etiquetas: p = personas / V = ventana (si hay más de una ventana: V1, V2...) / P = puerta / PE = puerta exterior / PI = puerta interior

Concentración de CO2 (ppm)

Máximo: 538 Mínimo: 465

C. recomendada: hasta 700-800ppm / C. exterior: 420ppm aprox.

Temperatura (grados)

Máxima: 19 Mínima: 17

Temperatura recomendada de confort: 18-21 grados