ESTUDIO DE VENTILACIÓN POR AULAS

Estudio nº 18 y 19 · Aula Paraninfo · Día 24/11/20 · De 12:12 a 14:40 · Materia: Coro y recital de cuerda

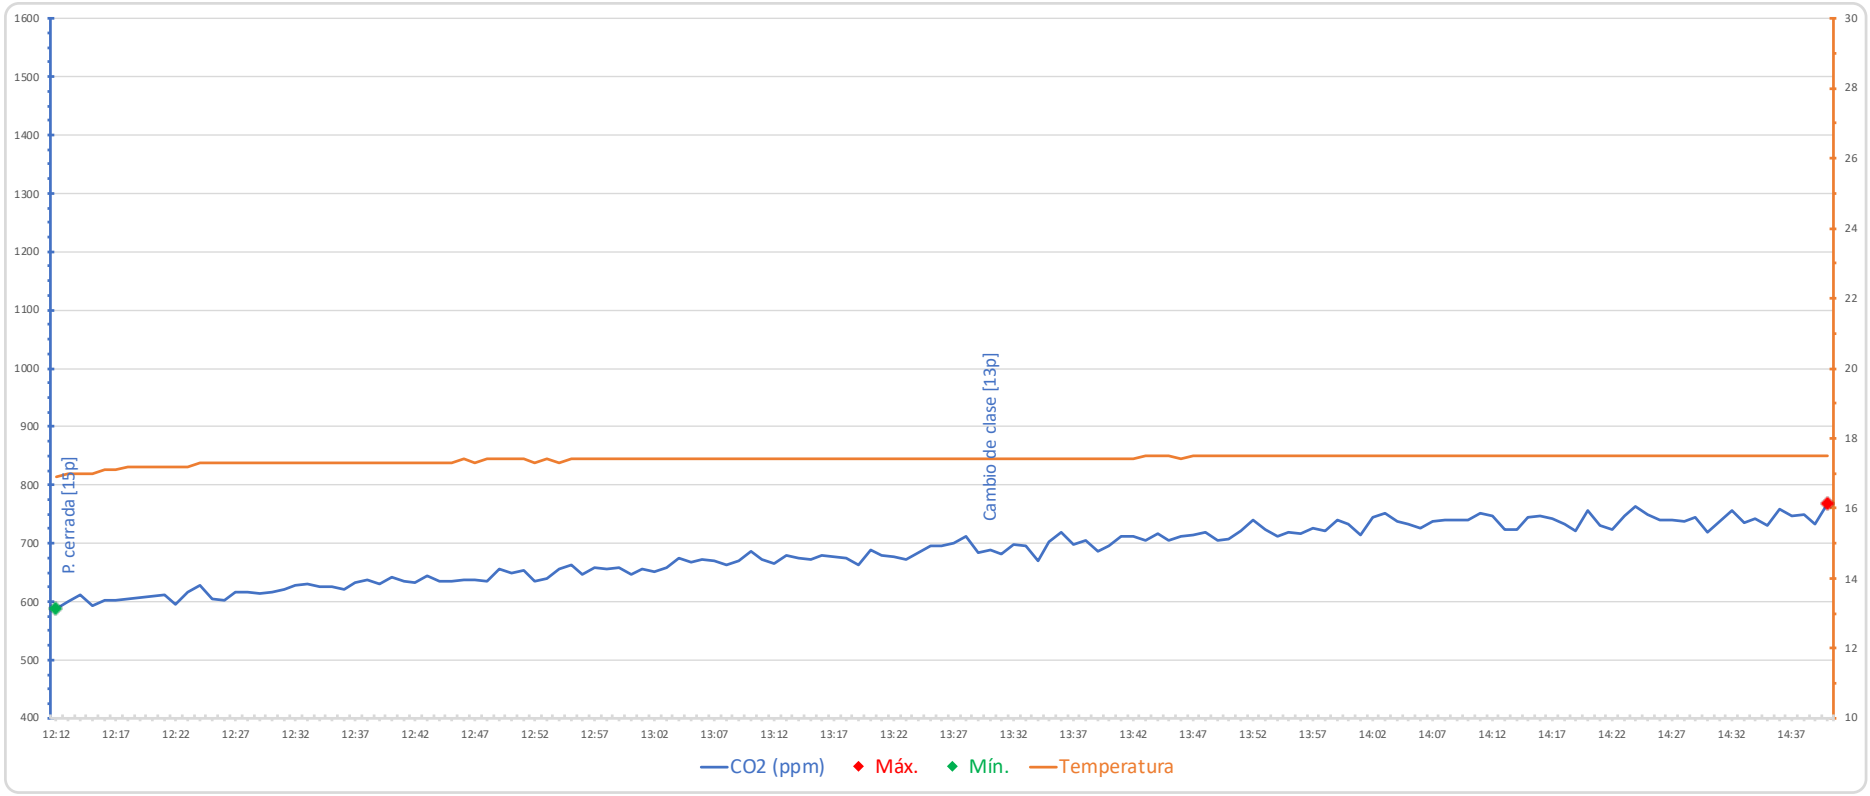

Leyenda de las etiquetas: p = personas / V = ventana (si hay más de una ventana: V1, V2...) / P = puerta / PE = puerta exterior / PI = puerta interior

Concentración de CO2 (ppm)

Máximo: 768 Mínimo: 588

C. recomendada: hasta 700-800ppm / C. exterior: 420ppm aprox.

Temperatura (grados)

Máxima: 17,5 Mínima: 16,9

Temperatura recomendada de confort: 18-21 grados