ESTUDIO DE VENTILACIÓN POR AULAS

Estudio nº 2 · Aula D10 · Día 16/11/20 · De 16:00 a 17:30 · Materia: Flauta

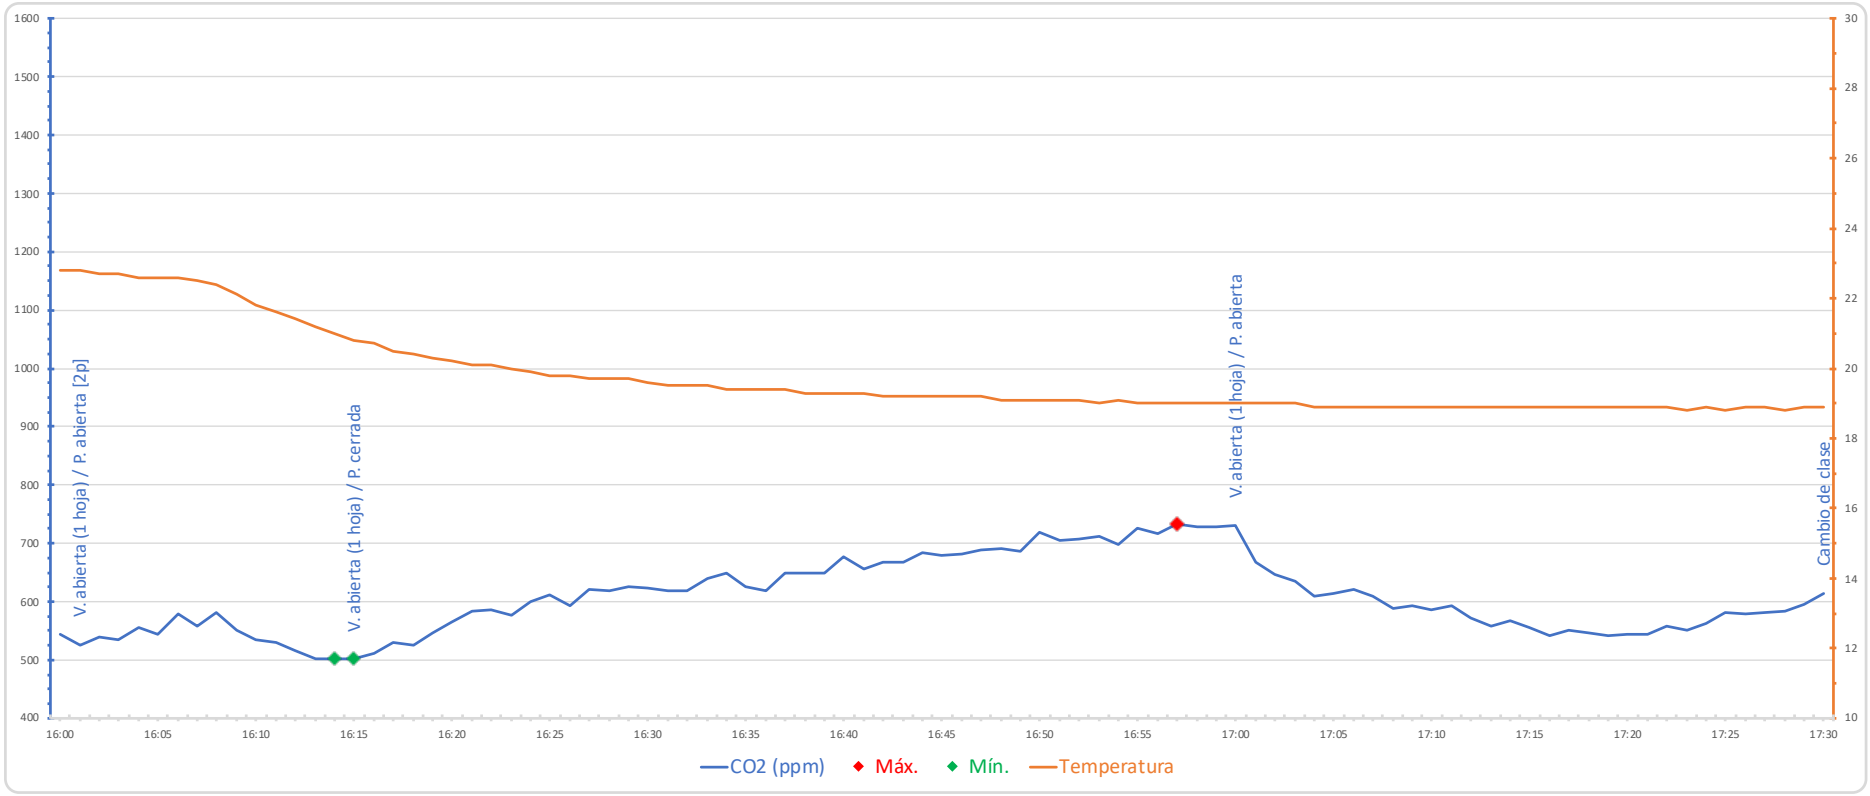

Leyenda de las etiquetas: p = personas / V = ventana (si hay más de una ventana: V1, V2...) / P = puerta / PE = puerta exterior / PI = puerta interior

Concentración de CO2 (ppm)

Máximo: 733 Mínimo: 502

C. recomendada: hasta 700-800ppm / C. exterior: 420ppm aprox.

Temperatura (grados)

Máxima: 22,8 Mínima: 18,8

Temperatura recomendada de confort: 18-21 grados