ESTUDIO DE VENTILACIÓN POR AULAS

Estudio nº 20 · Aula C19 · Día 24/11/20 · De 16:00 a 21:30 · Materia: Piano

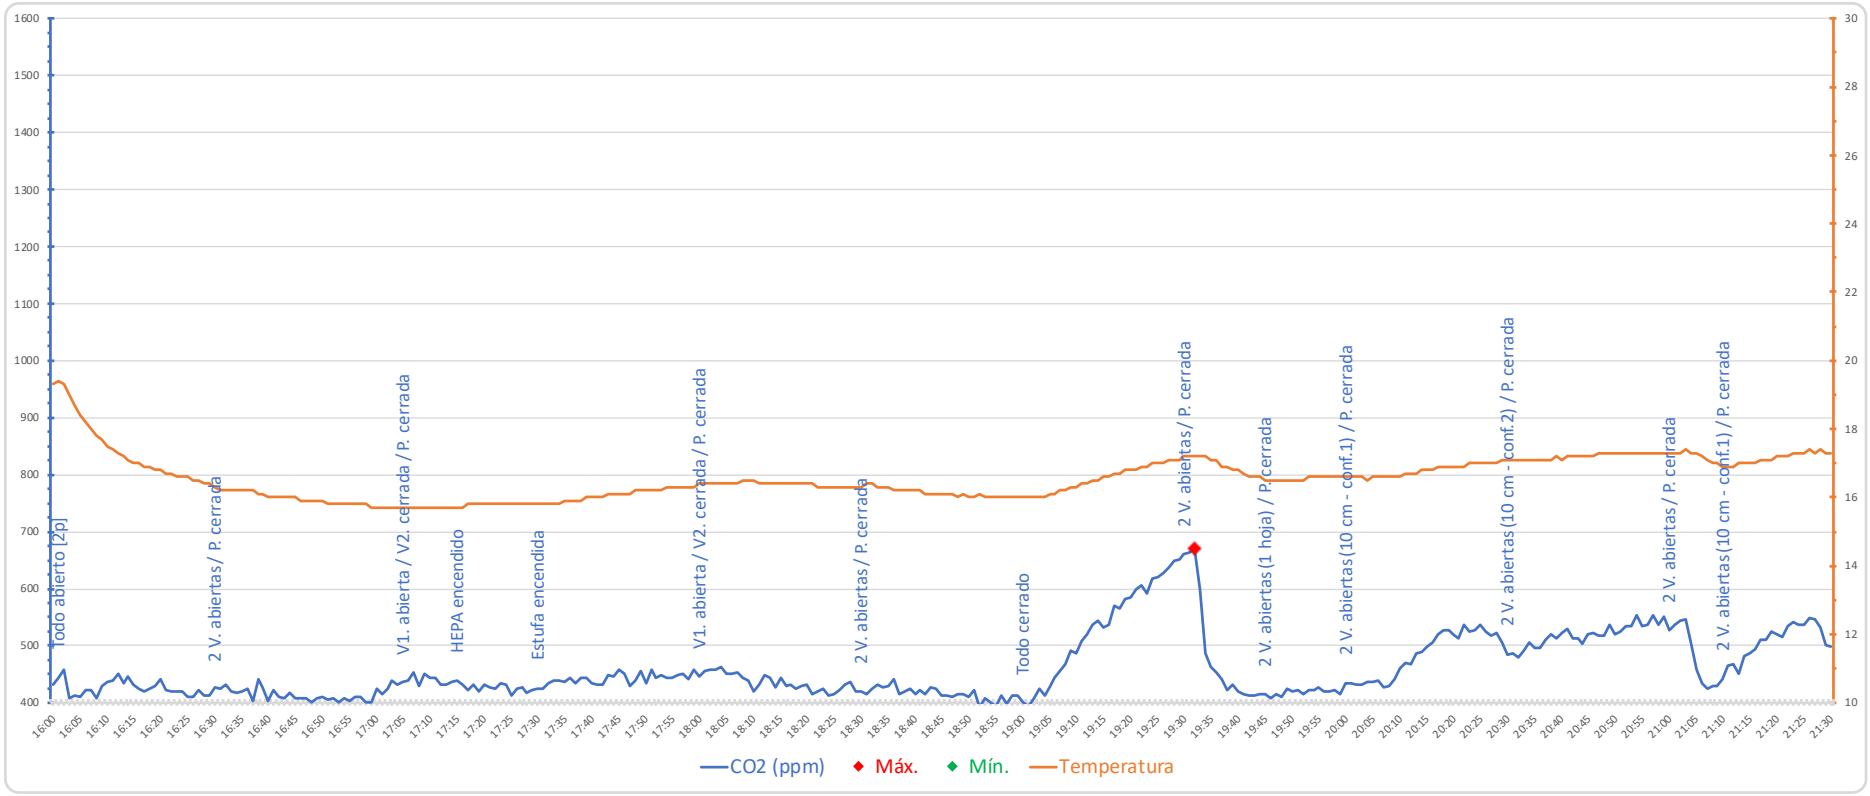

Leyenda de las etiquetas: p = personas / V = ventana (si hay más de una ventana: V1, V2...) / P = puerta / PE = puerta exterior / PI = puerta interior

Concentración de CO2 (ppm)

Máximo: 670 Mínimo: 392

C. recomendada: hasta 700-800ppm / C. exterior: 420ppm aprox.

Temperatura (grados)

Máxima: 19,4 Mínima: 15,7

Temperatura recomendada de confort: 18-21 grados