ESTUDIO DE VENTILACIÓN POR AULAS

Estudio nº 26 · Aula C4 · Día 30/11/20 · De 12:02 a 13:25 · Materia: Contabilidad

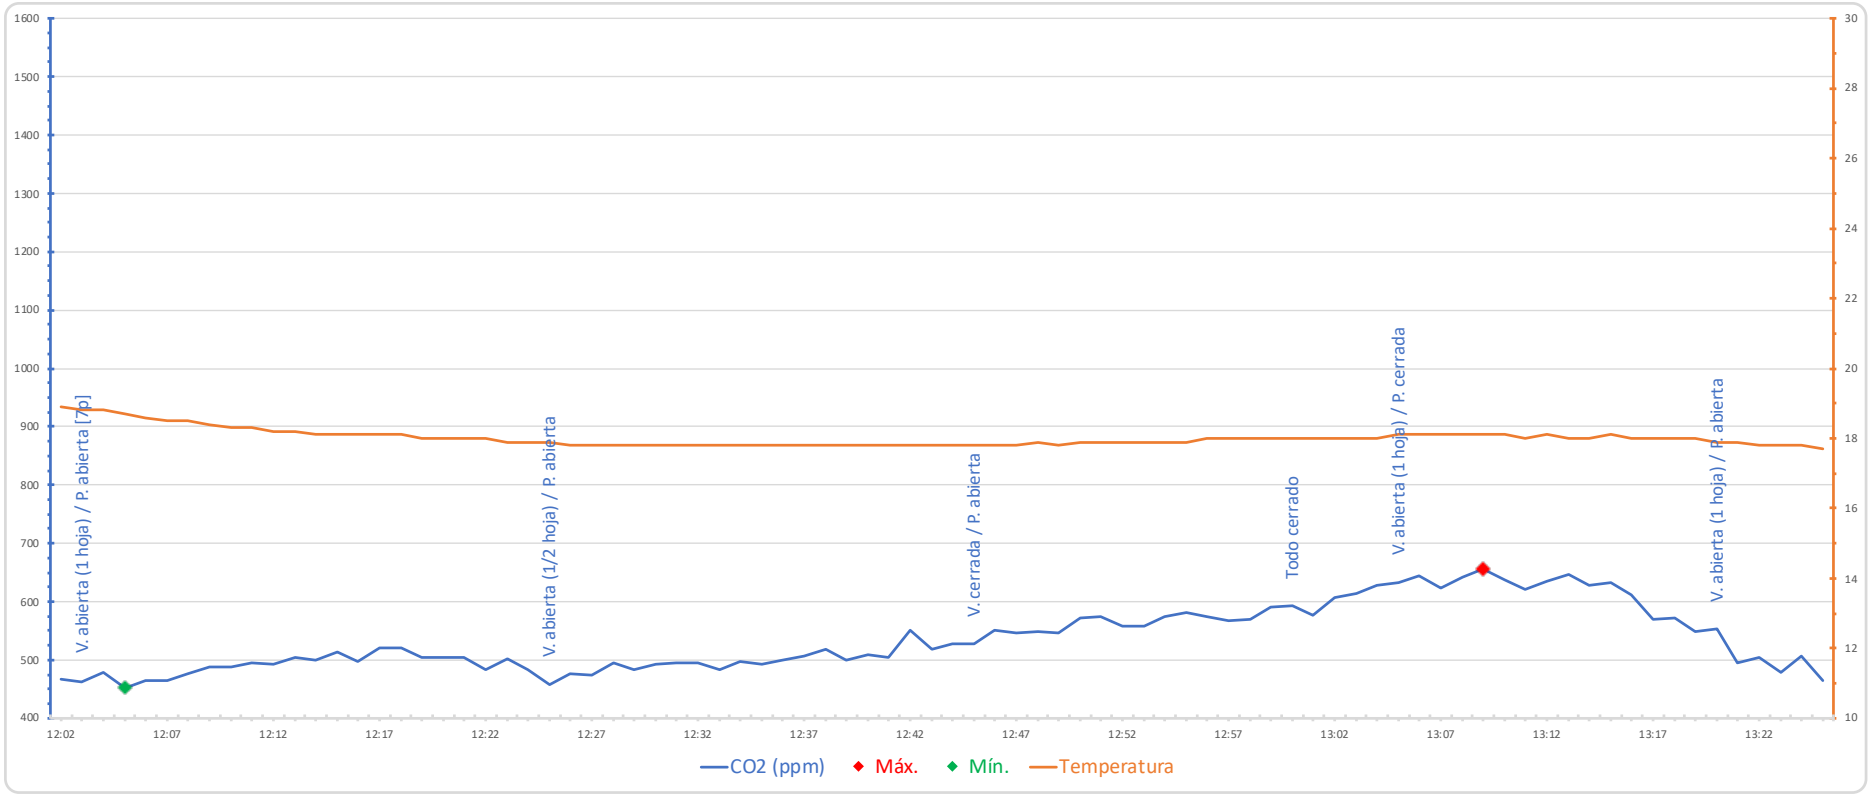

Leyenda de las etiquetas: p = personas / V = ventana (si hay más de una ventana: V1, V2...) / P = puerta / PE = puerta exterior / PI = puerta interior

Concentración de CO2 (ppm)

Máximo: 656 Mínimo: 452

C. recomendada: hasta 700-800ppm / C. exterior: 420ppm aprox.

Temperatura (grados)

Máxima: 18,9 Mínima: 17,7

Temperatura recomendada de confort: 18-21 grados