ESTUDIO DE VENTILACIÓN POR AULAS

Estudio nº 27 · Aula C18 · Día 30/11/20 · De 13:33 a 14:33 · Materia: Lenguaje flamenco

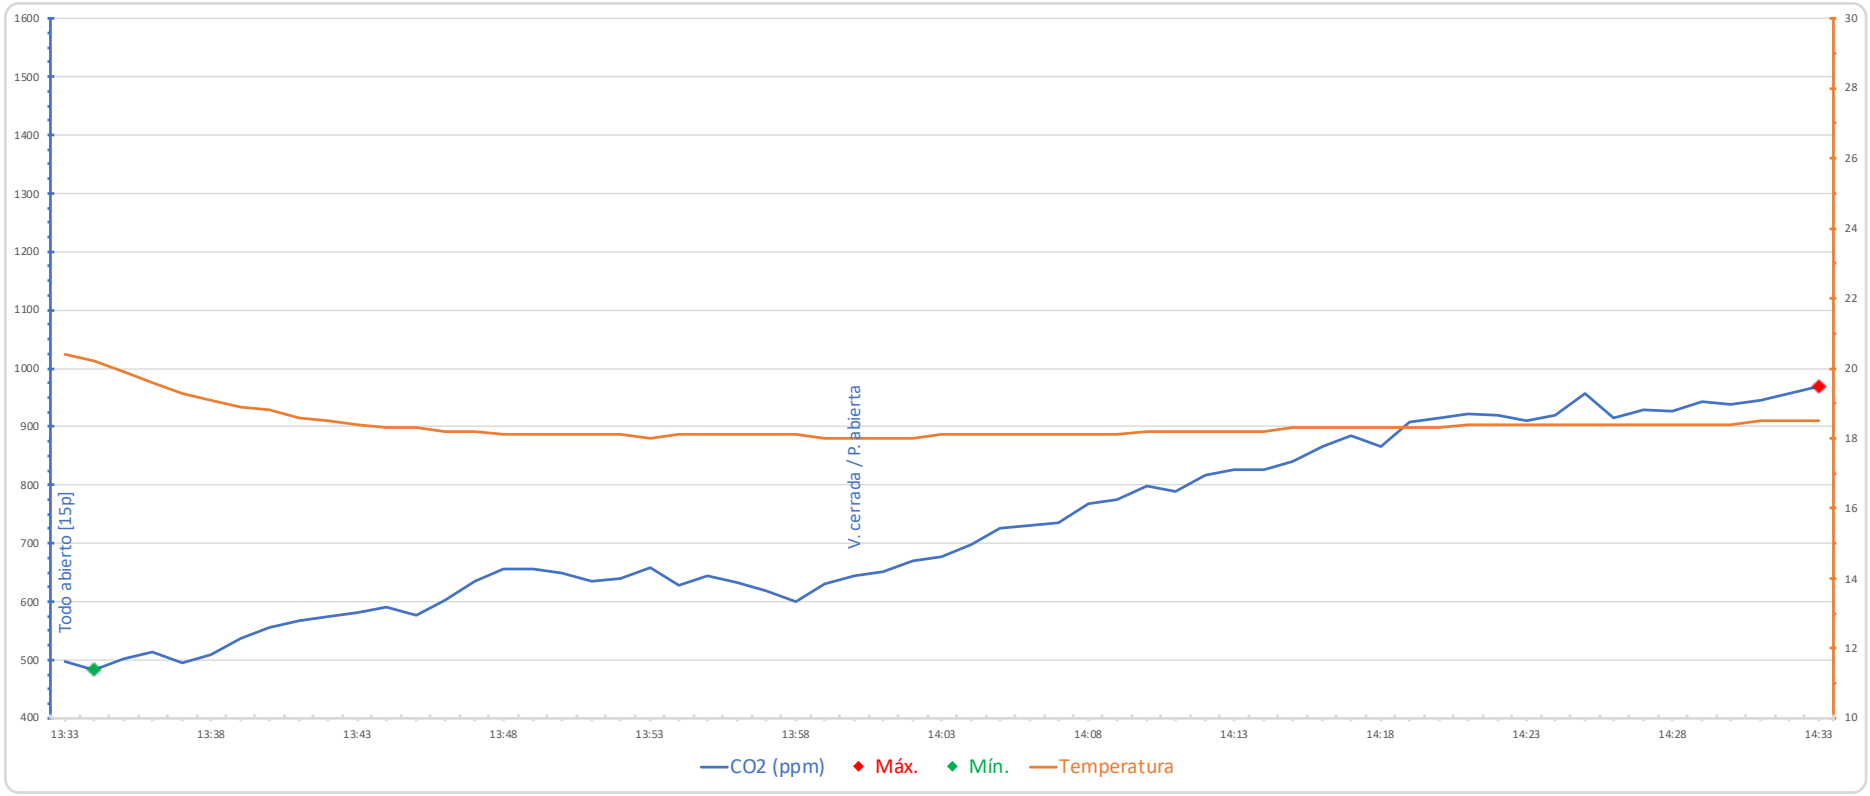

Leyenda de las etiquetas: p = personas / V = ventana (si hay más de una ventana: V1, V2...) / P = puerta / PE = puerta exterior / PI = puerta interior

Concentración de CO2 (ppm)

Máximo: 969 Mínimo: 483

C. recomendada: hasta 700-800ppm / C. exterior: 420ppm aprox.

Temperatura (grados)

Máxima: 20,4 Mínima: 18

Temperatura recomendada de confort: 18-21 grados