ESTUDIO DE VENTILACIÓN POR AULAS

Estudio nº 30 · Aula B12 · Día 01/12/20 · De 8:00 a 8:56 · Materia: Música de cámara (percusión)

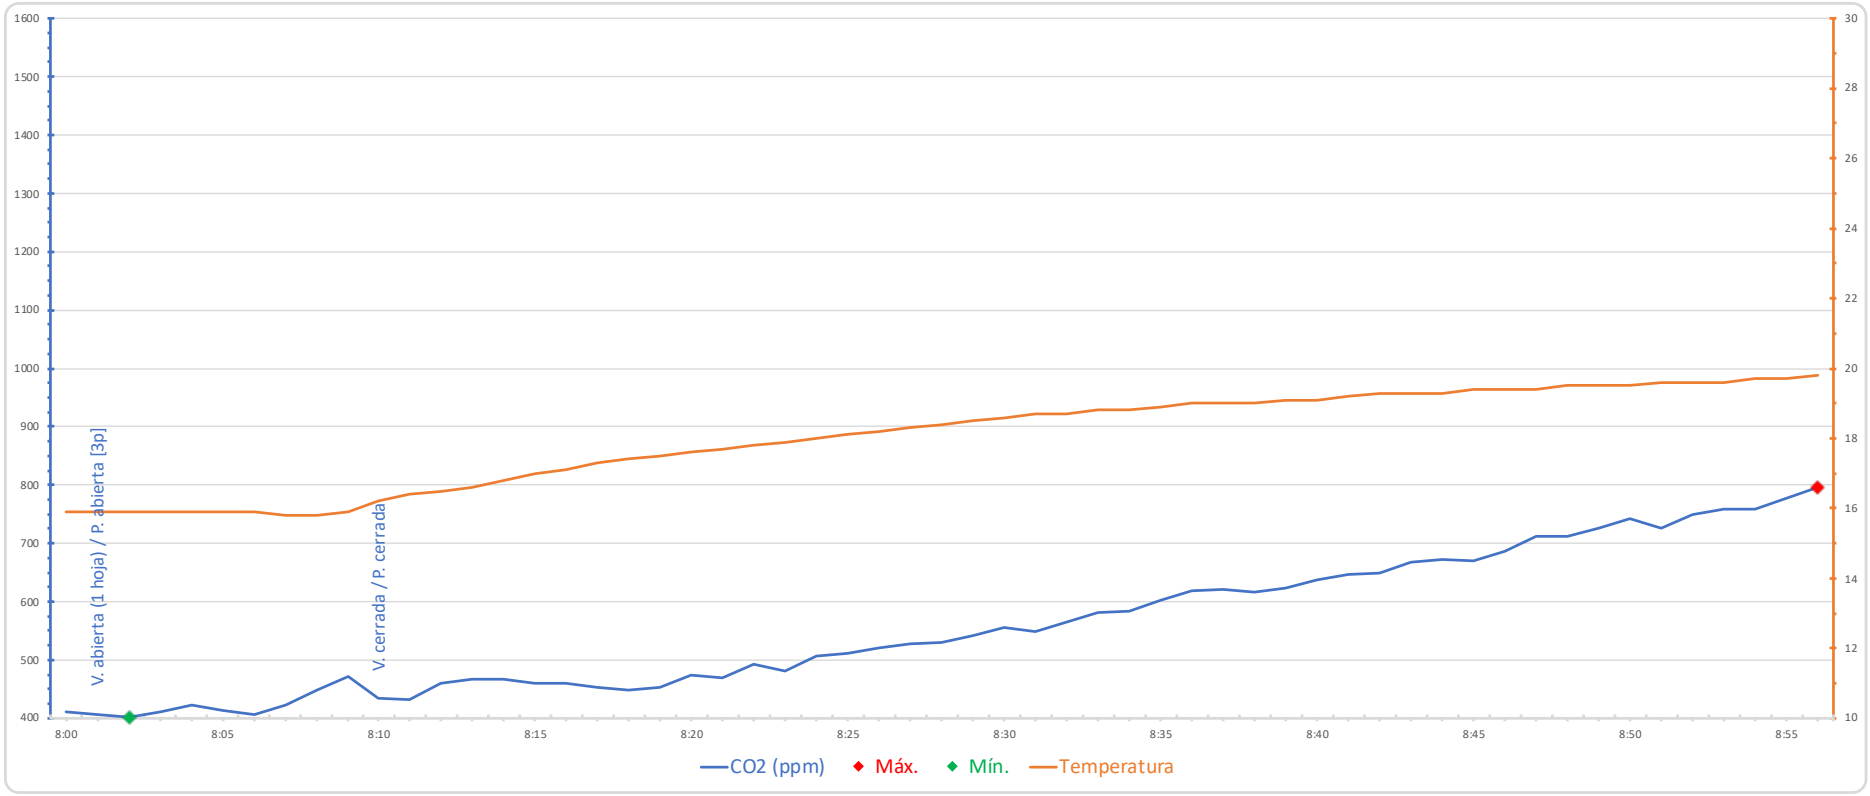

Leyenda de las etiquetas: p = personas / V = ventana (si hay más de una ventana: V1, V2...) / P = puerta / PE = puerta exterior / PI = puerta interior

Concentración de CO2 (ppm)

Máximo: 796 Mínimo: 402

C. recomendada: hasta 700-800ppm / C. exterior: 420ppm aprox.

Temperatura (grados)

Máxima: 19,8 Mínima: 15,8

Temperatura recomendada de confort: 18-21 grados