ESTUDIO DE VENTILACIÓN POR AULAS

Estudio nº 4 · Aula D10 · Día 16/11/20 · De 19:00 a 20:00 · Materia: Flauta

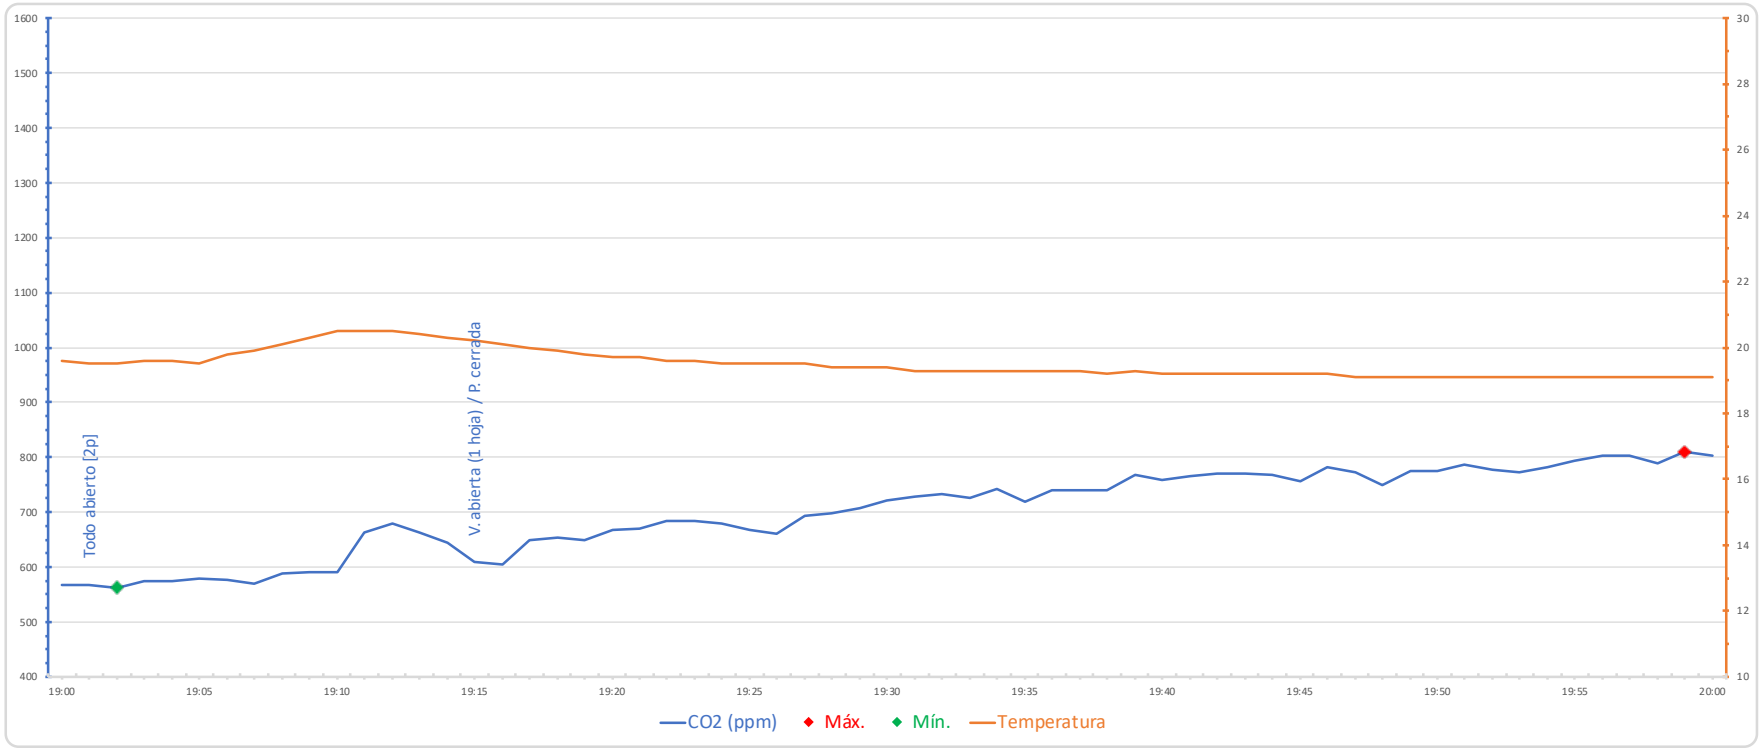

Leyenda de las etiquetas: p = personas / V = ventana (si hay más de una ventana: V1, V2...) / P = puerta / PE = puerta exterior / PI = puerta interior

Concentración de CO2 (ppm)

Máximo: 810 Mínimo: 562

C. recomendada: hasta 700-800ppm / C. exterior: 420ppm aprox.

Temperatura (grados)

Máxima: 20,5 Mínima: 19,1

Temperatura recomendada de confort: 18-21 grados