ESTUDIO DE VENTILACIÓN POR AULAS

Estudio nº 43 · Aula C25 · Día 02/12/20 · De 18:30 a 19:30 · Materia: Trompa

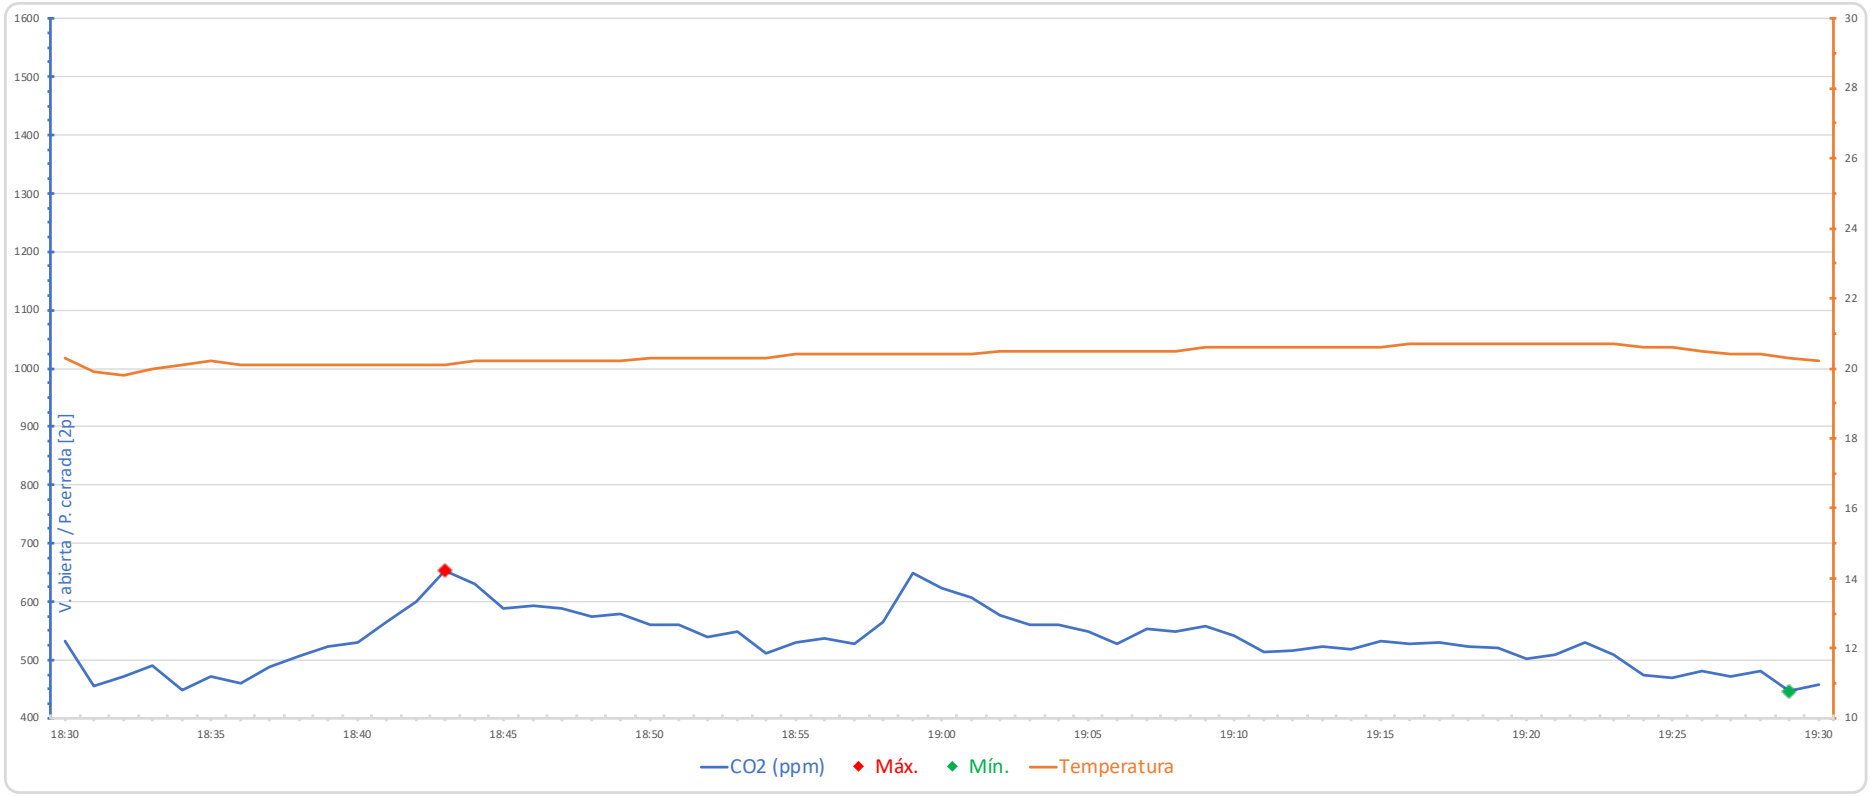

Leyenda de las etiquetas: p = personas / V = ventana (si hay más de una ventana: V1, V2...) / P = puerta / PE = puerta exterior / PI = puerta interior

Concentración de CO2 (ppm)

Máximo: 653 Mínimo: 447

C. recomendada: hasta 700-800ppm / C. exterior: 420ppm aprox.

Temperatura (grados)

Máxima: 20,7 Mínima: 19,8

Temperatura recomendada de confort: 18-21 grados