ESTUDIO DE VENTILACIÓN POR AULAS

Estudio nº 46 · Aula B3 · Día 03/12/20 · De 9:44 a 10:25 · Materia: Violín

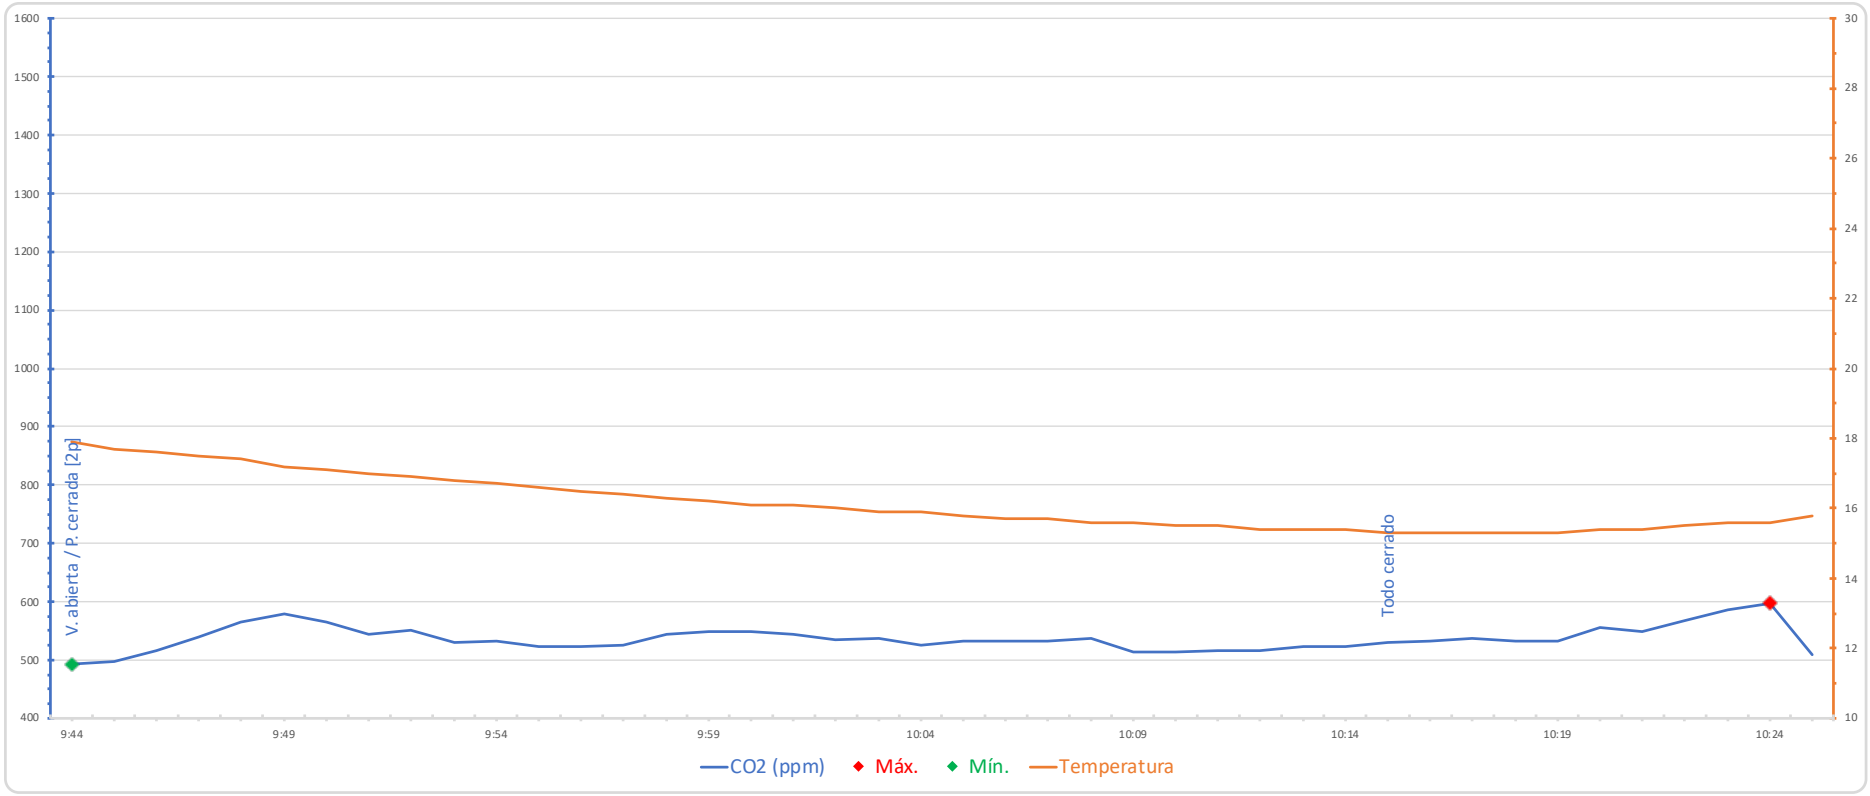

Leyenda de las etiquetas: p = personas / V = ventana (si hay más de una ventana: V1, V2...) / P = puerta / PE = puerta exterior / PI = puerta interior

Concentración de CO2 (ppm)

Máximo: 597 Mínimo: 493

C. recomendada: hasta 700-800ppm / C. exterior: 420ppm aprox.

Temperatura (grados)

Máxima: 17,9 Mínima: 15,3

Temperatura recomendada de confort: 18-21 grados