ESTUDIO DE VENTILACIÓN POR AULAS

Estudio nº 47 · Aula C10 · Día 03/12/20 · De 10:36 a 12:01 · Materia: Saxofón

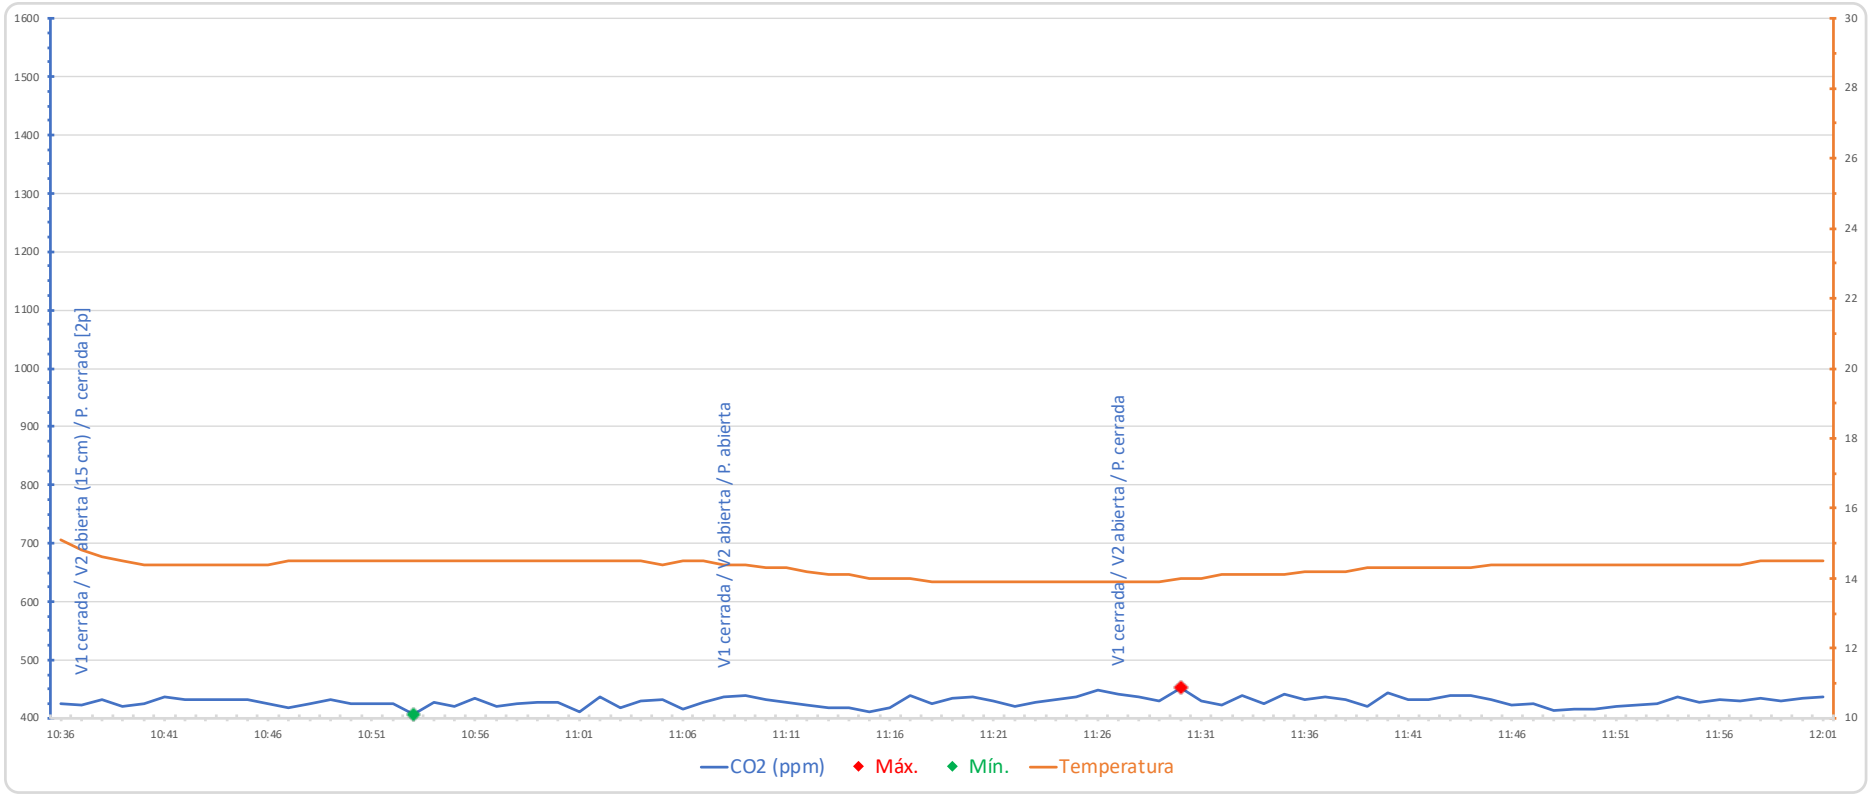

Leyenda de las etiquetas: p = personas / V = ventana (si hay más de una ventana: V1, V2...) / P = puerta / PE = puerta exterior / PI = puerta interior

Concentración de CO2 (ppm)

Máximo: 452 Mínimo: 407

C. recomendada: hasta 700-800ppm / C. exterior: 420ppm aprox.

Temperatura (grados)

Máxima: 15,1 Mínima: 13,9

Temperatura recomendada de confort: 18-21 grados