ESTUDIO DE VENTILACIÓN POR AULAS

Estudio nº 49 · Aula C13 · Día 09/12/20 · De 8:05 a 9:07 · Materia: Repertorio orquestal

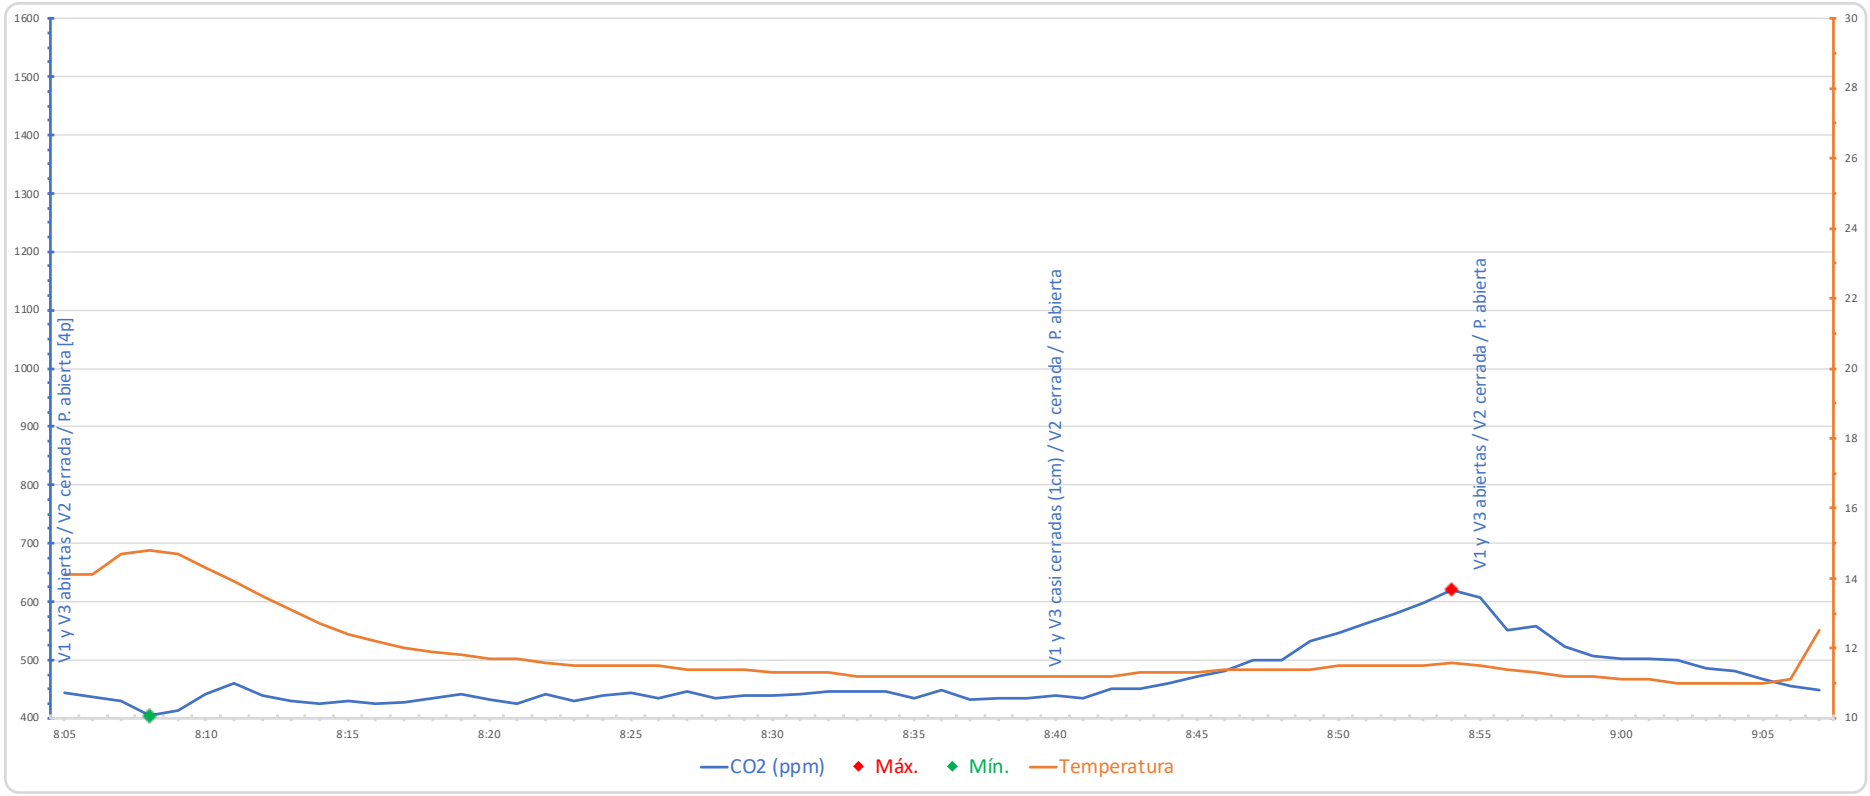

Leyenda de las etiquetas: p = personas / V = ventana (si hay más de una ventana: V1, V2...) / P = puerta / PE = puerta exterior / PI = puerta interior

Concentración de CO2 (ppm)

Máximo: 620 Mínimo: 405

C. recomendada: hasta 700-800ppm / C. exterior: 420ppm aprox.

Temperatura (grados)

Máxima: 14,8 Mínima: 11

Temperatura recomendada de confort: 18-21 grados