ESTUDIO DE VENTILACIÓN POR AULAS

Estudio nº 52 · Aula D11 · Día 09/12/20 · De 12:05 a 13:14 · Materia: Trompa

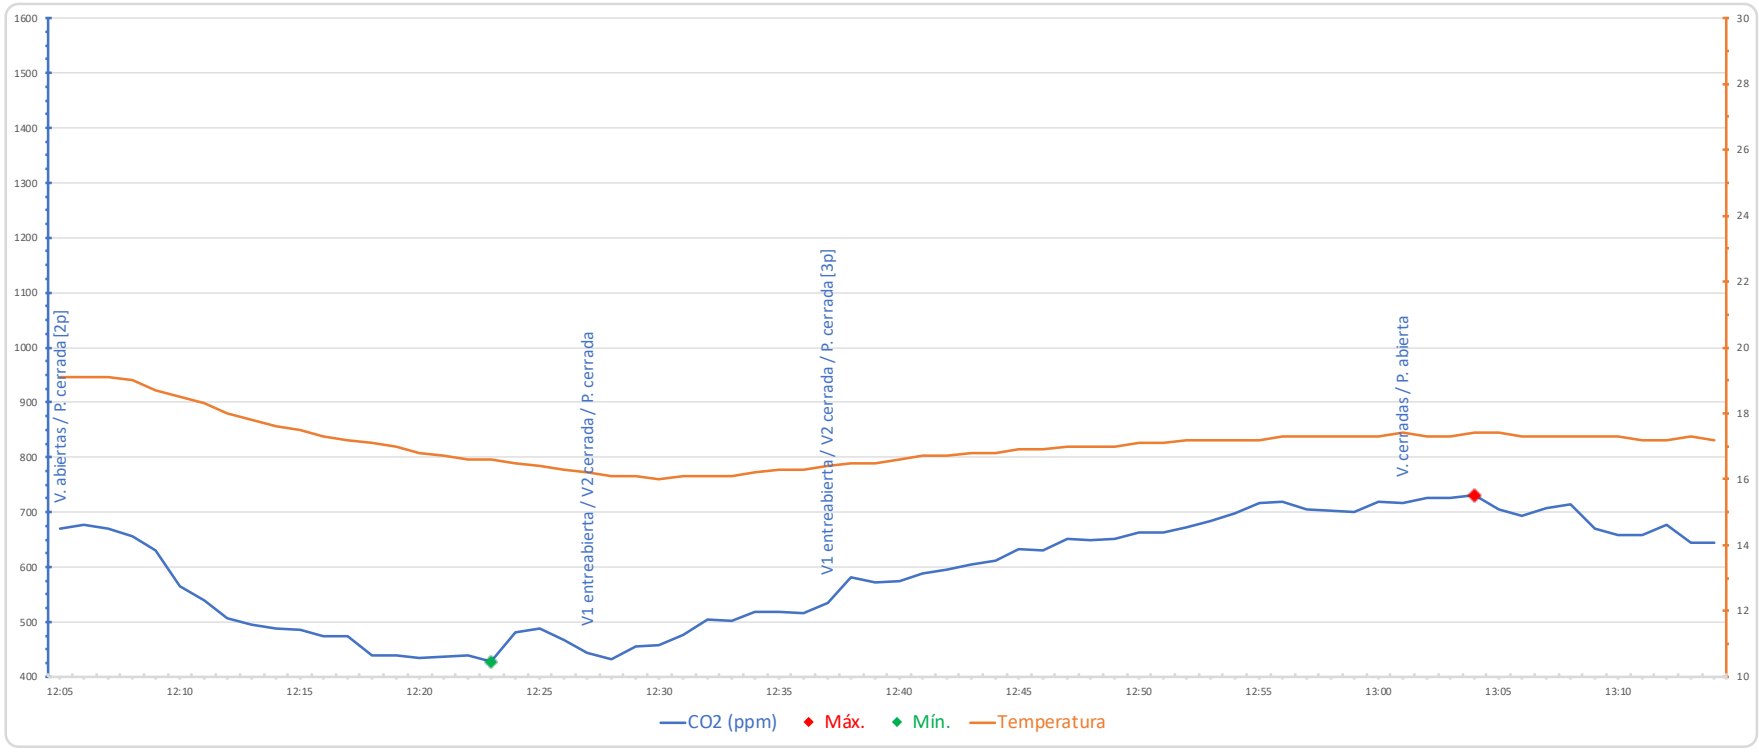

Leyenda de las etiquetas: p = personas / V = ventana (si hay más de una ventana: V1, V2...) / P = puerta / PE = puerta exterior / PI = puerta interior

Concentración de CO2 (ppm)

Máximo: 731 Mínimo: 428

C. recomendada: hasta 700-800ppm / C. exterior: 420ppm aprox.

Temperatura (grados)

Máxima: 19,1 Mínima: 16

Temperatura recomendada de confort: 18-21 grados