ESTUDIO DE VENTILACIÓN POR AULAS

Estudio nº 6 · Aula C22 · Día 17/11/20 · De 12:20 a 13:30 · Materia: TIC para interpretación y educación musical

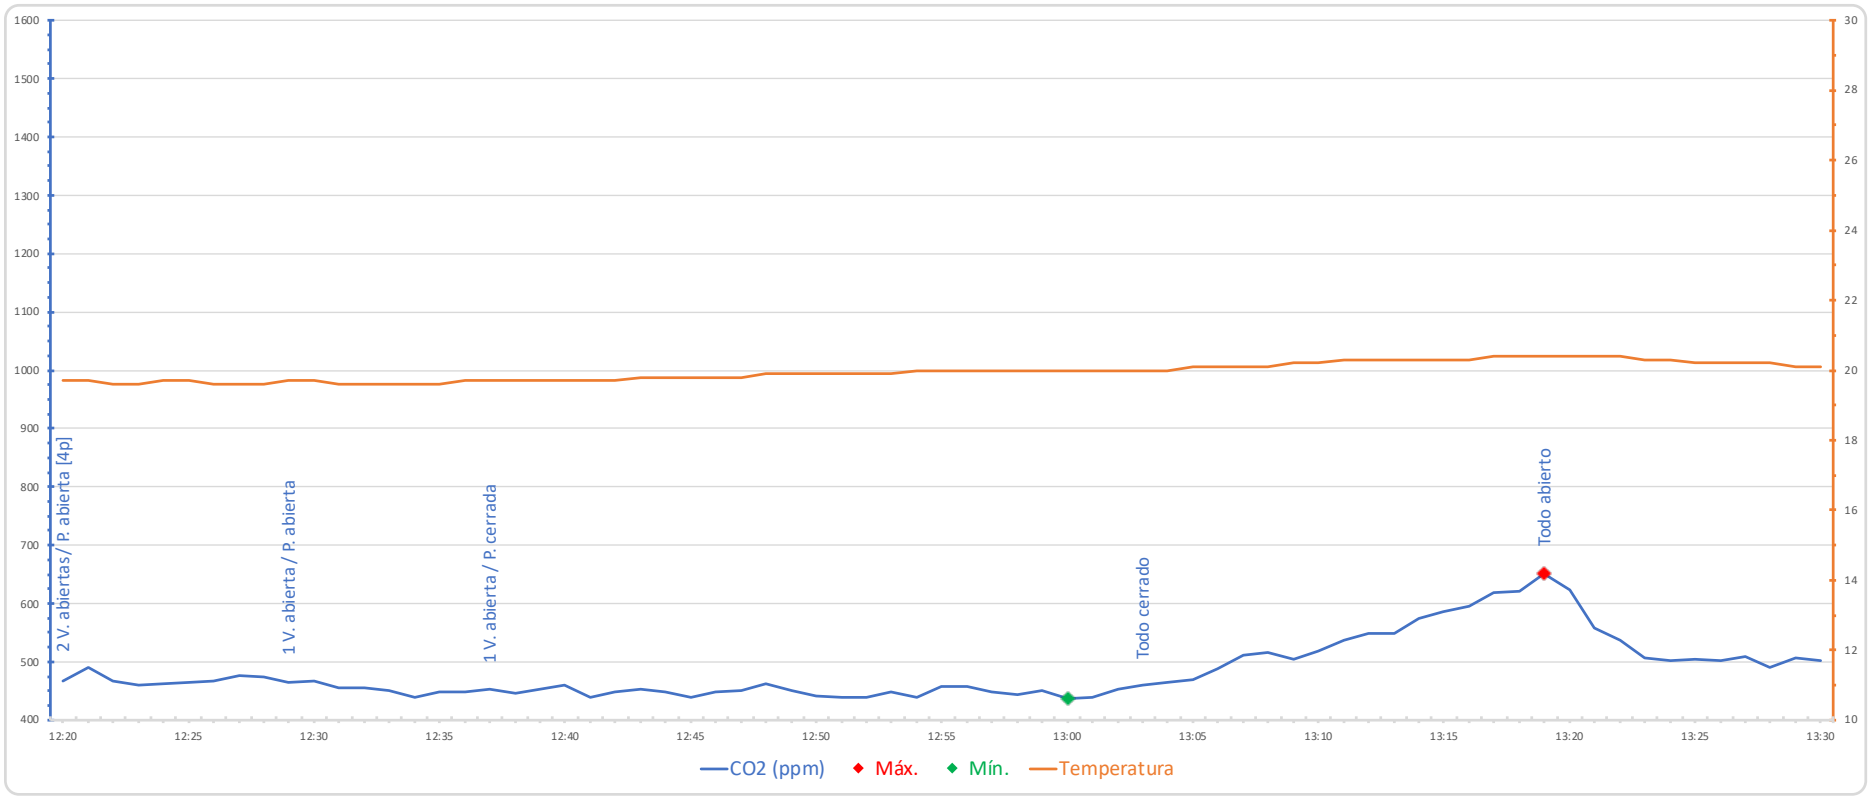

Leyenda de las etiquetas: p = personas / V = ventana (si hay más de una ventana: V1, V2...) / P = puerta / PE = puerta exterior / PI = puerta interior

Concentración de CO2 (ppm)

Máximo: 651 Mínimo: 437

C. recomendada: hasta 700-800ppm / C. exterior: 420ppm aprox.

Temperatura (grados)

Máxima: 20,4 Mínima: 19,6

Temperatura recomendada de confort: 18-21 grados