ESTUDIO DE VENTILACIÓN POR AULAS

Estudio nº 60 · Aula A3 · Día 10/12/20 · De 13:37 a 15:00 · Materia: Acompañamiento vocal e instrumental

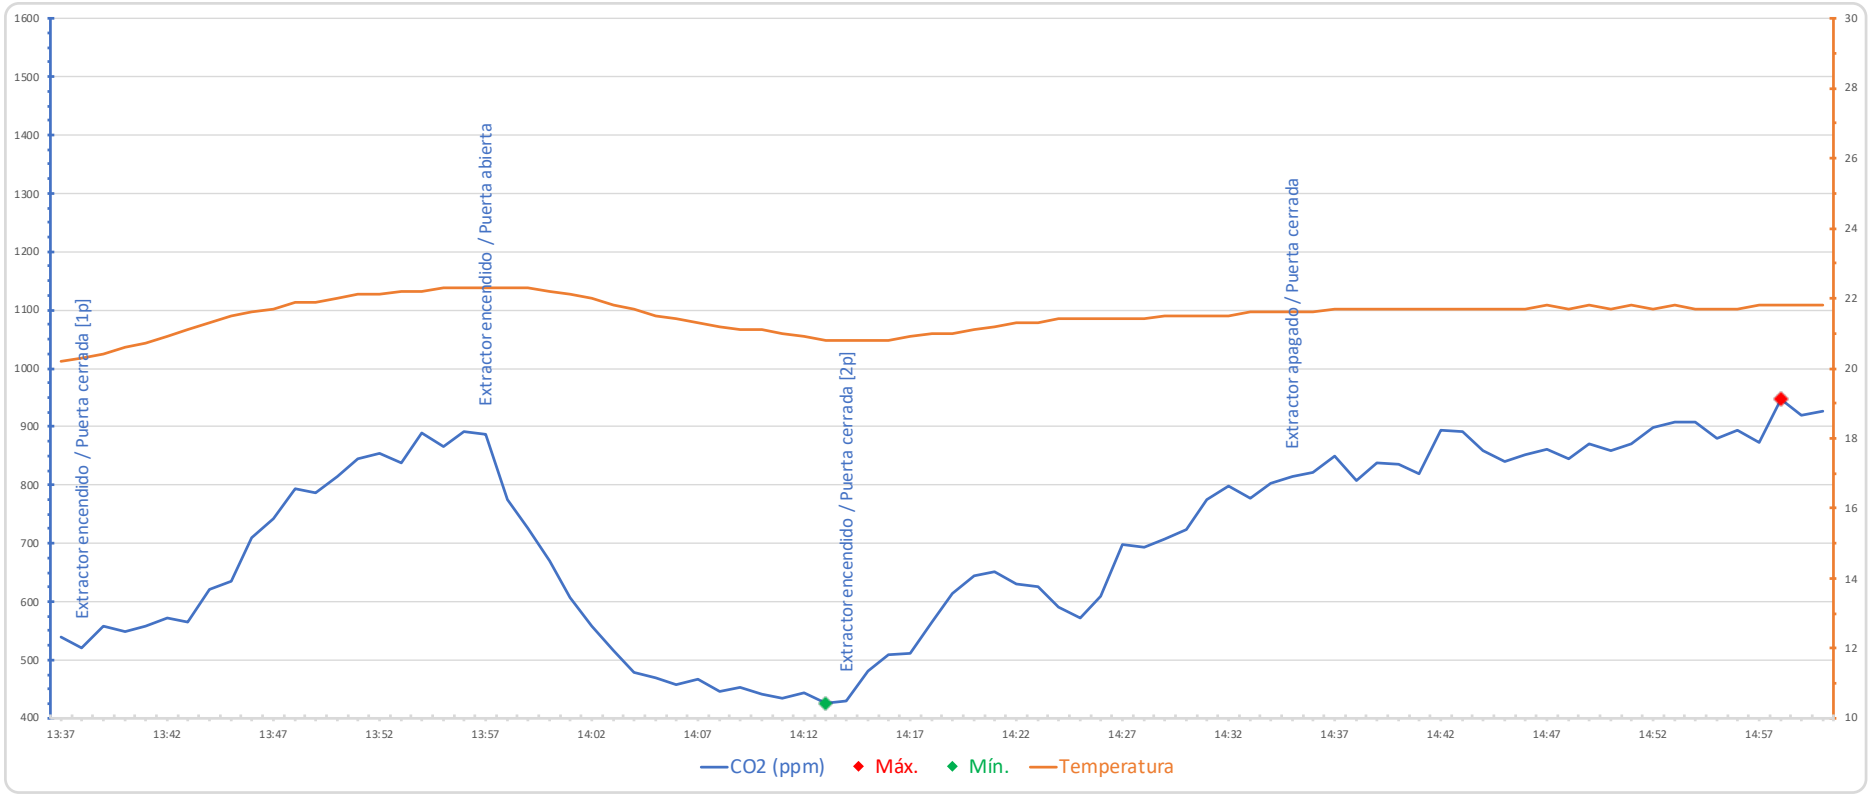

Leyenda de las etiquetas: p = personas / V = ventana (si hay más de una ventana: V1, V2...) / P = puerta / PE = puerta exterior / PI = puerta interior

Concentración de CO2 (ppm)

Máximo: 947 Mínimo: 426

C. recomendada: hasta 700-800ppm / C. exterior: 420ppm aprox.

Temperatura (grados)

Máxima: 22,3 Mínima: 20,2

Temperatura recomendada de confort: 18-21 grados