ESTUDIO DE VENTILACIÓN POR AULAS

Estudio nº 62 · Aula C7 · Día 10/12/20 · De 17:00 a 17:30 · Materia: Música de cámara

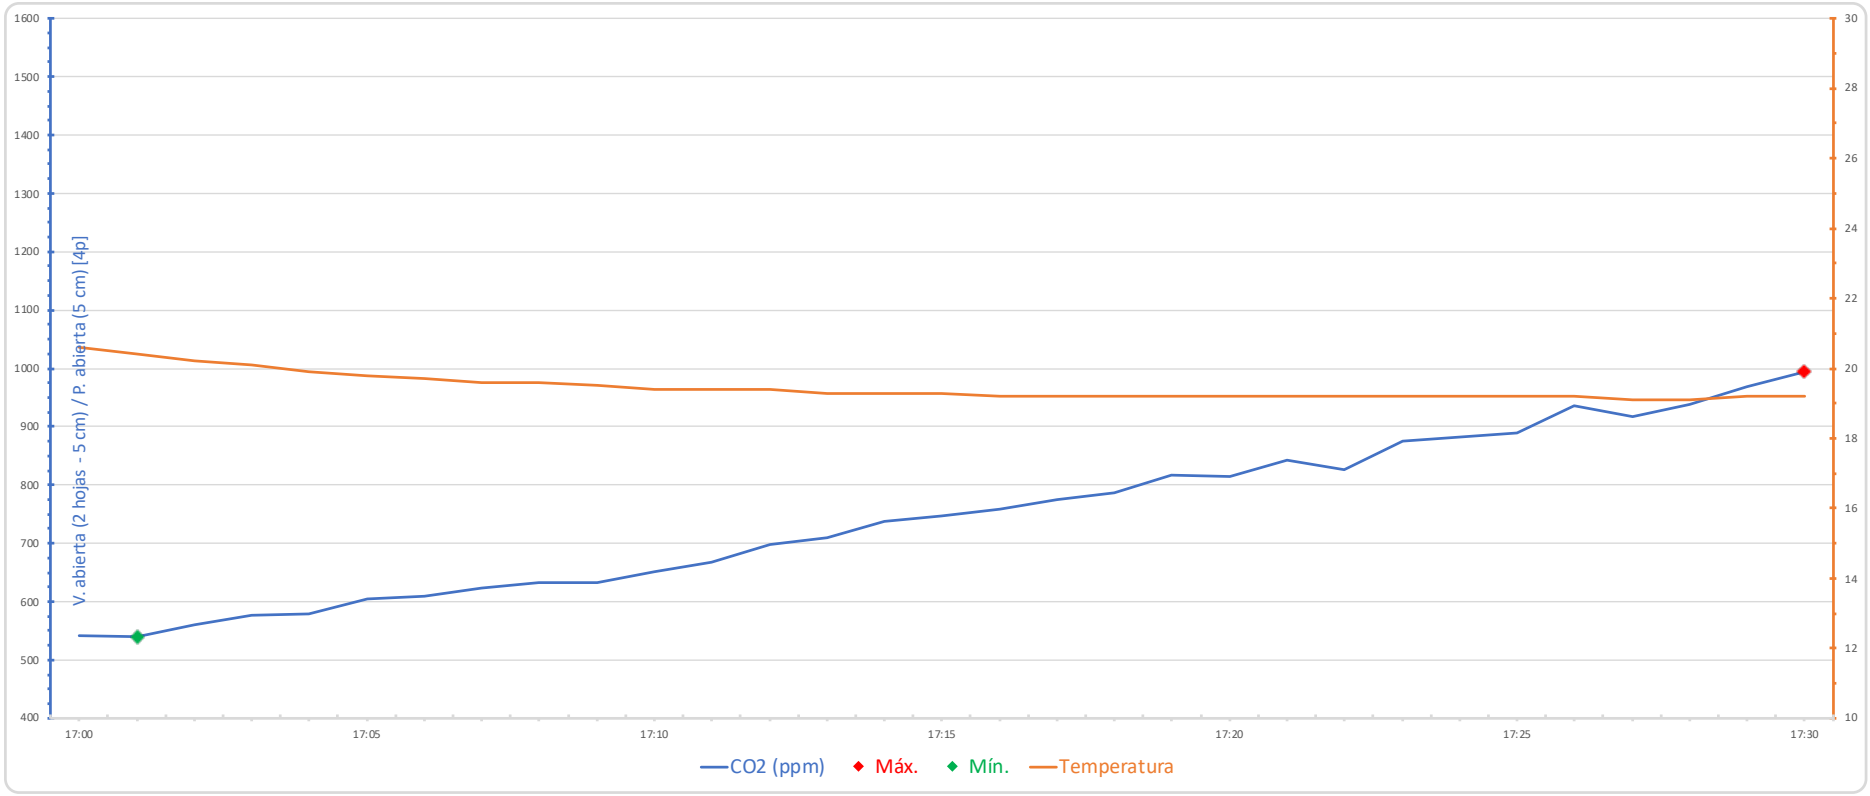

Leyenda de las etiquetas: p = personas / V = ventana (si hay más de una ventana: V1, V2...) / P = puerta / PE = puerta exterior / PI = puerta interior

Concentración de CO2 (ppm)

Máximo: 994 Mínimo: 540

C. recomendada: hasta 700-800ppm / C. exterior: 420ppm aprox.

Temperatura (grados)

Máxima: 20,6 Mínima: 19,1

Temperatura recomendada de confort: 18-21 grados