ESTUDIO DE VENTILACIÓN POR AULAS

Estudio nº 64 · Aula C8 · Día 10/12/20 · De 20:30 a 21:30 · Materia: Violonchelo

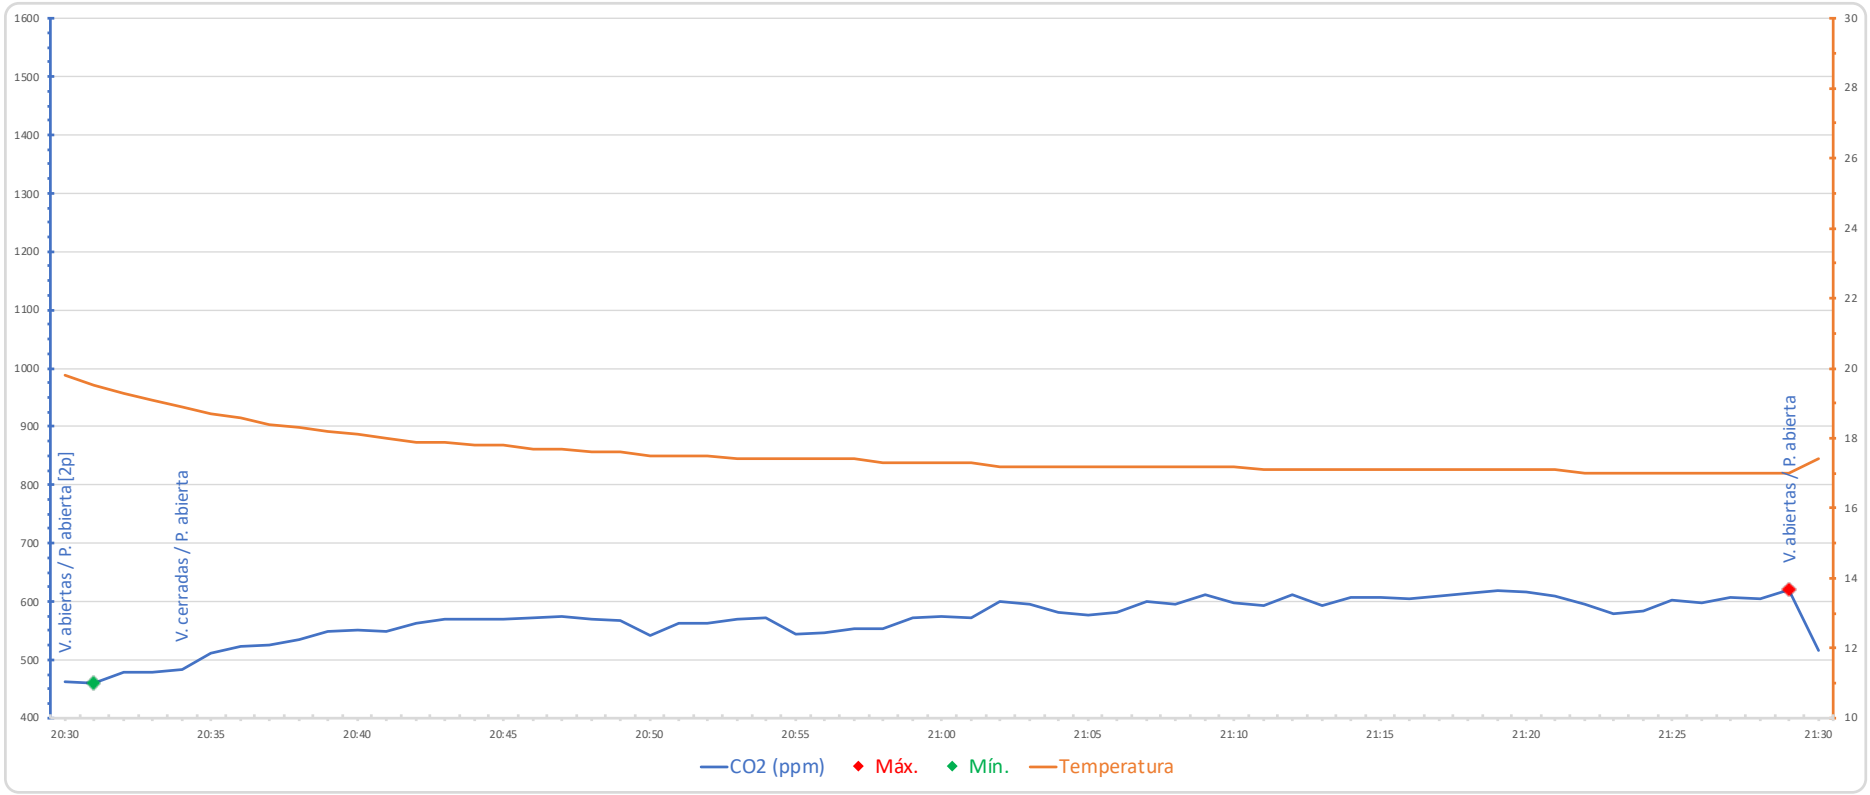

Leyenda de las etiquetas: p = personas / V = ventana (si hay más de una ventana: V1, V2...) / P = puerta / PE = puerta exterior / PI = puerta interior

Concentración de CO2 (ppm)

Máximo: 620 Mínimo: 460

C. recomendada: hasta 700-800ppm / C. exterior: 420ppm aprox.

Temperatura (grados)

Máxima: 19,8 Mínima: 17

Temperatura recomendada de confort: 18-21 grados