


ESTUDIO DE VENTILACIÓN POR AULAS

Estudio nº 66 · Aula C6 · Día 11/12/20 · De 10:57 a 12:01 · Materia: Repertorio con pianista (clarinete)

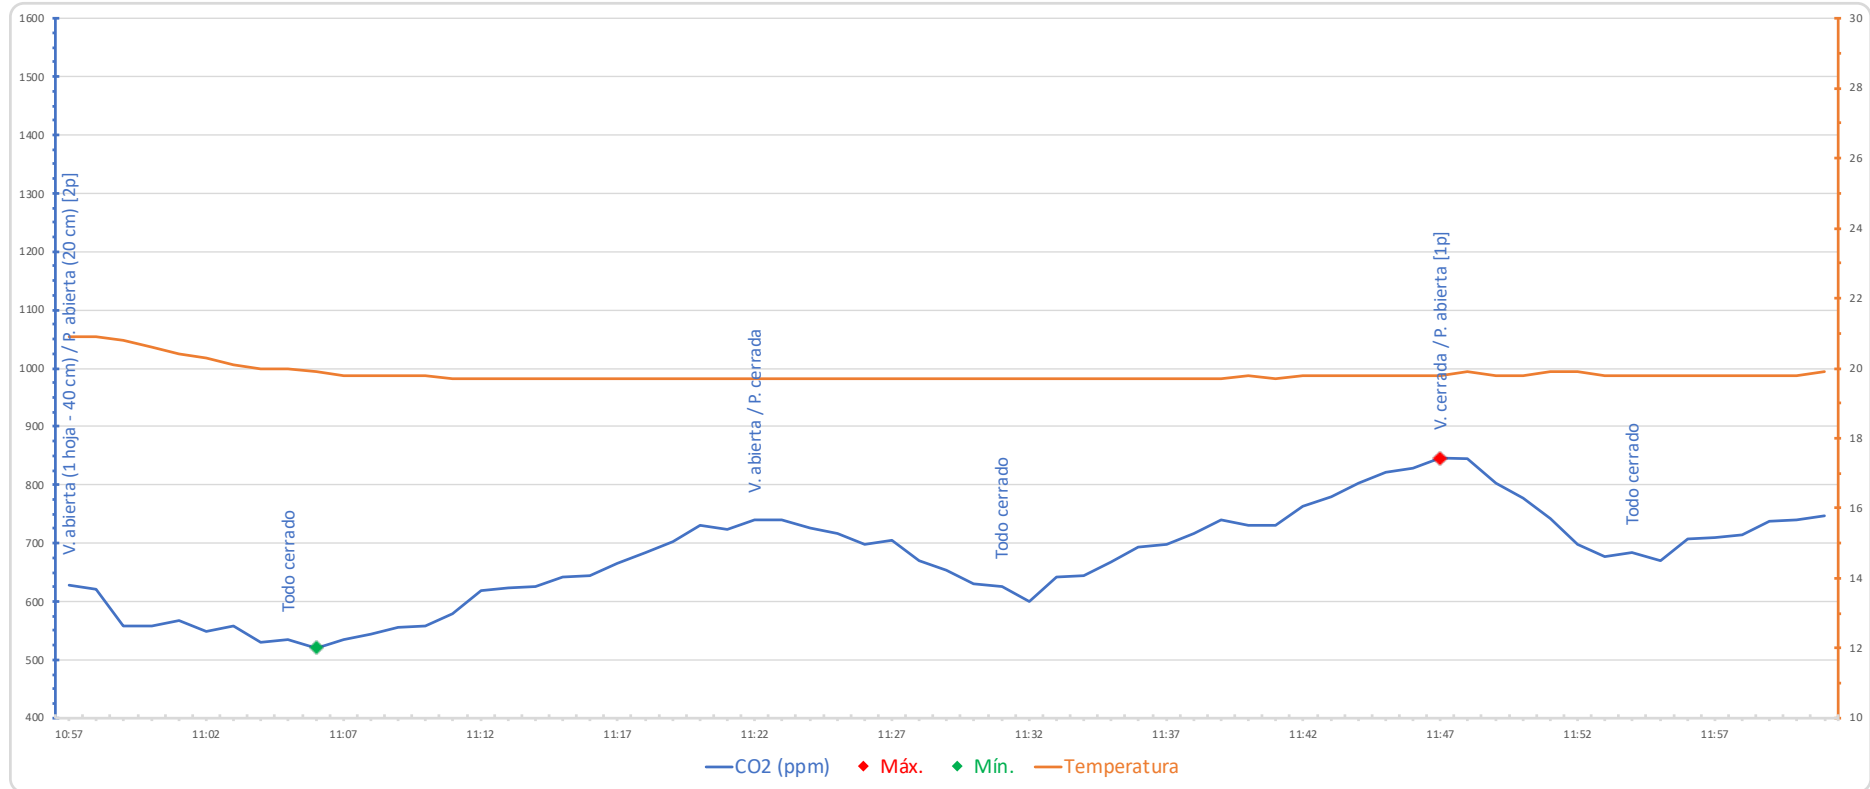

Legenda de las etiquetas: p = personas / V = ventana (si hay más de una ventana: V1, V2...) / P = puerta / PE = puerta exterior / PI = puerta interior

Concentración de CO2 (ppm)

Máximo: **846** Mínimo: **520**

C. recomendada: hasta 700-800ppm / C. exterior: 420ppm aprox.

Temperatura (grados)

Máxima: **20,9** Mínima: **19,7**

Temperatura recomendada de confort: 18-21 grados