ESTUDIO DE VENTILACIÓN POR AULAS

Estudio nº 67 · Aula B12 · Día 11/12/20 · De 12:04 a 13:00 · Materia: Repertorio con pianista (percusión)

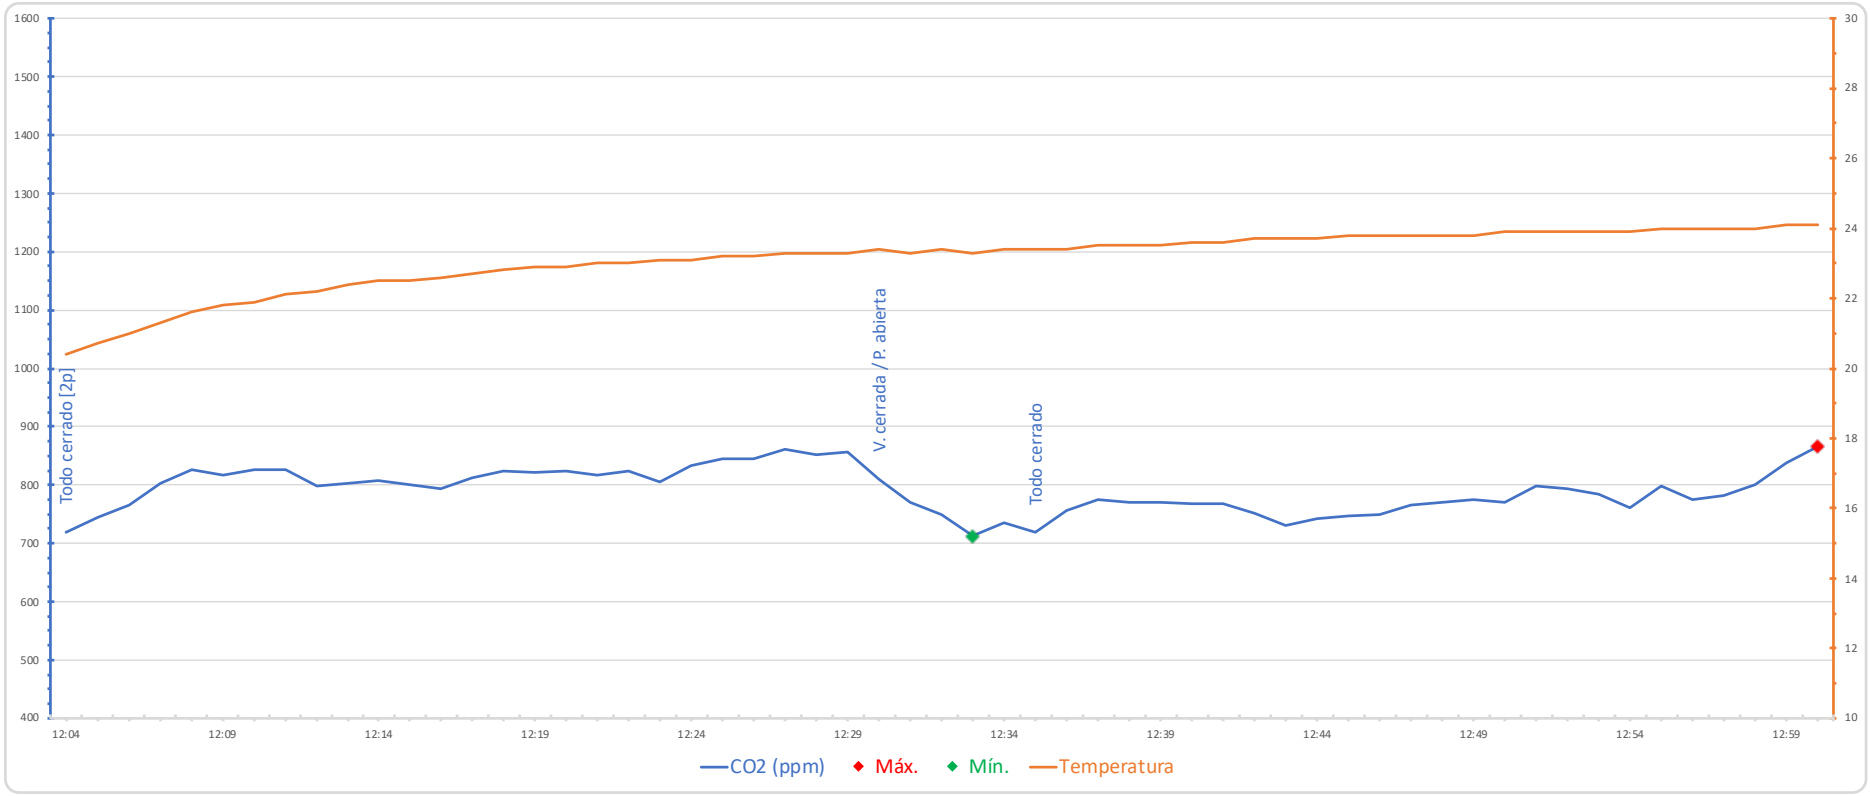

Leyenda de las etiquetas: p = personas / V = ventana (si hay más de una ventana: V1, V2...) / P = puerta / PE = puerta exterior / PI = puerta interior

Concentración de CO2 (ppm)

Máximo: 866 Mínimo: 713

C. recomendada: hasta 700-800ppm / C. exterior: 420ppm aprox.

Temperatura (grados)

Máxima: 24,1 Mínima: 20,4

Temperatura recomendada de confort: 18-21 grados