ESTUDIO DE VENTILACIÓN POR AULAS

Estudio nº 75 · Aula Paraninfo · Día 15/12/20 · De 11:05 a 15:00 · Materia: Taller de interpretación barroca y recital de cuerda

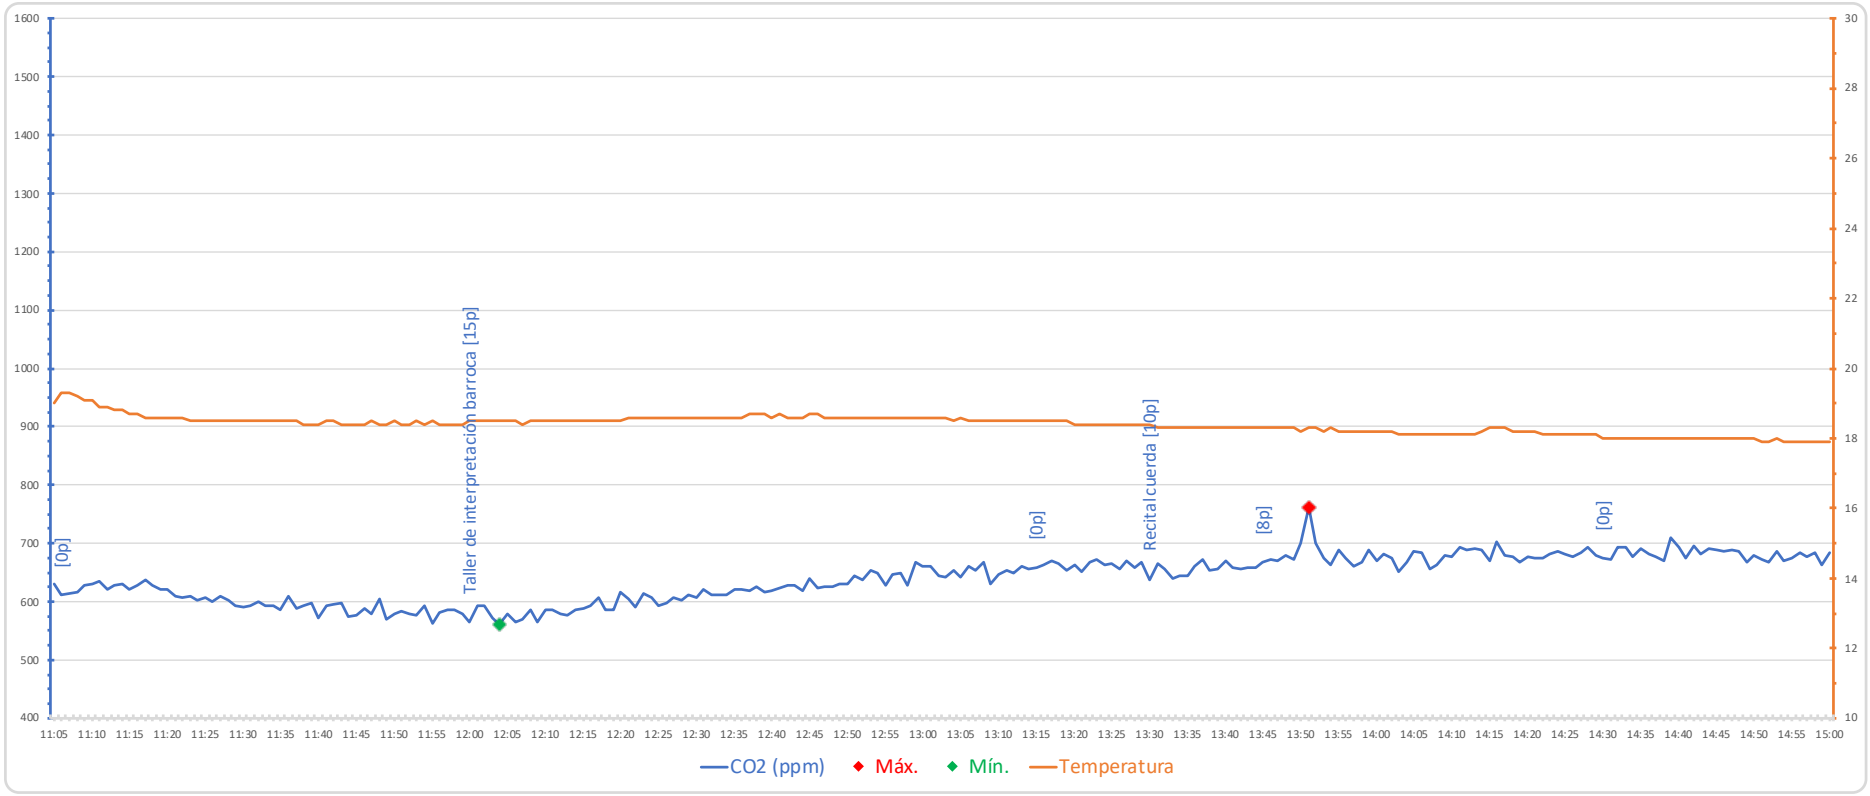

Leyenda de las etiquetas: p = personas / V = ventana (si hay más de una ventana: V1, V2...) / P = puerta / PE = puerta exterior / PI = puerta interior

Concentración de CO2 (ppm)

Máximo: 762 Mínimo: 561

C. recomendada: hasta 700-800ppm / C. exterior: 420ppm aprox.

Temperatura (grados)

Máxima: 19,3 Mínima: 17,9

Temperatura recomendada de confort: 18-21 grados