ESTUDIO DE VENTILACIÓN POR AULAS

Estudio nº 77 · Aula B5 · Día 16/12/20 · De 8:37 a 9:30 · Materia: Recital de contrabajo

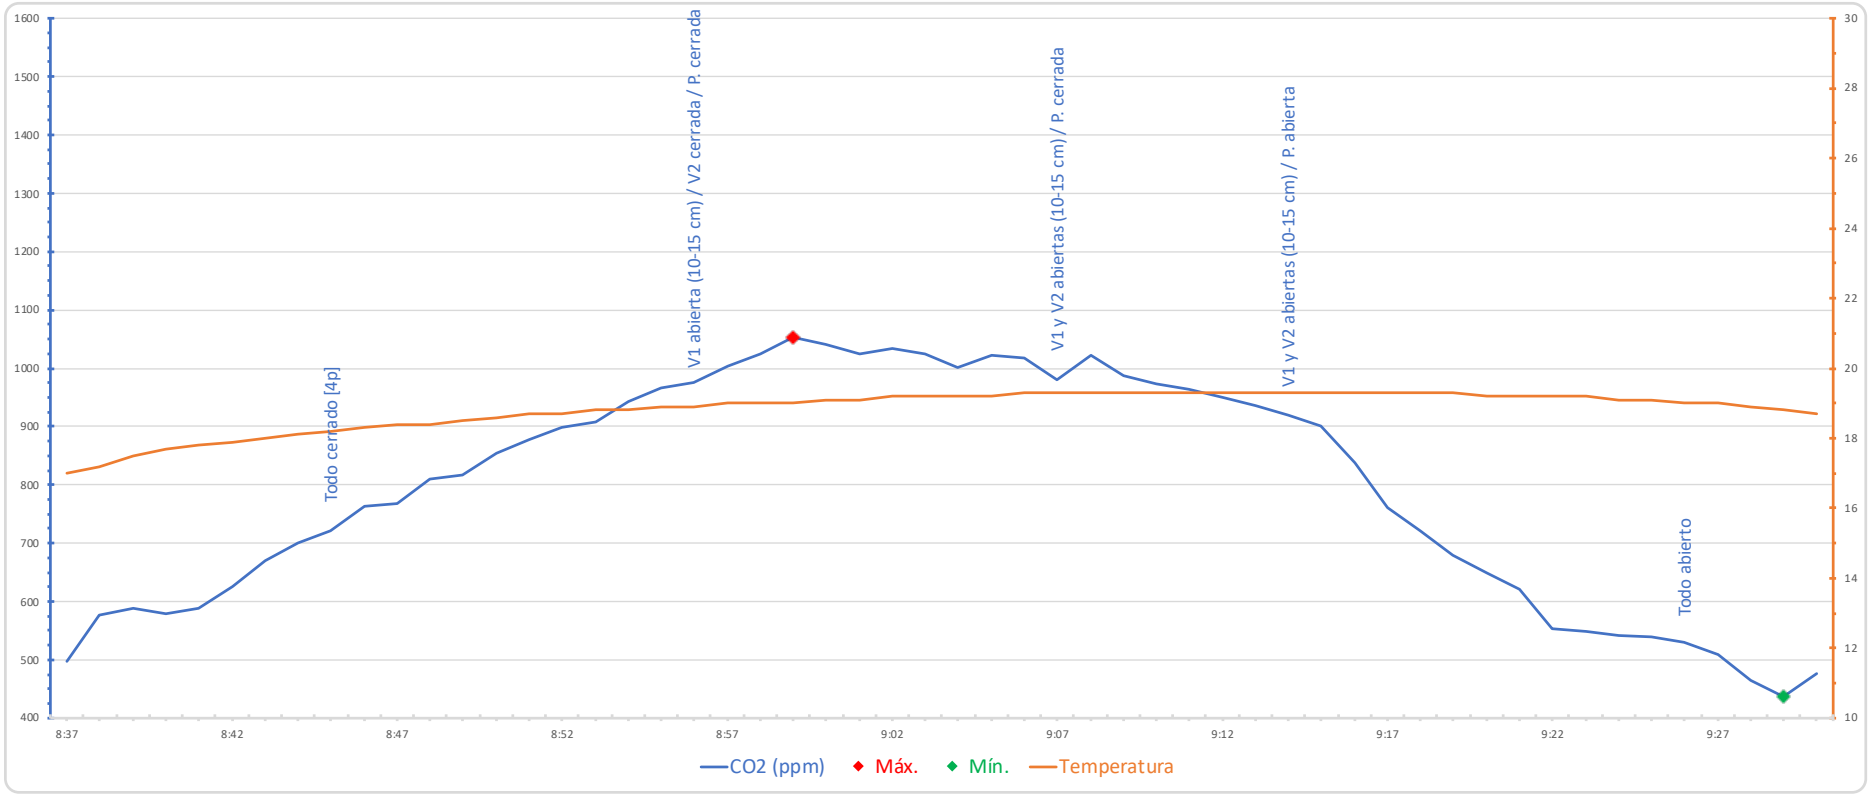

Leyenda de las etiquetas: p = personas / V = ventana (si hay más de una ventana: V1, V2...) / P = puerta / PE = puerta exterior / PI = puerta interior

Concentración de CO2 (ppm)

Máximo: 1053 Mínimo: 437

C. recomendada: hasta 700-800ppm / C. exterior: 420ppm aprox.

Temperatura (grados)

Máxima: 19,3 Mínima: 17

Temperatura recomendada de confort: 18-21 grados