ESTUDIO DE VENTILACIÓN POR AULAS

Estudio nº 78 · Aula C9 · Día 16/12/20 · De 11:15 a 12:22 · Materia: Repertorio orquestal (violonchelo)

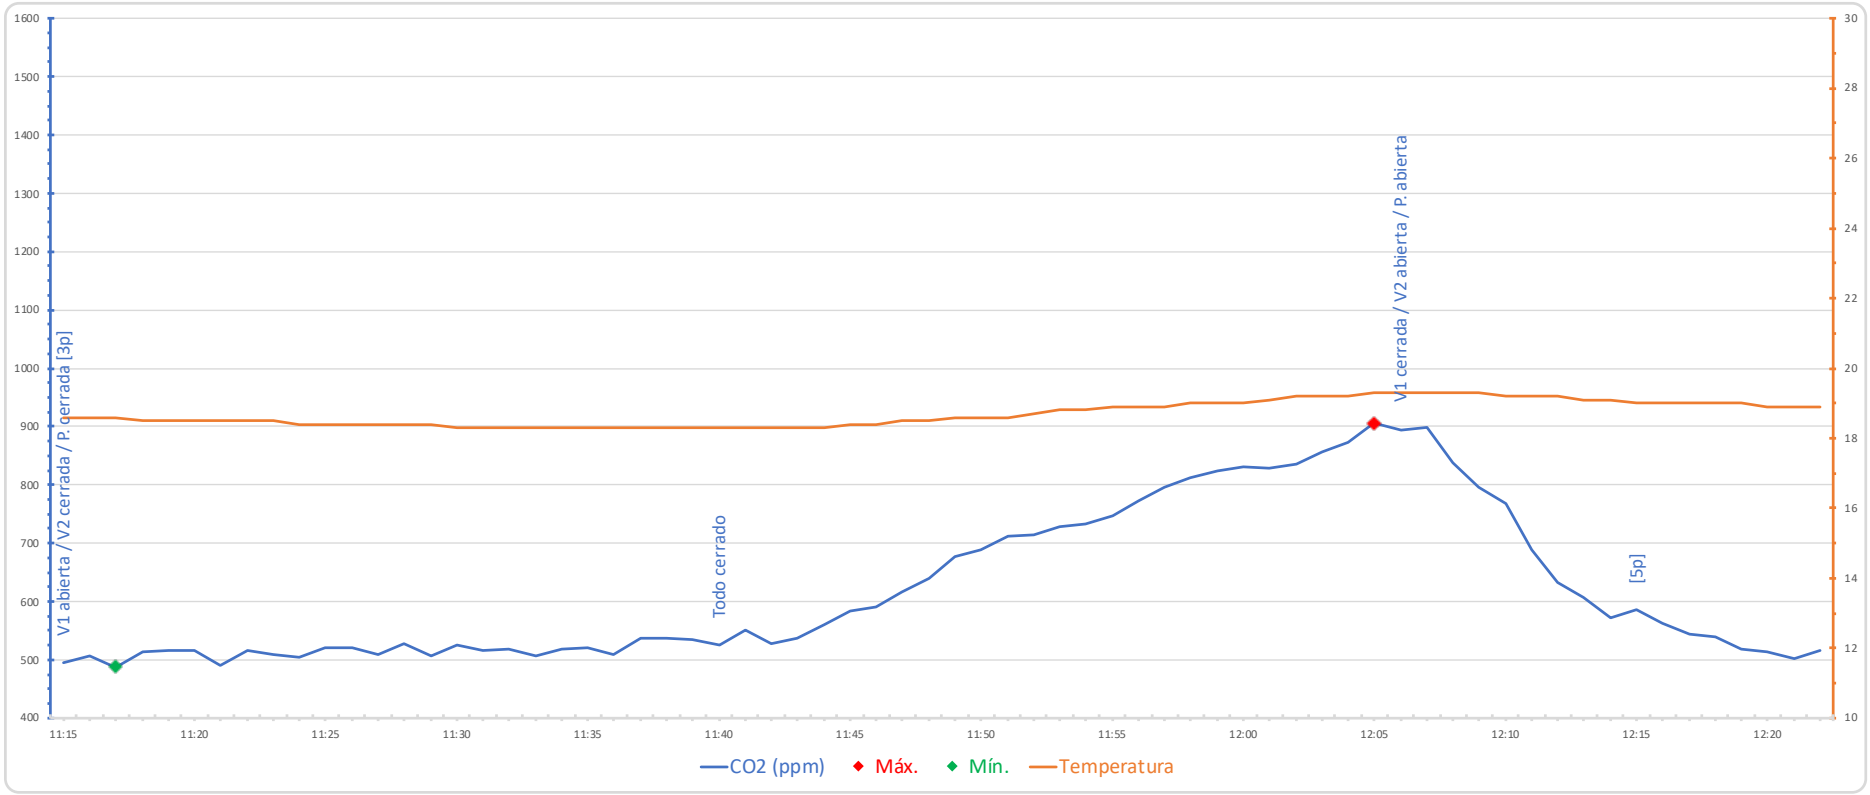

Leyenda de las etiquetas: p = personas / V = ventana (si hay más de una ventana: V1, V2...) / P = puerta / PE = puerta exterior / PI = puerta interior

Concentración de CO2 (ppm)

Máximo: 906 Mínimo: 487

C. recomendada: hasta 700-800ppm / C. exterior: 420ppm aprox.

Temperatura (grados)

Máxima: 19,3 Mínima: 18,3

Temperatura recomendada de confort: 18-21 grados