ESTUDIO DE VENTILACIÓN POR AULAS

Estudio nº 79 · Aula C9 · Día 17/12/20 · De 9:35 a 10:35 · Materia: Repertorio orquestal (trombón)

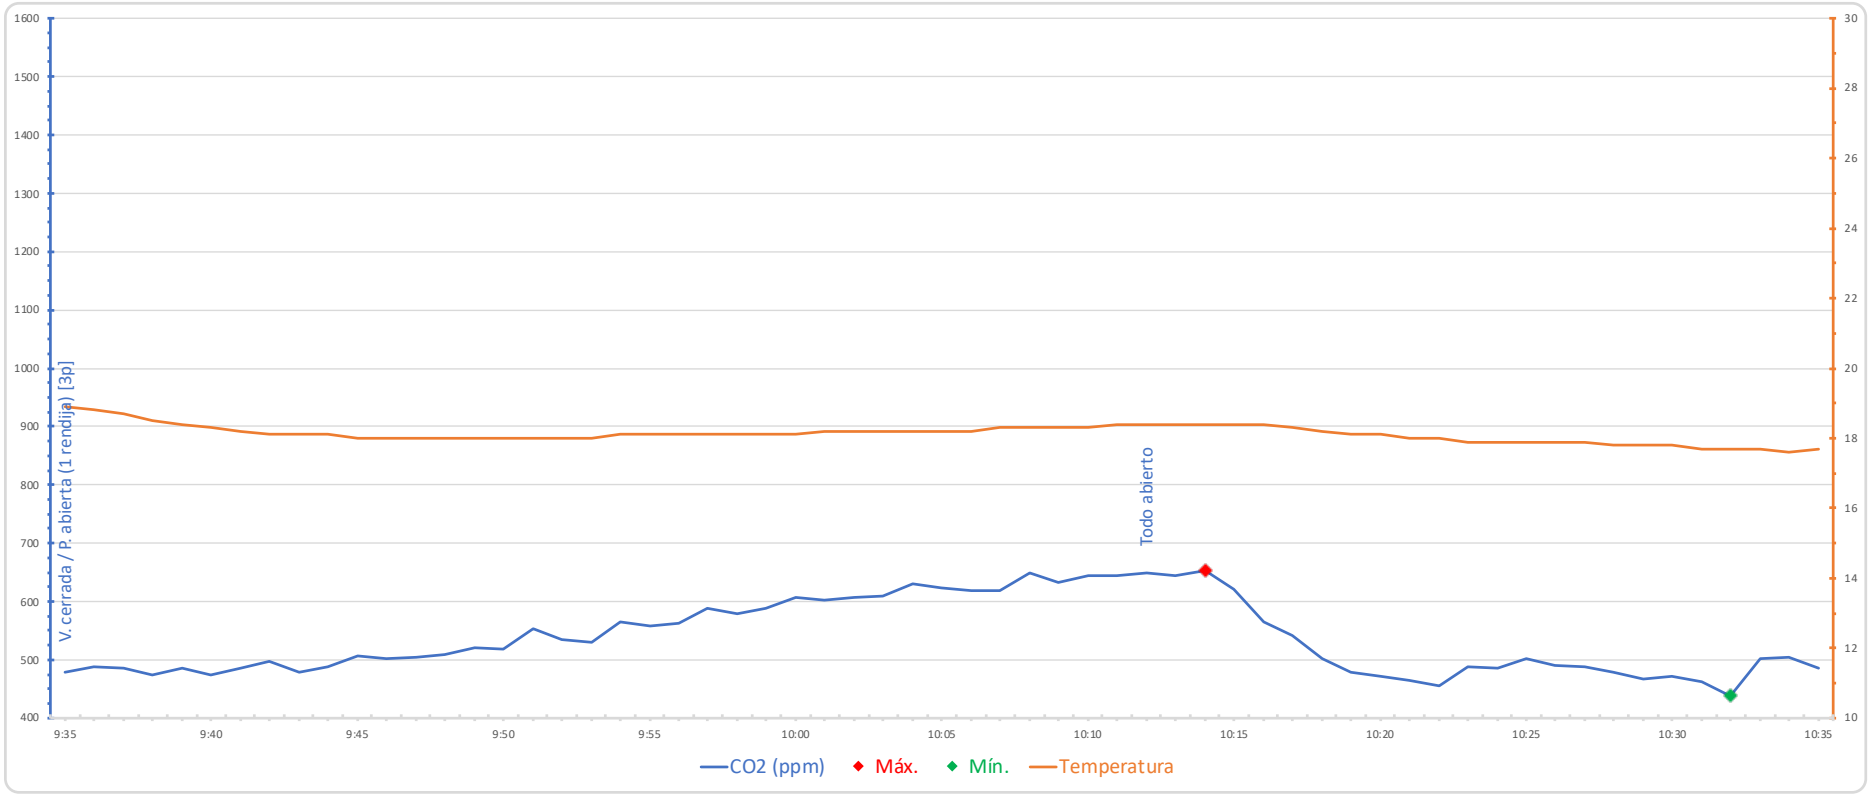

Leyenda de las etiquetas: p = personas / V = ventana (si hay más de una ventana: V1, V2...) / P = puerta / PE = puerta exterior / PI = puerta interior

Concentración de CO2 (ppm)

Máximo: 653 Mínimo: 438

C. recomendada: hasta 700-800ppm / C. exterior: 420ppm aprox.

Temperatura (grados)

Máxima: 18,9 Mínima: 17,6

Temperatura recomendada de confort: 18-21 grados