ESTUDIO DE VENTILACIÓN POR AULAS

Estudio nº 80 · Aula A3 · Día 17/12/20 · De 10:38 a 12:15 · Materia: Acompañamiento vocal e instrumental

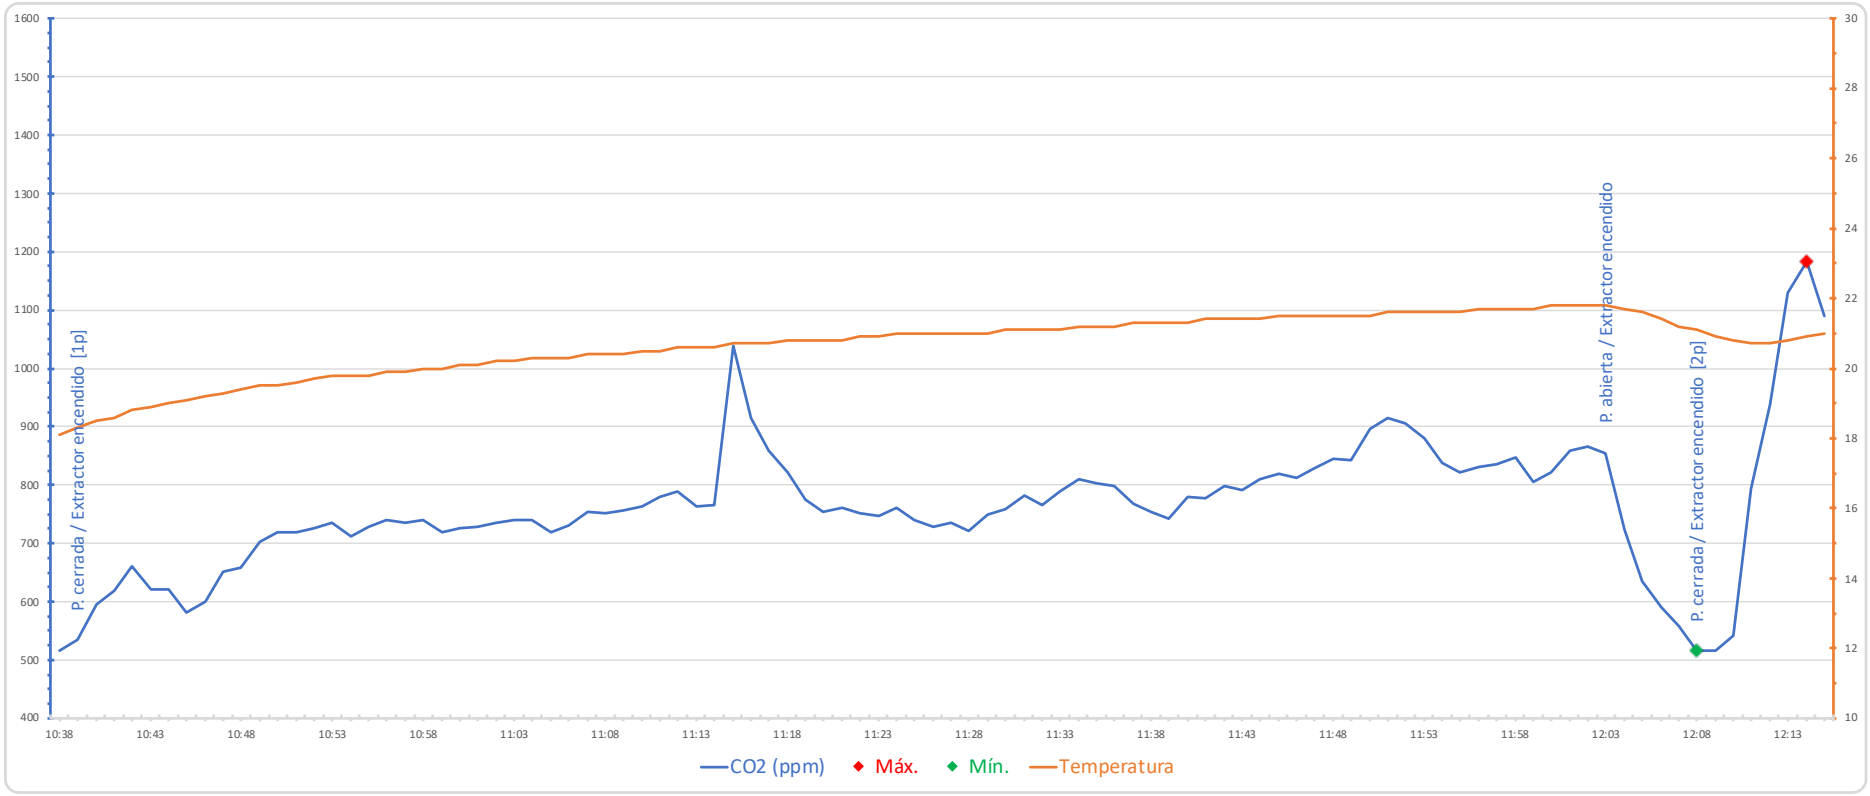

Leyenda de las etiquetas: p = personas / V = ventana (si hay más de una ventana: V1, V2...) / P = puerta / PE = puerta exterior / PI = puerta interior

Concentración de CO2 (ppm)

Máximo: 1183 Mínimo: 516

C. recomendada: hasta 700-800ppm / C. exterior: 420ppm aprox.

Temperatura (grados)

Máxima: 21,8 Mínima: 18,1

Temperatura recomendada de confort: 18-21 grados