ESTUDIO DE VENTILACIÓN POR AULAS

Estudio nº 83 · Aula C26 · Día 17/12/20 · De 19:10 a 19:47 · Materia: Repertorio con pianista

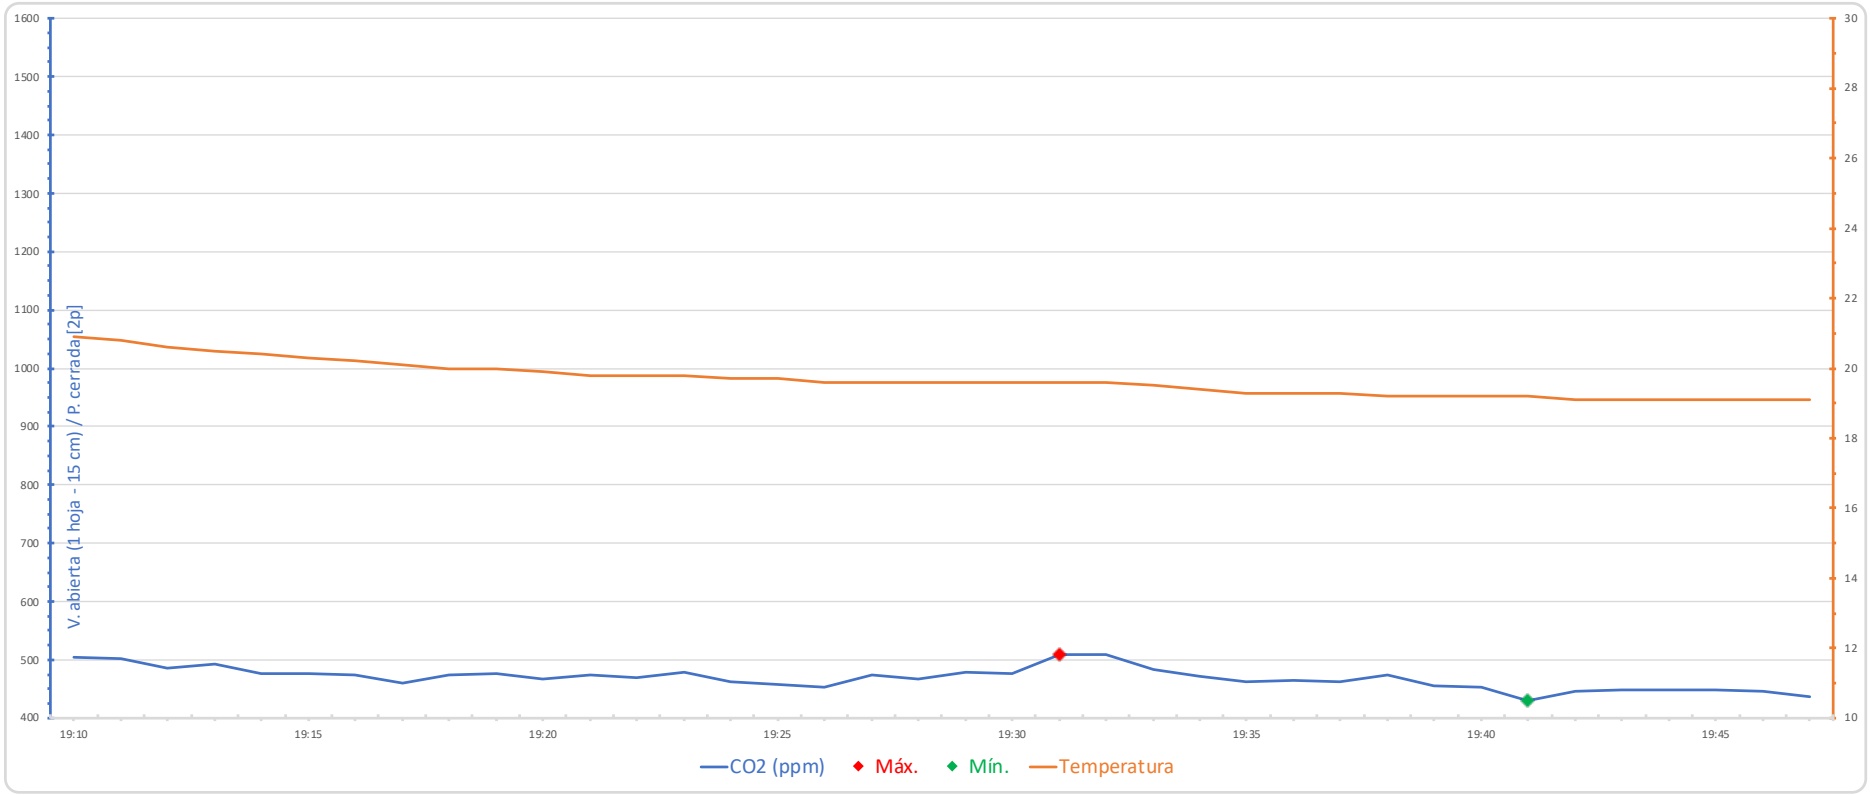

Leyenda de las etiquetas: p = personas / V = ventana (si hay más de una ventana: V1, V2...) / P = puerta / PE = puerta exterior / PI = puerta interior

Concentración de CO2 (ppm)

Máximo: 509 Mínimo: 430

C. recomendada: hasta 700-800ppm / C. exterior: 420ppm aprox.

Temperatura (grados)

Máxima: 20,9 Mínima: 19,1

Temperatura recomendada de confort: 18-21 grados