ESTUDIO DE VENTILACIÓN POR AULAS

Estudio nº 84 · Aula B7 · Día 17/12/20 · De 20:10 a 21:05 · Materia: Saxofón

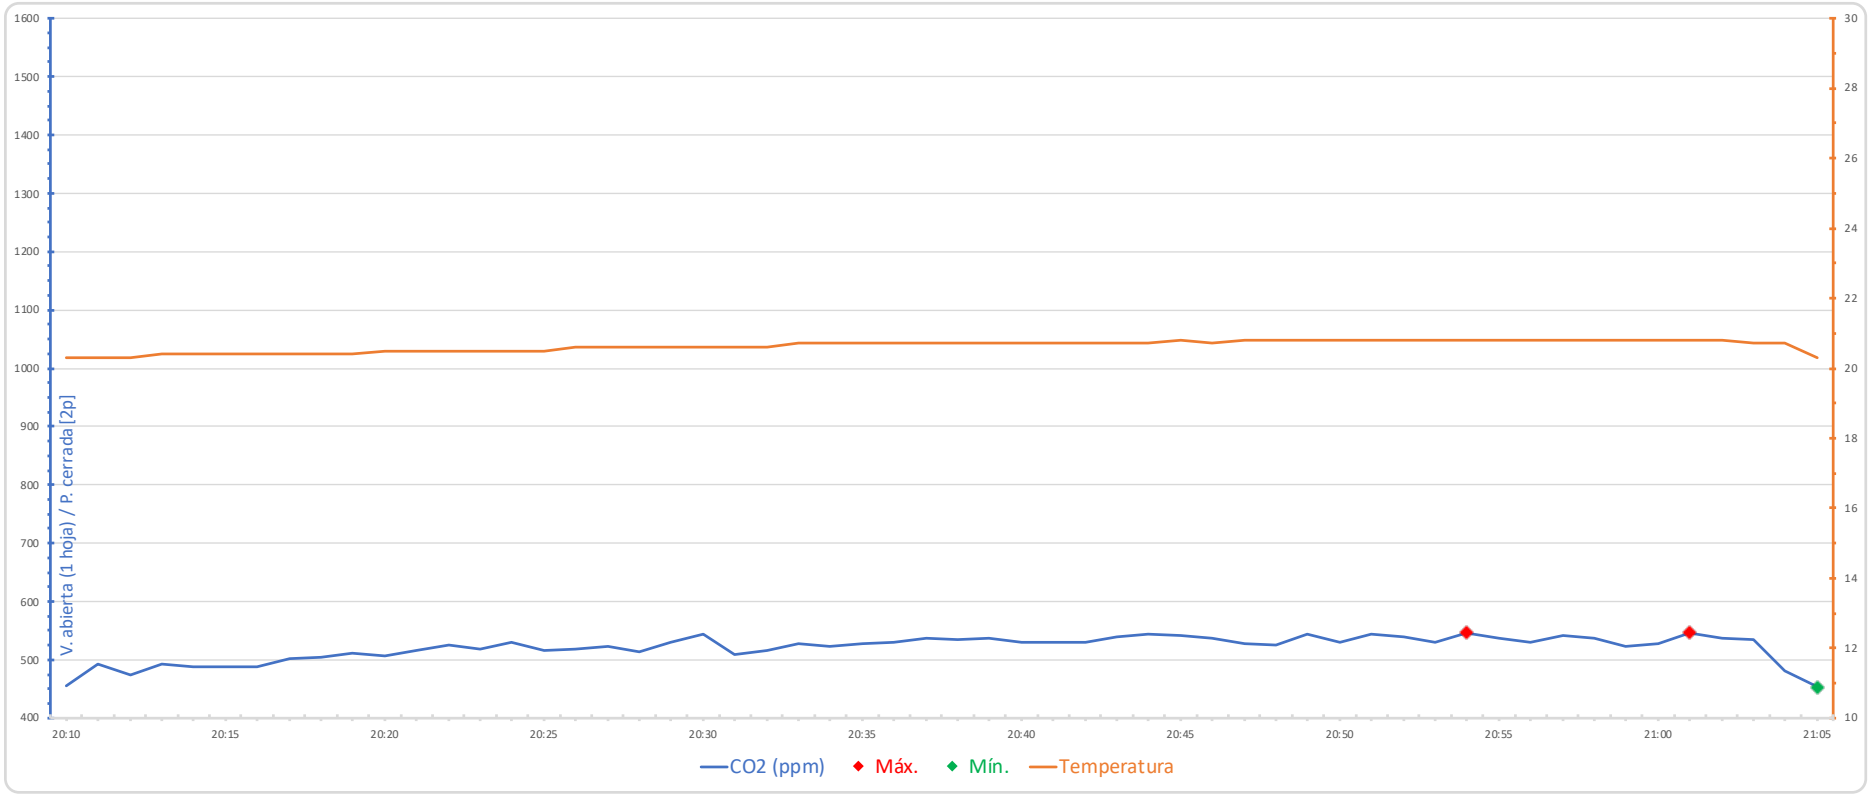

Leyenda de las etiquetas: p = personas / V = ventana (si hay más de una ventana: V1, V2...) / P = puerta / PE = puerta exterior / PI = puerta interior

Concentración de CO2 (ppm)

Máximo: 546 Mínimo: 454

C. recomendada: hasta 700-800ppm / C. exterior: 420ppm aprox.

Temperatura (grados)

Máxima: 20,8 Mínima: 20,3

Temperatura recomendada de confort: 18-21 grados