ESTUDIO DE VENTILACIÓN POR AULAS

Estudio nº 85 · Aula D11 · Día 18/12/20 · De 10:17 a 13:00 · Materia: Trompeta

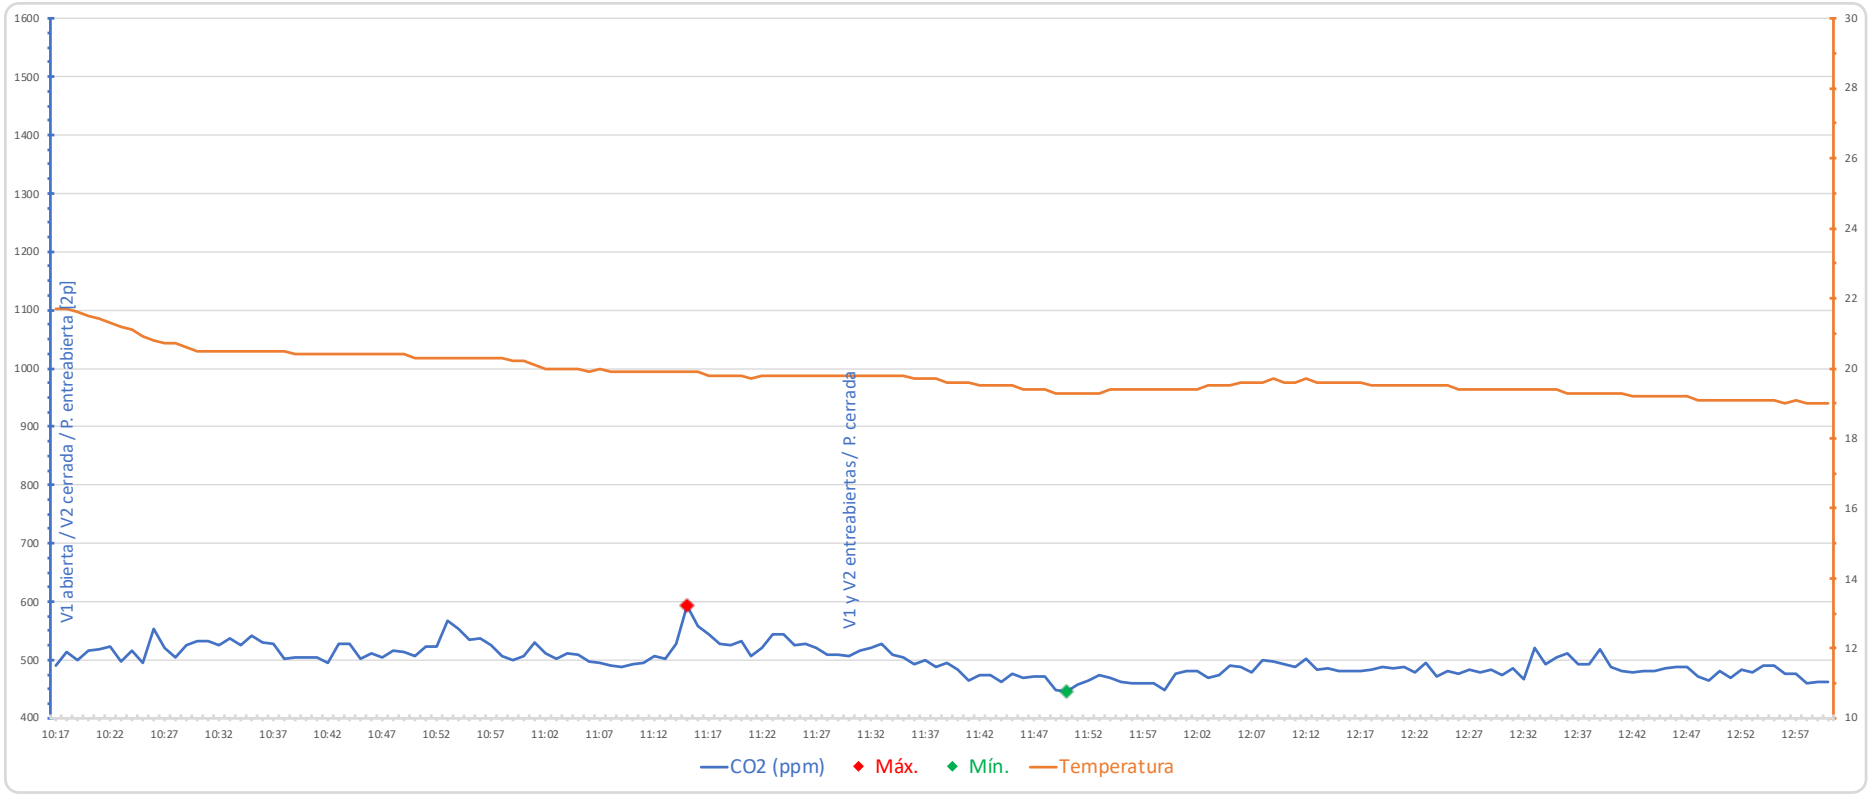

Leyenda de las etiquetas: p = personas / V = ventana (si hay más de una ventana: V1, V2...) / P = puerta / PE = puerta exterior / PI = puerta interior

Concentración de CO2 (ppm)

Máximo: 593 Mínimo: 446

C. recomendada: hasta 700-800ppm / C. exterior: 420ppm aprox.

Temperatura (grados)

Máxima: 21,7 Mínima: 19

Temperatura recomendada de confort: 18-21 grados