ESTUDIO DE VENTILACIÓN POR AULAS

Estudio nº 87 · Aula D12 · Día 18/12/20 · De 19:33 a 21:03 · Materia: Trompeta

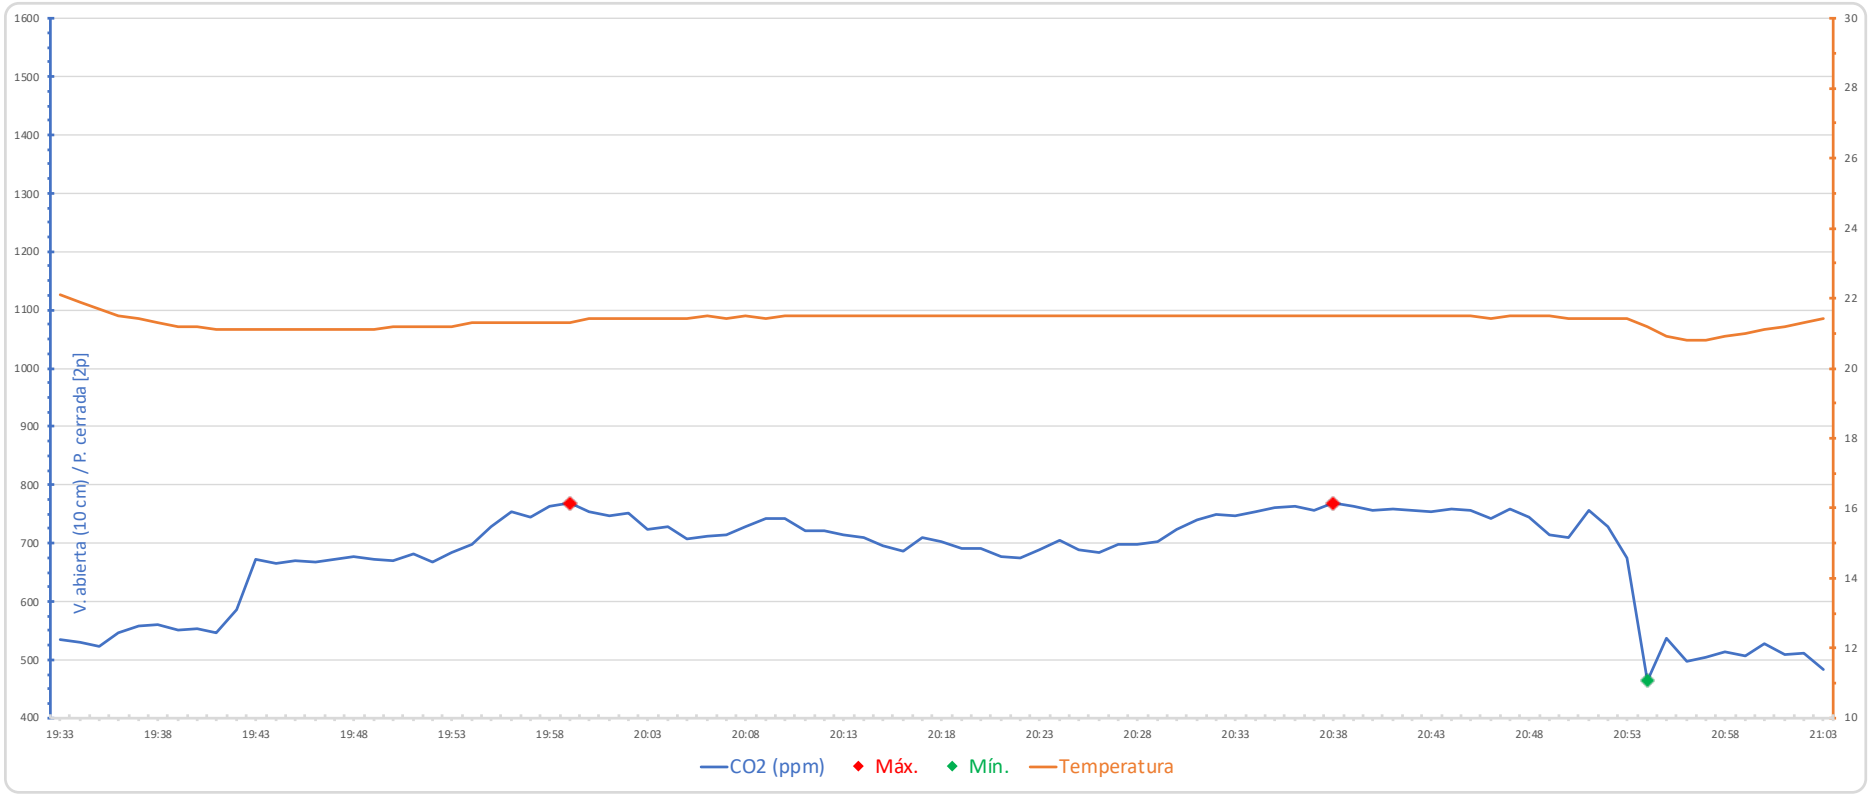

Leyenda de las etiquetas: p = personas / V = ventana (si hay más de una ventana: V1, V2...) / P = puerta / PE = puerta exterior / PI = puerta interior

Concentración de CO2 (ppm)

Máximo: 769 Mínimo: 464

C. recomendada: hasta 700-800ppm / C. exterior: 420ppm aprox.

Temperatura (grados)

Máxima: 22,1 Mínima: 20,8

Temperatura recomendada de confort: 18-21 grados