ESTUDIO DE VENTILACIÓN POR AULAS

Estudio nº 88 · Aula D11 · Día 21/12/20 · De 11:00 a 14:08 · Materia: Repertorio con pianista (colectiva)

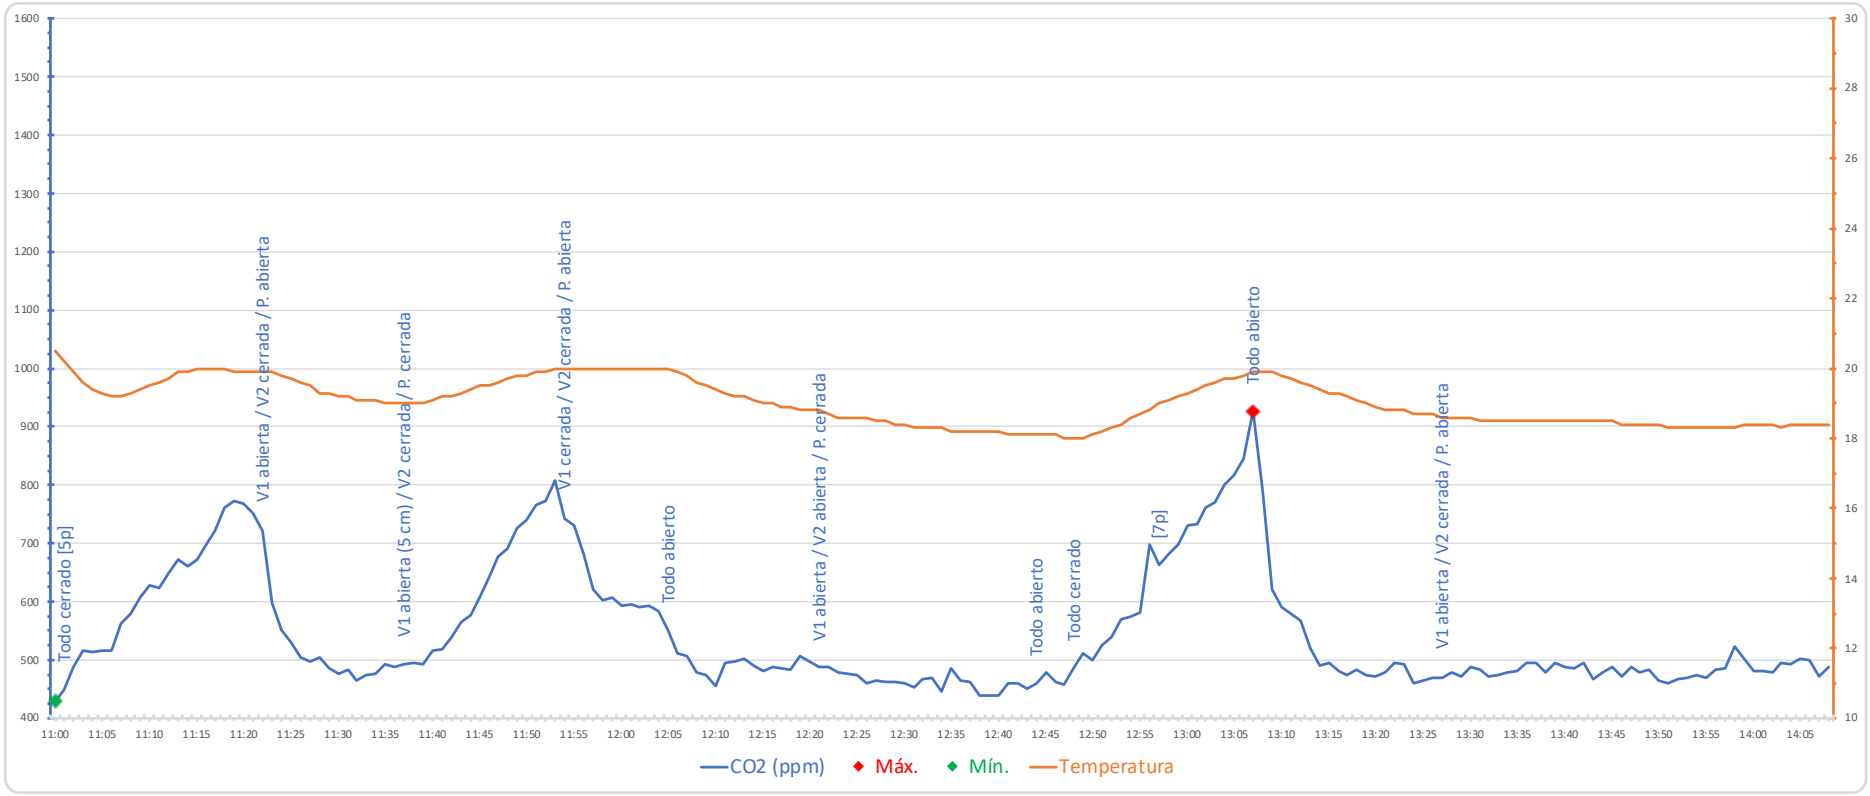

Leyenda de las etiquetas: p = personas / V = ventana (si hay más de una ventana: V1, V2...) / P = puerta / PE = puerta exterior / PI = puerta interior

Concentración de CO2 (ppm)

Máximo: 927 Mínimo: 429

C. recomendada: hasta 700-800ppm / C. exterior: 420ppm aprox.

Temperatura (grados)

Máxima: 20,5 Mínima: 18

Temperatura recomendada de confort: 18-21 grados