ESTUDIO DE VENTILACIÓN POR AULAS

Estudio nº 9 · Aula B8 · Día 18/11/20 · De 9:20 a 12:00 · Materia: Piano

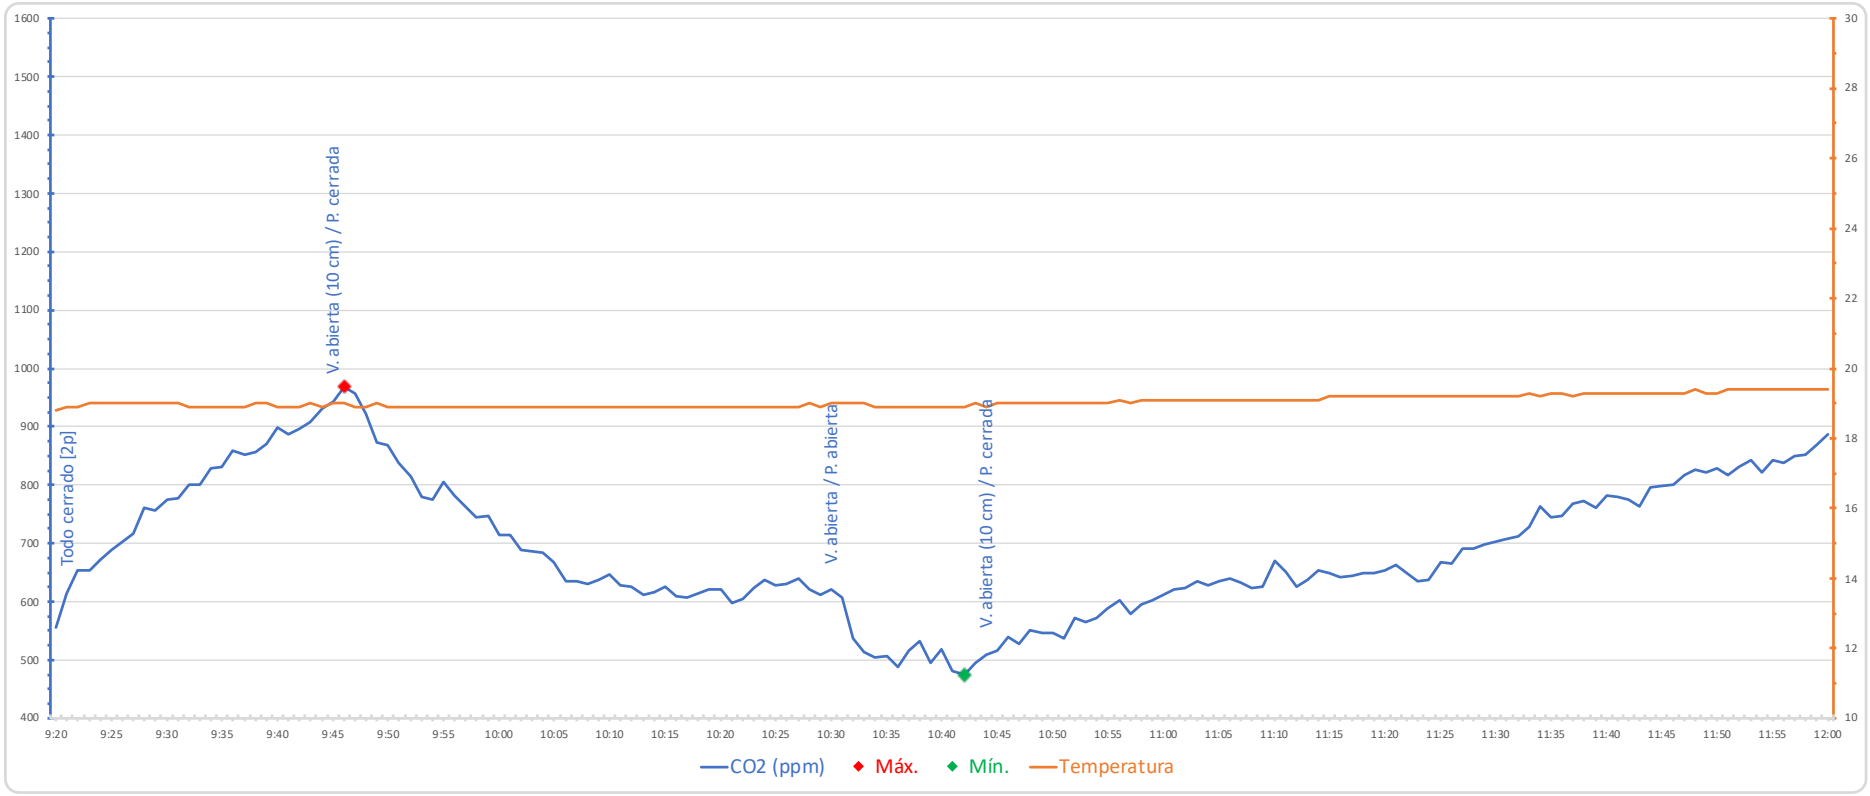

Leyenda de las etiquetas: p = personas / V = ventana (si hay más de una ventana: V1, V2...) / P = puerta / PE = puerta exterior / PI = puerta interior

Concentración de CO2 (ppm)

Máximo: 968 Mínimo: 475

C. recomendada: hasta 700-800ppm / C. exterior: 420ppm aprox.

Temperatura (grados)

Máxima: 19,4 Mínima: 18,8

Temperatura recomendada de confort: 18-21 grados