# ESTUDIO DE VENTILACIÓN POR AULAS

Estudio nº 90 · Aula B10 · Día 12/01/21 · De 11:08 a 11:58 · Materia: Repentización y transposición (piano)

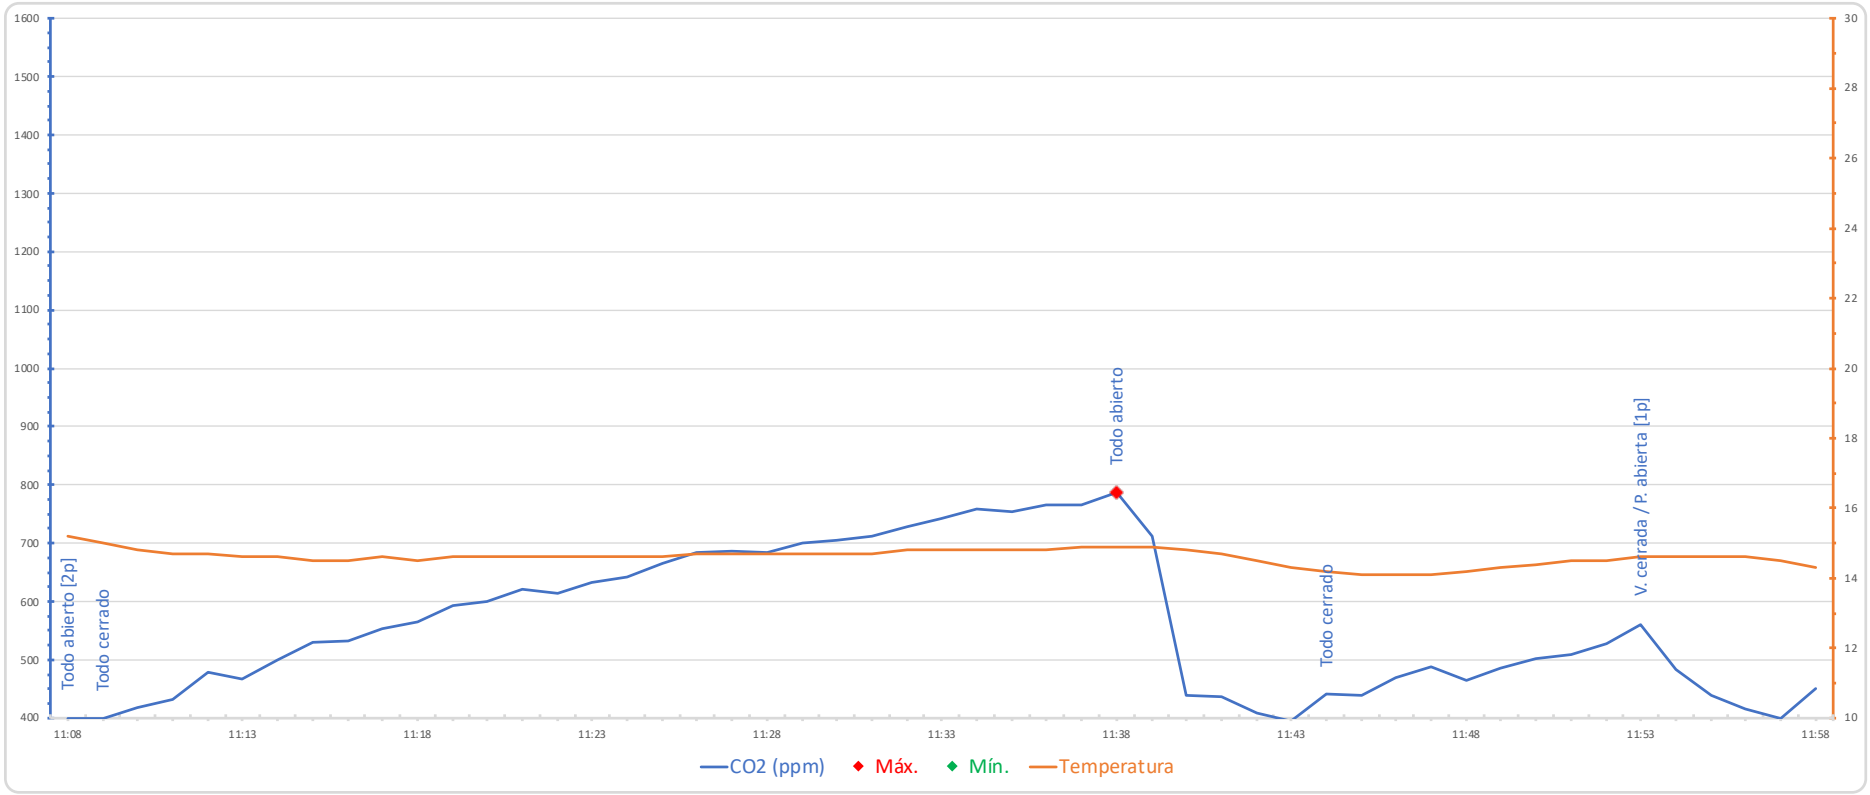


Leyenda de las etiquetas: p = personas / V = ventana (si hay más de una ventana: V1, V2...) / P = puerta / PE = puerta exterior / PI = puerta interior

## Concentración de CO2 (ppm)

Máximo: 787 Mínimo: 395

C. recomendada: hasta 700-800ppm / C. exterior: 420ppm aprox.

## Temperatura (grados)

Máxima: 15,2 Mínima: 14,1

Temperatura recomendada de confort: 18-21 grados