ESTUDIO DE VENTILACIÓN POR AULAS

Estudio nº 91 · Aula C11 · Día 12/01/21 · De 13:01 a 14:34 · Materia: Repertorio con pianista (trompeta)

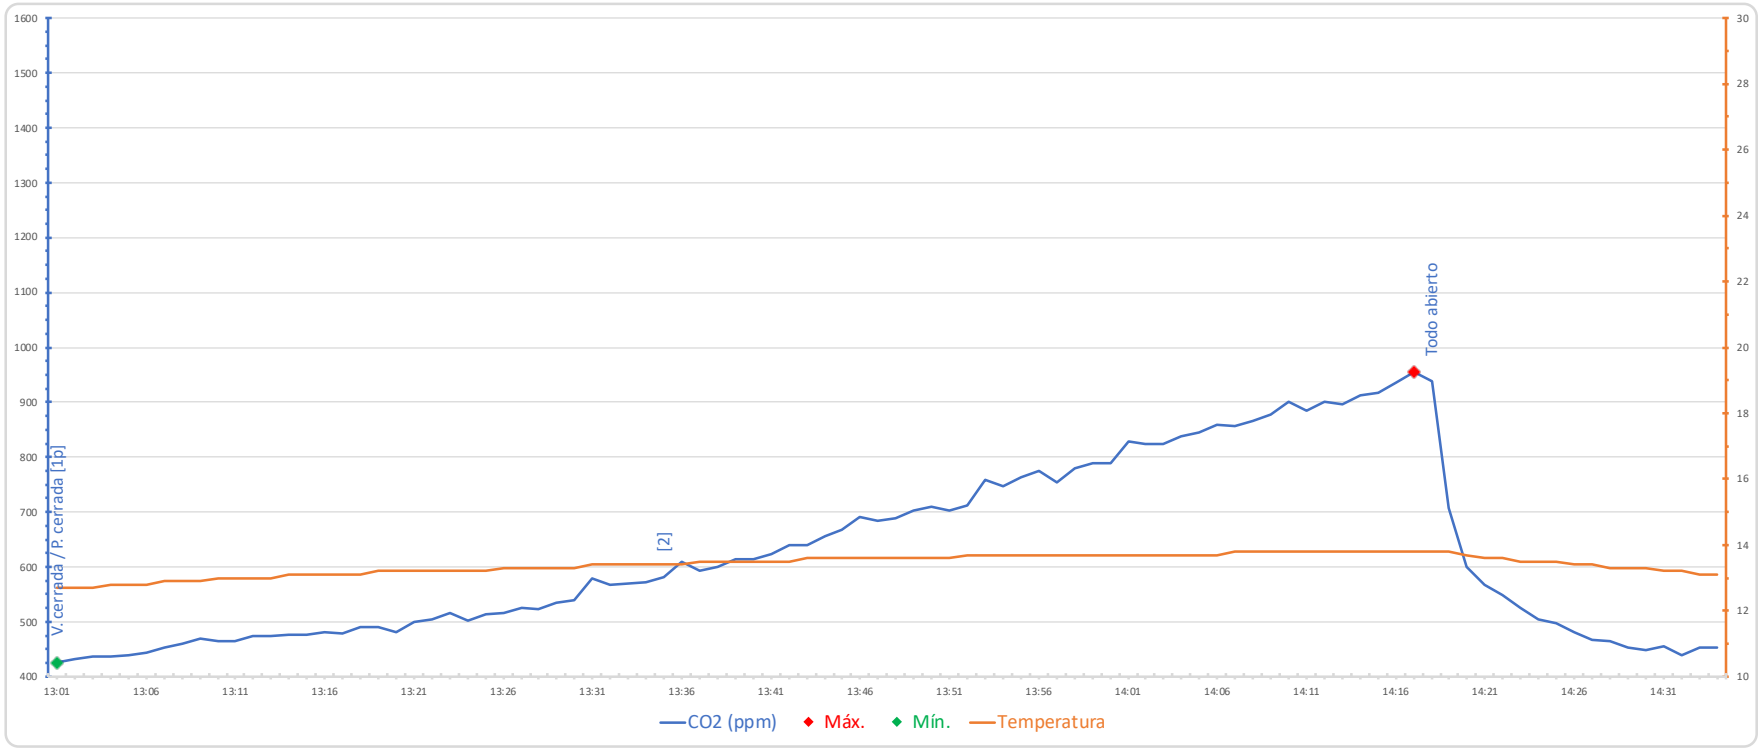

Leyenda de las etiquetas: p = personas / V = ventana (si hay más de una ventana: V1, V2...) / P = puerta / PE = puerta exterior / PI = puerta interior

Concentración de CO2 (ppm)

Máximo: 955 Mínimo: 426

C. recomendada: hasta 700-800ppm / C. exterior: 420ppm aprox.

Temperatura (grados)

Máxima: 13,8 Mínima: 12,7

Temperatura recomendada de confort: 18-21 grados