


# ESTUDIO DE VENTILACIÓN POR AULAS

Estudio nº 92 · Aula C14 · Día 13/01/21 · De 12:30 a 15:21 · Materia: Oboe

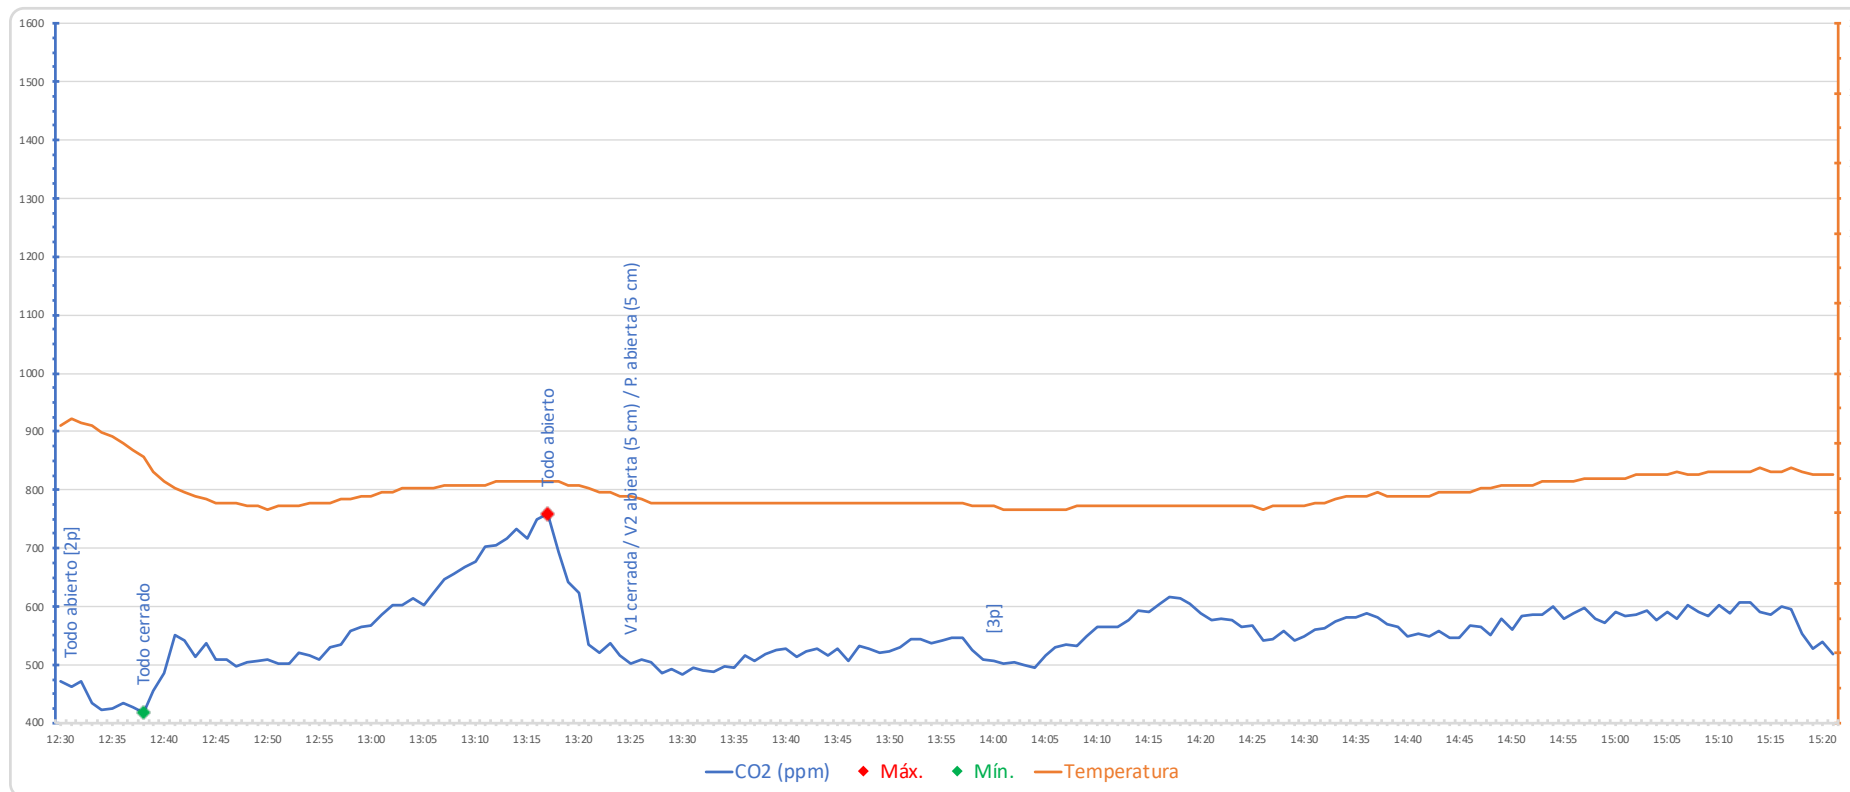

Leyenda de las etiquetas: p = personas / V = ventana (si hay más de una ventana: V1, V2...) / P = puerta / PE = puerta exterior / PI = puerta interior

## Concentración de CO2 (ppm)

Máximo: **759**   Mínimo: **418**

C. recomendada: hasta 700-800ppm / C. exterior: 420ppm aprox.

## Temperatura (grados)

Máxima: **18,7**   Mínima: **16,1**

Temperatura recomendada de confort: 18-21 grados