ESTUDIO DE VENTILACIÓN POR AULAS

Estudio nº 93 · Aula D10 · Día 13/01/21 · De 16:30 a 18:03 · Materia: Flauta

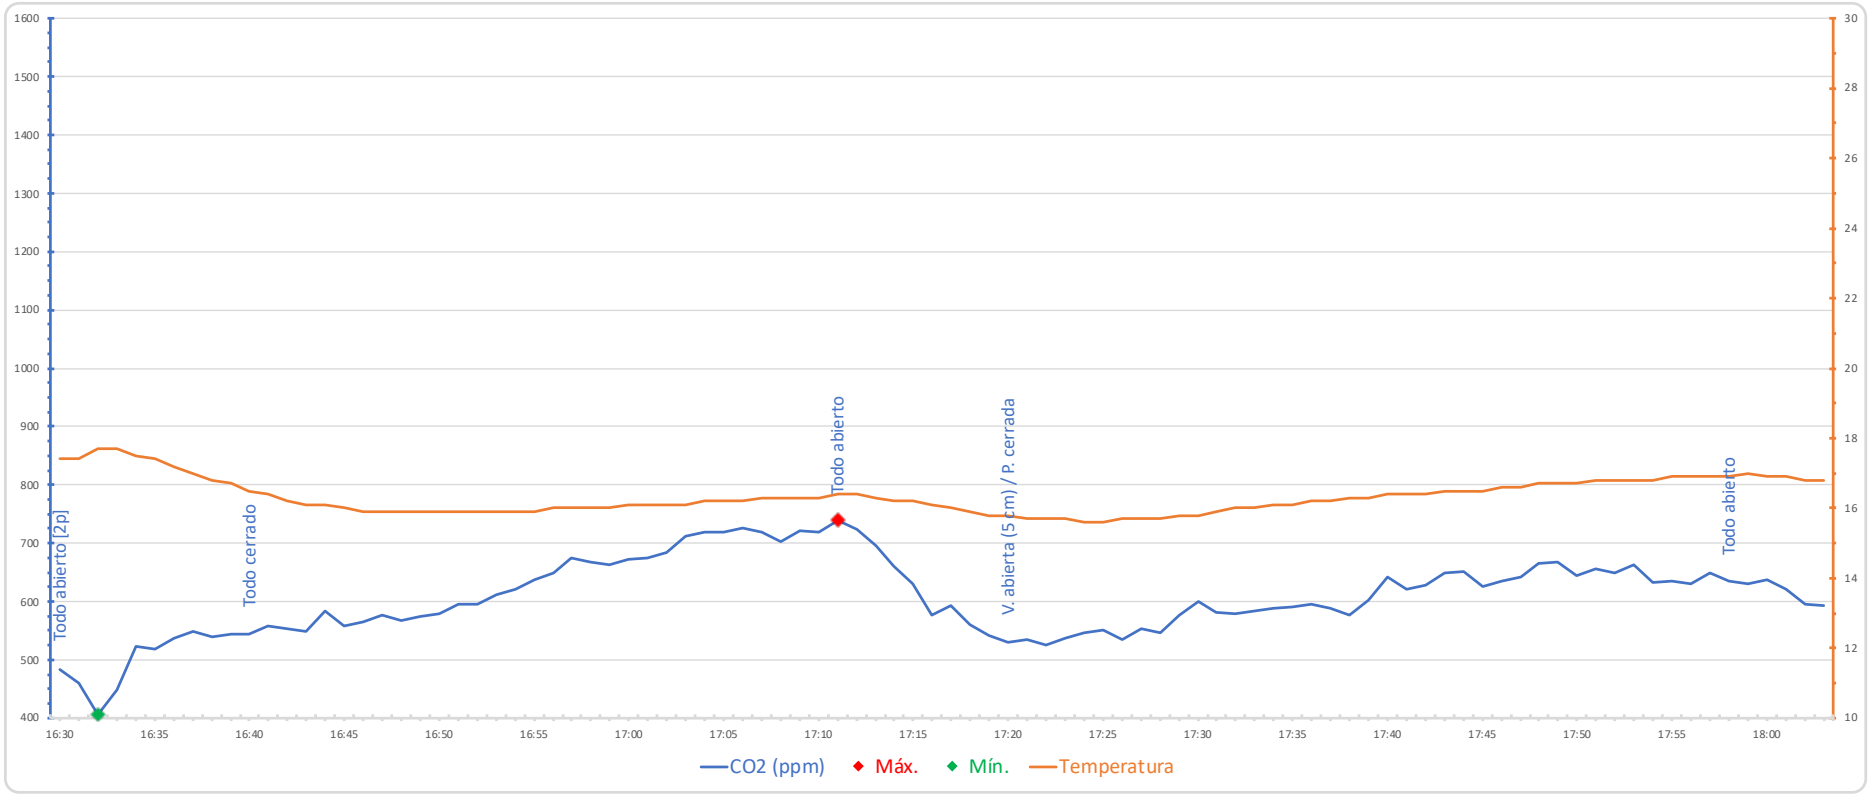

Leyenda de las etiquetas: p = personas / V = ventana (si hay más de una ventana: V1, V2...) / P = puerta / PE = puerta exterior / PI = puerta interior

Concentración de CO2 (ppm)

Máximo: 739 Mínimo: 406

C. recomendada: hasta 700-800ppm / C. exterior: 420ppm aprox.

Temperatura (grados)

Máxima: 17,7 Mínima: 15,6

Temperatura recomendada de confort: 18-21 grados