ESTUDIO DE VENTILACIÓN POR AULAS

Estudio nº 94 · Aula D13 · Día 13/01/21 · De 19:08 a 20:00 · Materia: Piano complementario

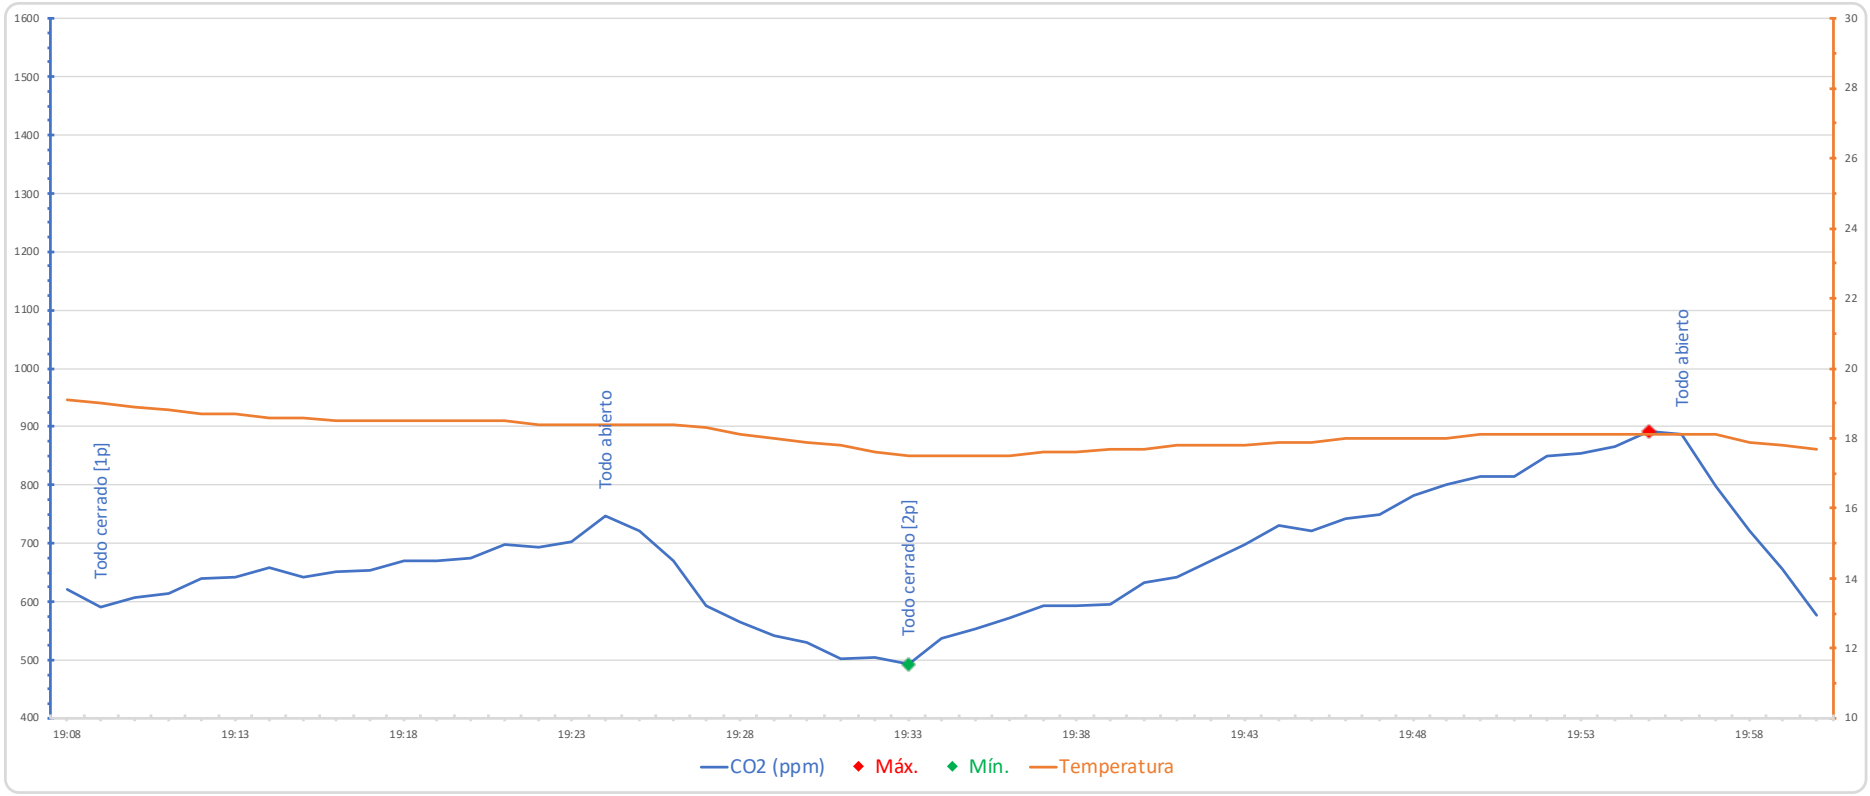

Leyenda de las etiquetas: p = personas / V = ventana (si hay más de una ventana: V1, V2...) / P = puerta / PE = puerta exterior / PI = puerta interior

Concentración de CO2 (ppm)

Máximo: 892 Mínimo: 493

C. recomendada: hasta 700-800ppm / C. exterior: 420ppm aprox.

Temperatura (grados)

Máxima: 19,1 Mínima: 17,5

Temperatura recomendada de confort: 18-21 grados