ESTUDIO DE VENTILACIÓN POR AULAS

Estudio nº 97 · Aula B7 · Día 20/01/21 · De 9:10 a 10:30 · Materia: Clarinete

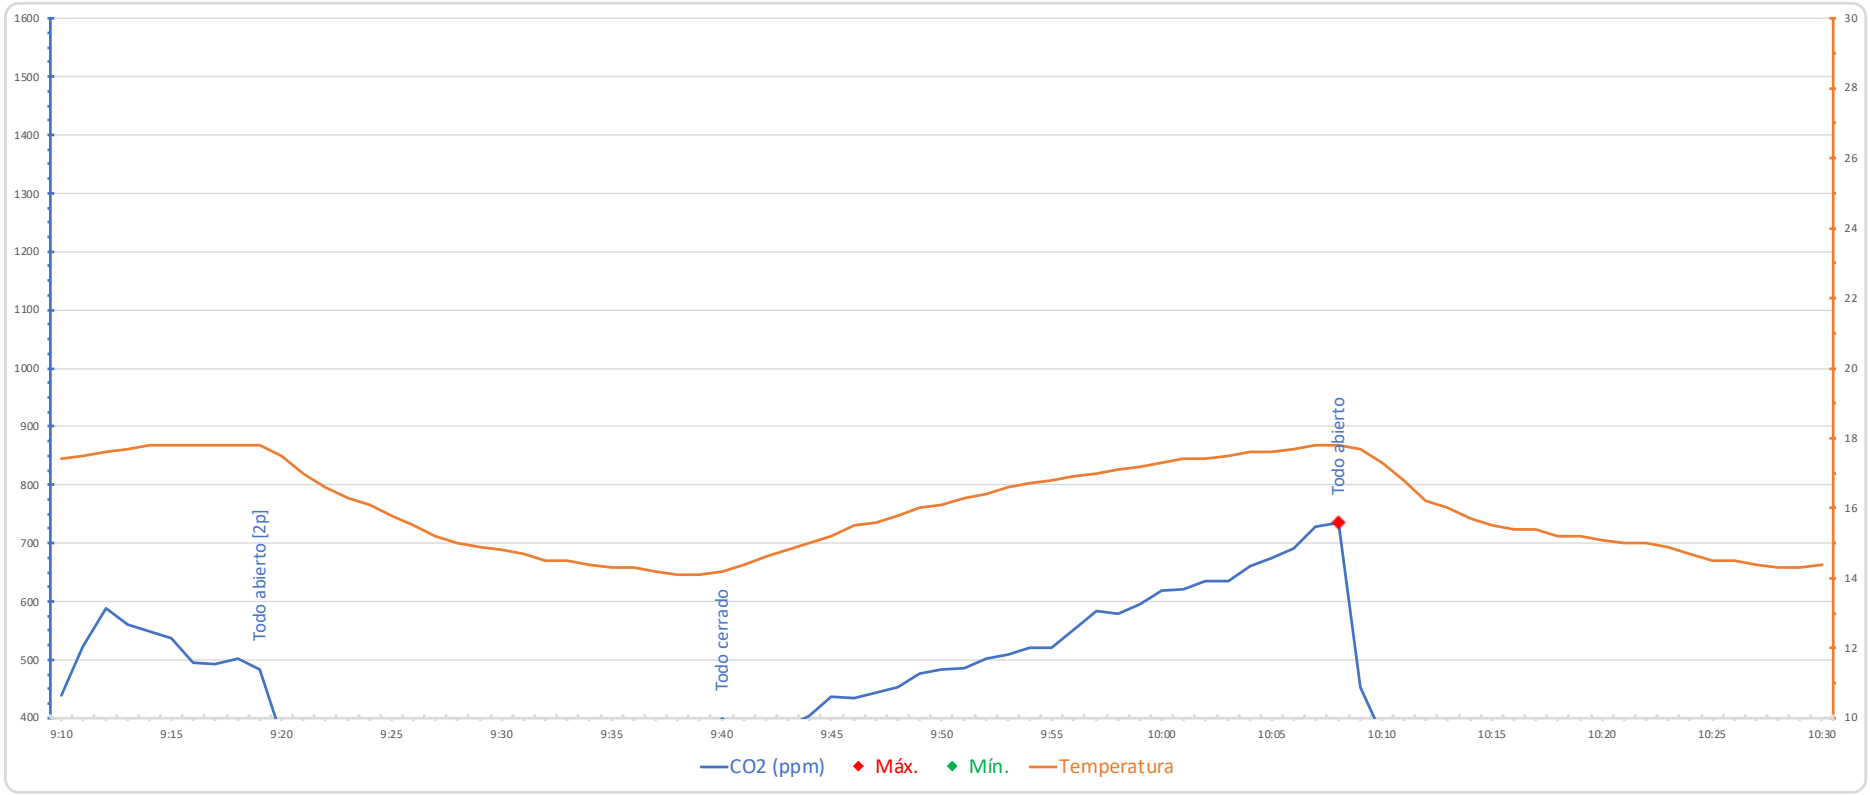

Leyenda de las etiquetas: p = personas / V = ventana (si hay más de una ventana: V1, V2...) / P = puerta / PE = puerta exterior / PI = puerta interior

Concentración de CO2 (ppm)

Máximo: 735 Mínimo: 362

C. recomendada: hasta 700-800ppm / C. exterior: 420ppm aprox.

Temperatura (grados)

Máxima: 17,8 Mínima: 14,1

Temperatura recomendada de confort: 18-21 grados