ESTUDIO DE VENTILACIÓN POR AULAS

Estudio nº 99 · Aula B10 · Día 20/01/21 · De 12:27 a 13:48 · Materia: Reducción de partituras

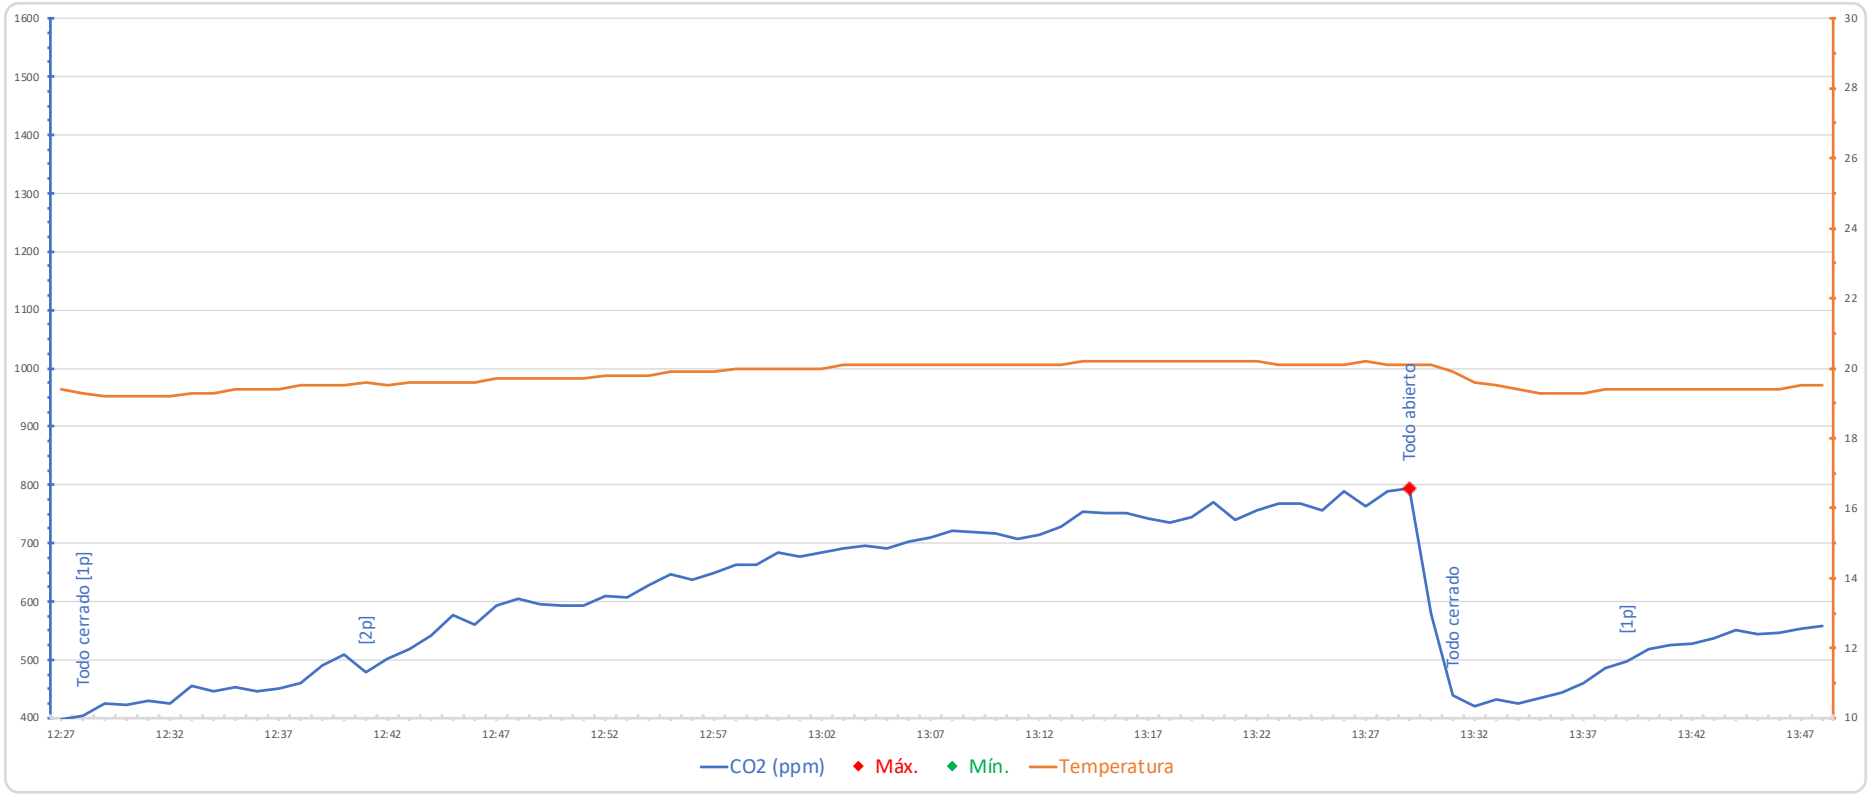

Leyenda de las etiquetas: p = personas / V = ventana (si hay más de una ventana: V1, V2...) / P = puerta / PE = puerta exterior / PI = puerta interior

Concentración de CO2 (ppm)

Máximo: 794 Mínimo: 398

C. recomendada: hasta 700-800ppm / C. exterior: 420ppm aprox.

Temperatura (grados)

Máxima: 20,2 Mínima: 19,2

Temperatura recomendada de confort: 18-21 grados